

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

№ 14-24

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի,
չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում

Համայնքացիների և
նրբանցքների տերերի



Տնօրեն

Ա. Դավթյան



ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Լիցենզիա ՔՊԼ-000303
2. Լիցենզիա ներդիր ՔՊԼ-000303-06

Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 24.10.2024թ. N 01-12/2160 գրության
2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024 թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք
3. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 4-րդ նրբանցք
4. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք
5. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի
6. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 3-րդ փողոց
7. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք
8. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք
9. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի
10. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 4 փակուղի
11. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 8-րդ փողոց



ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍ

1. Բացատրագիր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

1. Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:4000
2. 1-ին փողոց 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքներ հատակագիծ Մ 1:1000
3. 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք հատակագիծ Մ 1:1000
4. 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի, 3-րդ փողոց, 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի, 6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի հատակագիծ Մ 1:1000
5. 8-րդ փողոց հատակագիծ Մ 1:1000
6. 1-ին փողոց 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքներ երկայնական կտրվածք
7. 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք երկայնական կտրվածք
8. 6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի 3-րդ փողոց փակուղի երկայնական կտրվածք
9. 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի երկայնական կտրվածք
10. 8-րդ փողոց երկայնական կտրվածք
11. Շարժական հենապուն
12. Անշարժ հենապուն
13. Պաշտպանիչ ցանց
14. Հողանցման կոնտուր
15. Աշխատանքների ծավալներ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000303, 3-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ՔԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(ընդունվող աշխատանքի ընթացքում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-23, «ԻԳՂԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

(ընդունվող աշխատանքի ընթացքում գործունեության տեսակի անվանումը)

ՀՀ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԻՍՐԱԵԼ ՕՐՈՒ Փ., 16/1

(գտնվող վայրը՝ առ. բարձր. անհատ ձեռնարկներով ստացված անունը, ազգանունը և մասնաճյուղի վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ.

(թիվ, ամիս, տարի)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG15-3794-1D77-DBA6

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սրանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000303-06

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ
ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ)

23.08.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝

23.08.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGAB-5327-8D1E-96A3

Նույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային երանակով՝ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային քննիչների ներքենումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հա.աստանի Հանրապետության
առաջնության փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով սրազ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)՝

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ

ԳԱՐՂՈՒՇԻ ԴԱՆՕՂԱՆՅԱՆ

հավաստագրի սերիա

Հ

հավաստագրի համար

000770

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

2024-07-18



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGAB-5327-8D1E-96A3

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը ինտրավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ անձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Закрывтое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

Ширакский ФГГ

ул. Чайковского, 2, Гюмри, Ширакская область,
Республика Армения, 2601
тел.: (374 10) 294-156, факс: (374 312) 5-28-06
e-mail: shirak@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

Շիրակի գգս

2601, 33 Շիրակի մարզ,
ք. Գյումրի, Չայկովսկու 2
հեռ.՝ (374 10) 294-156, ֆաքս՝ (374 312) 5-28-06
էլ. փոստ՝ shirak@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

24, 10 2024 թ.

№ 01-12/2160

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Ա. ՈՍԿԱՆՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Ոսկանյան

Ի պատասխան Ձեր 21.10.2024թ №2875 գրության՝ Ձեզ ենք տրամադրում Արթիկ համայնքի
Արևշատ և Գեղանիստ բնակավայրերի չգազիֆիկացված նրբանցքների գազիֆիկացման
տեխնիկական պայմանները:

Արևշատ բնակավայր-11 հատ տեխնիկական պայմաններ 33 թերթ

Գեղանիստ բնակավայր-5 հատ տեխնիկական պայմաններ 15 թերթ

ՇԻՐԱԿԻ ԳԳՄ ՏՆՕՐԵՆ

Թ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

Ս.Ալեքսանյան

հեռ. 5-28-06

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց, 2-րդ նրբանցք,


2024 թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ծիրակի մարզ համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ, 1-ին փողոց, 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	1-ին փողոց, 2-րդ նրբանցքը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	2-րդ նրբանցք
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	57
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	16
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

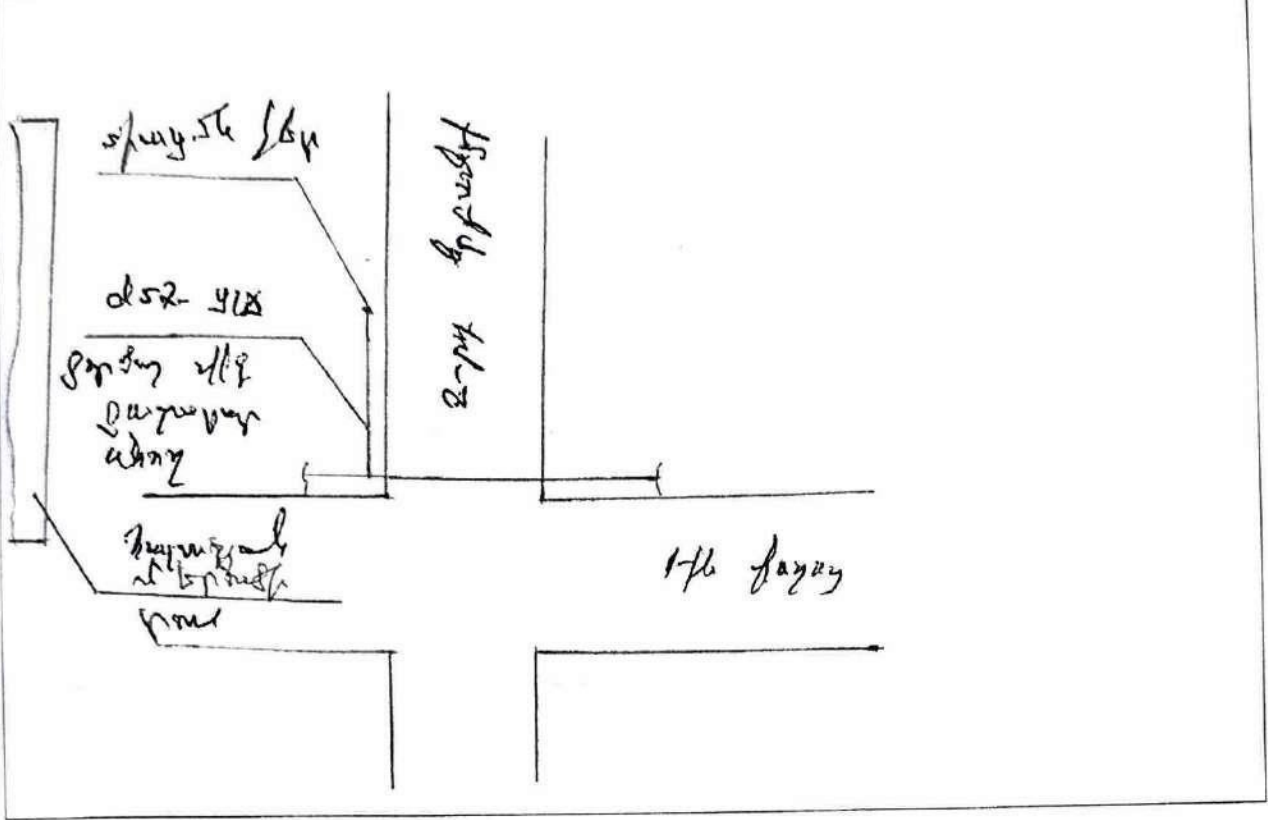

Ծանոթություն


1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. Նալչանյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազալարում Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ

(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց, 4-րդ նորբանգր,

2024 թ.




ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ, 1-ին փողոց, 4-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	4-րդ նրբանցքը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	4-րդ նրբանցք
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) ($P_{min} - P_{max}$) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	57
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազաֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	8
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	


Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

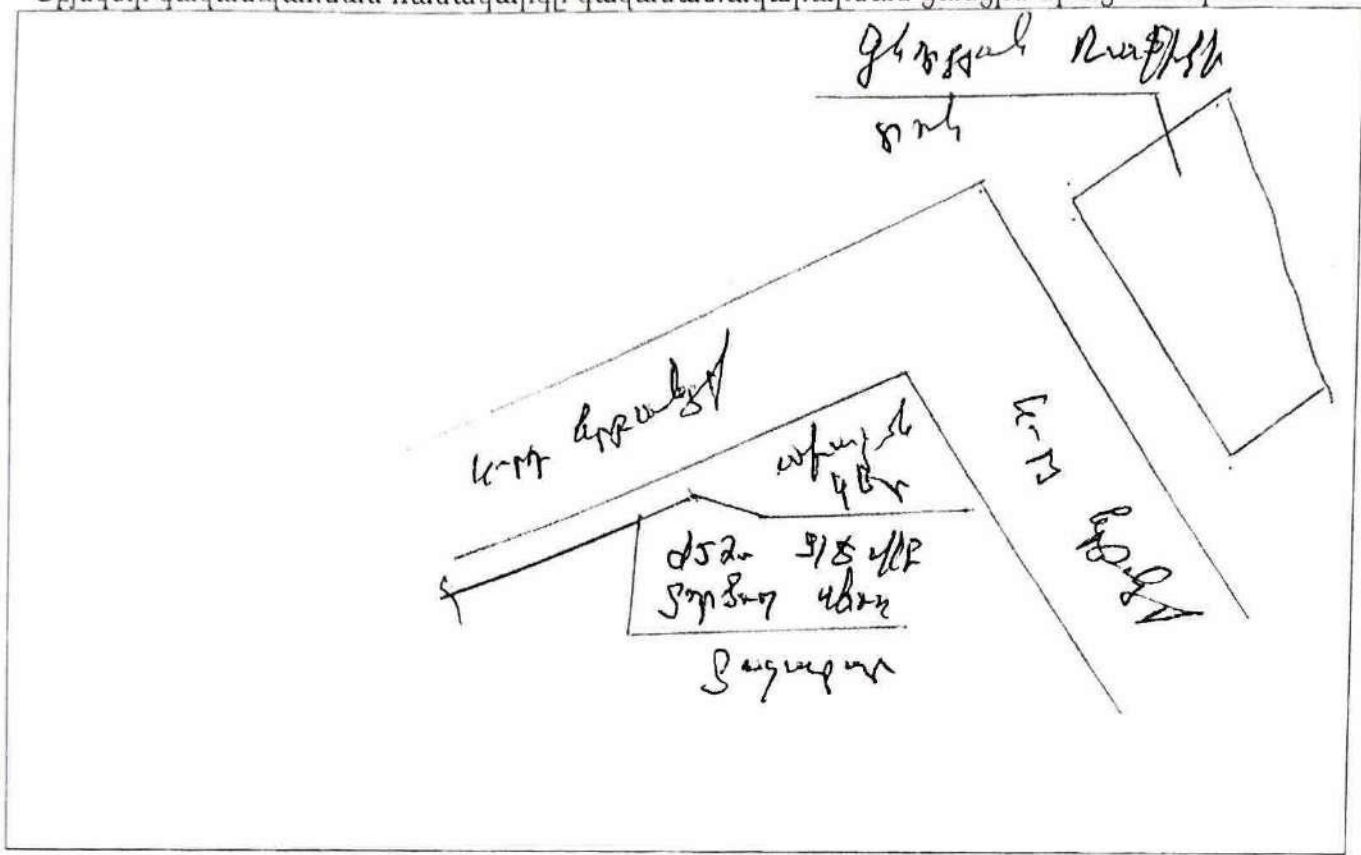

Ծանոթություն


1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազարոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ


(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց, 7-րդ փակուղի


Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

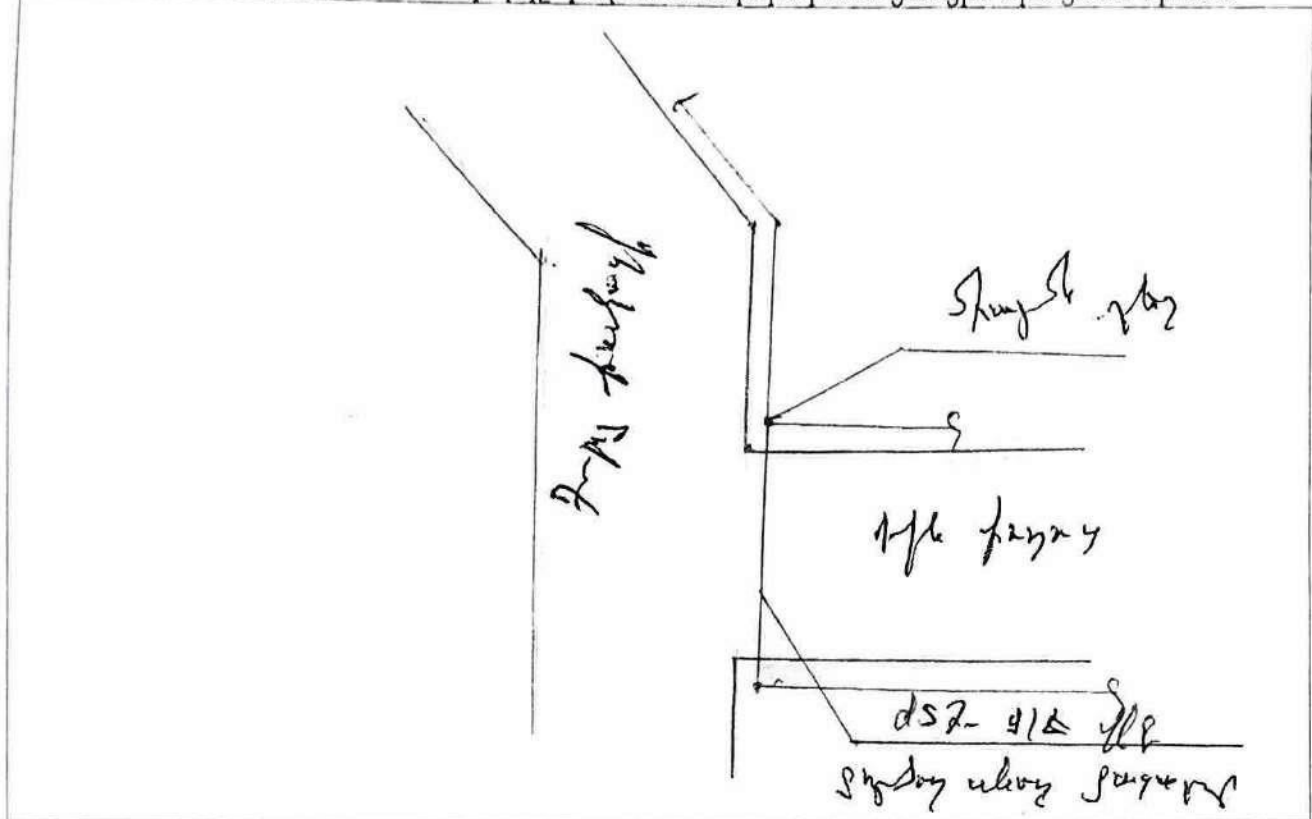

Ծանոթություն


1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցք.

2024 թ.




ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ բնակավայր Արևշատ, 1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	1-ին փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցք խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	120
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	12
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	10
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

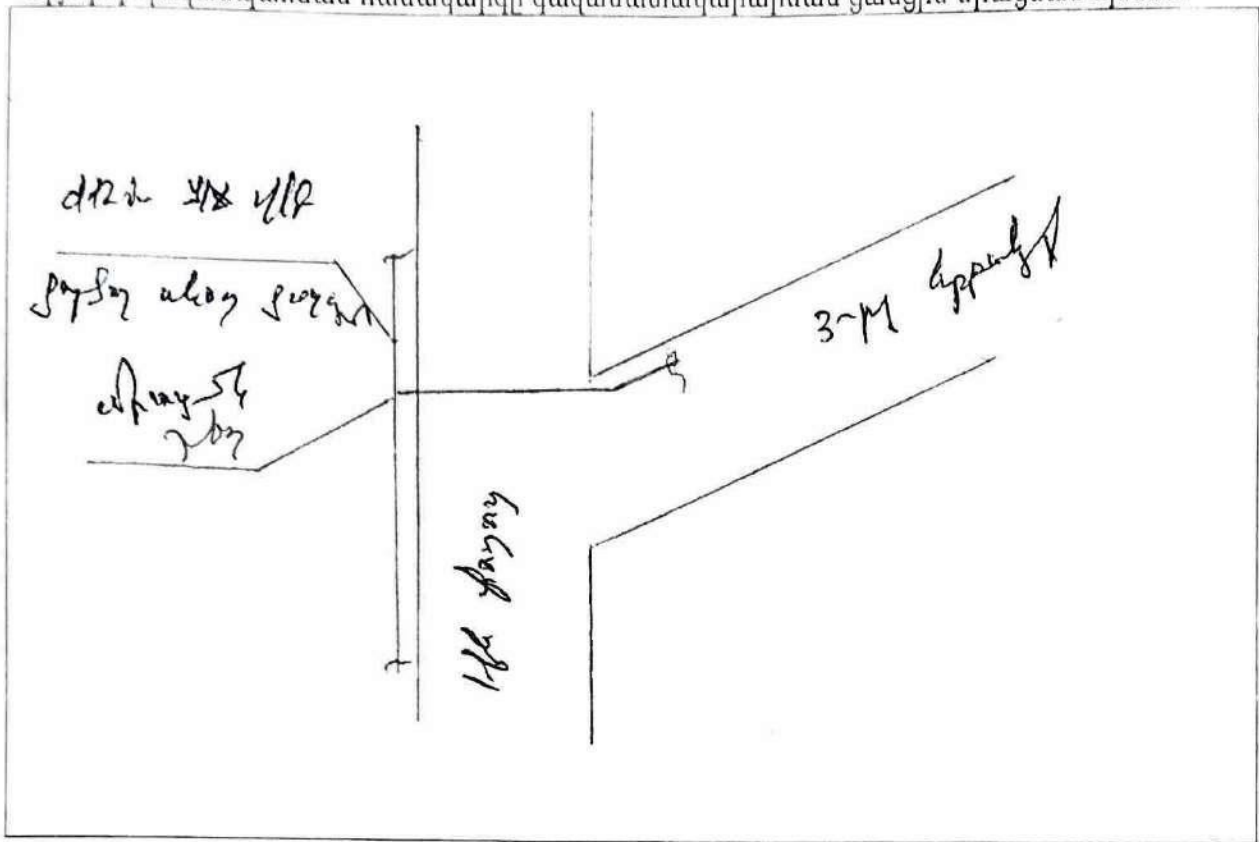

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է .Գազայրոմ Արմենիան ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
- 4.

ՇՏ բաժնի պետ

(ստորագրություն)

Վ. Նազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց

(ստորագրություն)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ

(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 3-րդ փողոց

2024 թ.


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 3-րդ փողոցի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	3-րդ փողոց 6-րդ փողոց խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազաֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	40
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	20
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	


Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

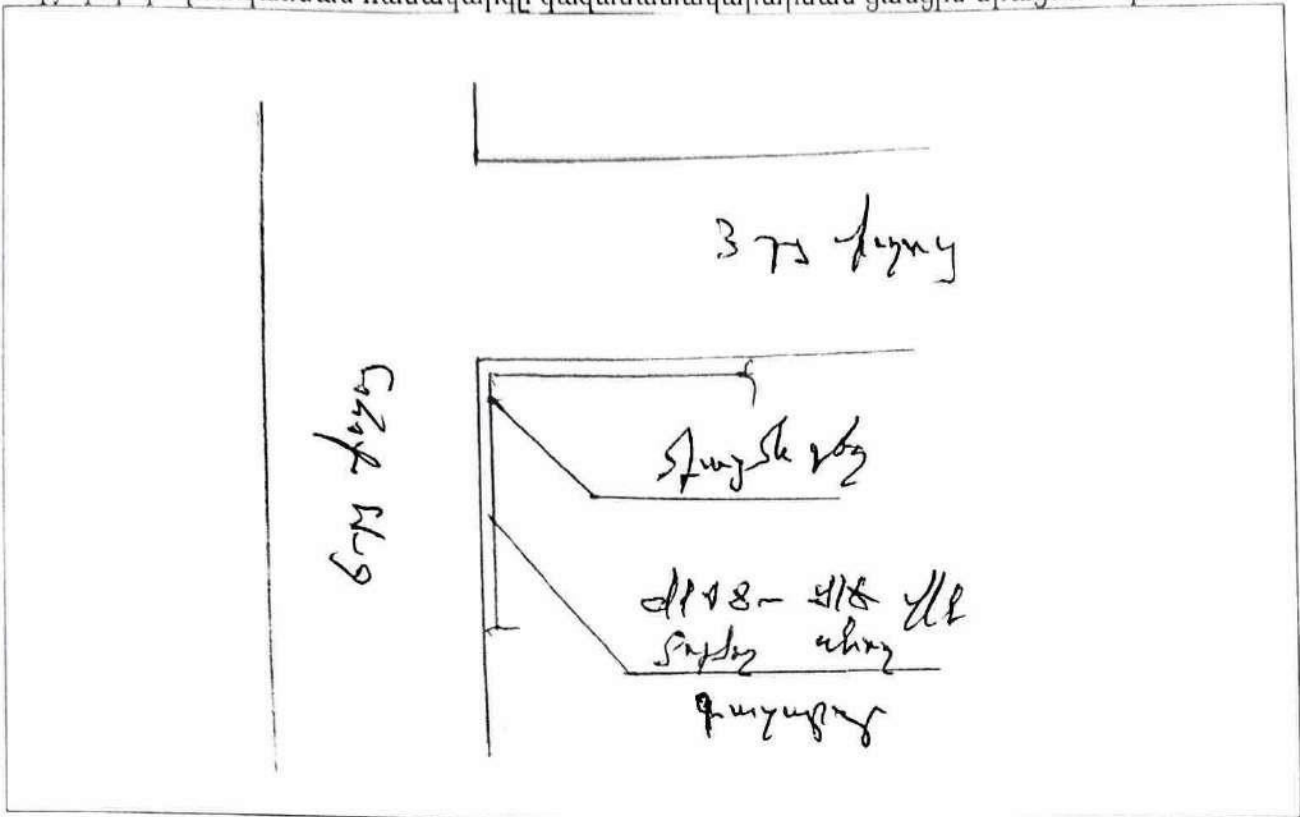

Ծանոթություն


1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազայրում Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
- 4.

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(*ք. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06*)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 4-րդ փողոց, 2-րդ նորանցք,

2024 թ.


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ, 4-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	4-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	4-րդ փողոց
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	57
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերականգնման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	20
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի զազասպատման համակարգը զազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

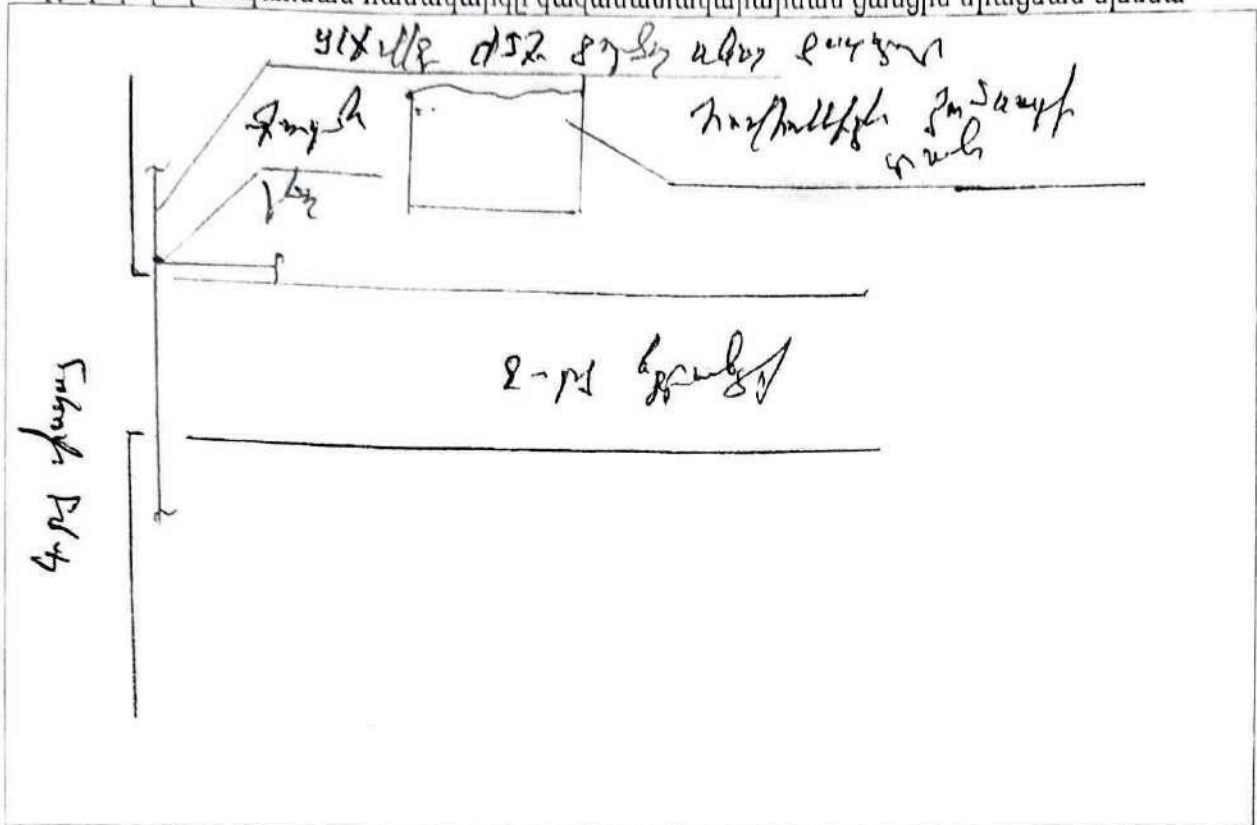

Ծանոթություն

- Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող զազատարներին զազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիան ՓԲԸ:
- Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության ատկայության դեպքում:
- Օբյեկտի զազասպատման համակարգի միացումը զազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
-

ՇՏ բաժնի պետ

(ստորագրություն)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրություն)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ


(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

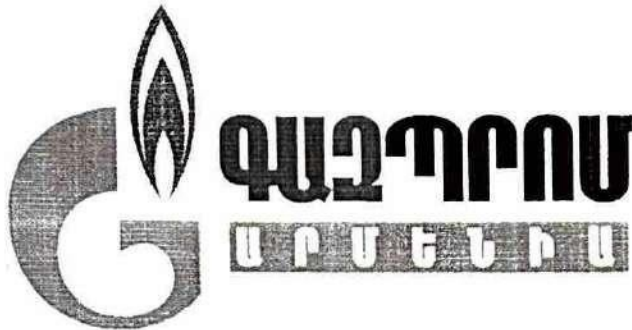

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 6-րդ փողոց, 3-րդ փակուղի

2024 թ.

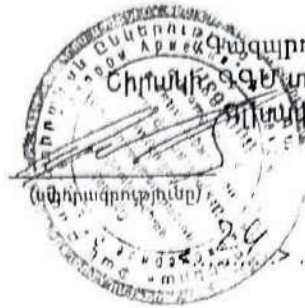


Հաստատում եմ՝
Գաղապրում Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի մարզի տեղակալ-
գործող ճարտարագետ
Ս.ԱՆԵՔՍԱՆՅԱՆ
(անունը, ազգանունը)
10.....2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ, 6-րդ փողոց, 3-րդ փակուղու գազաֆիկացում
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող զազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող վ/գ զազատար
• միացման կետը (կետերը)	6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0.025-0.03
• զազատարի տրամագիծը (մմ)	125
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող զազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	—
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (զազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	20
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• զազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի զազասպատման համակարգը զազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

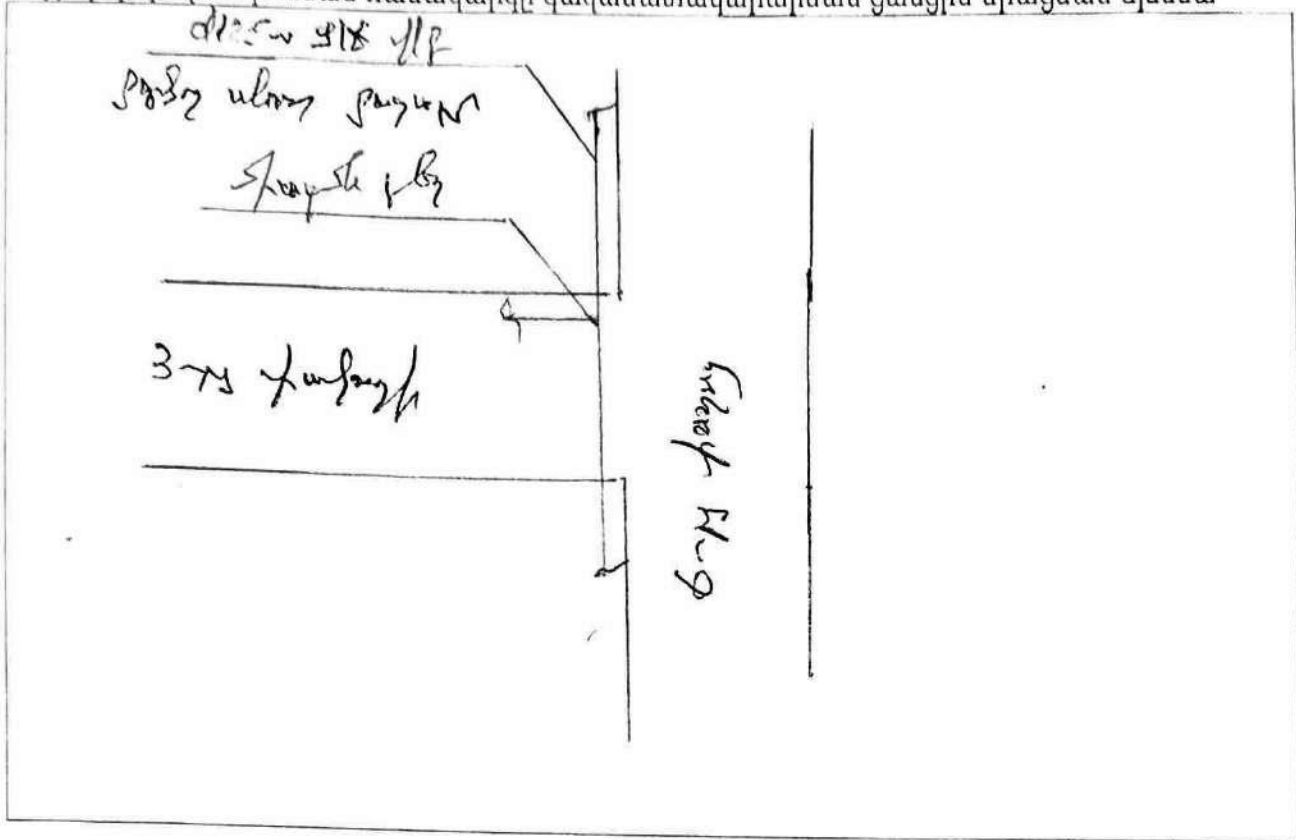

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող զազատարներին զազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի զազասպատման համակարգի միացումը զազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
- 4.

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրություն)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրություն)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ


(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 6-րդ փողոց, 1-ին նորանցք

2024 թ.

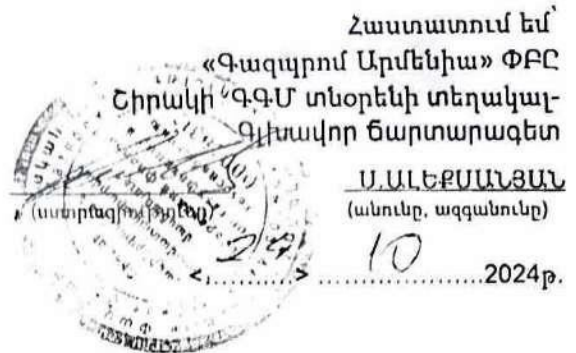


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արեշատ, 6-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք գազաֆիկացում
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0.025-0.03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	76
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերականգնման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	—
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	24
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	9
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	


Օբյեկտի զազասպարման համակարգը զազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

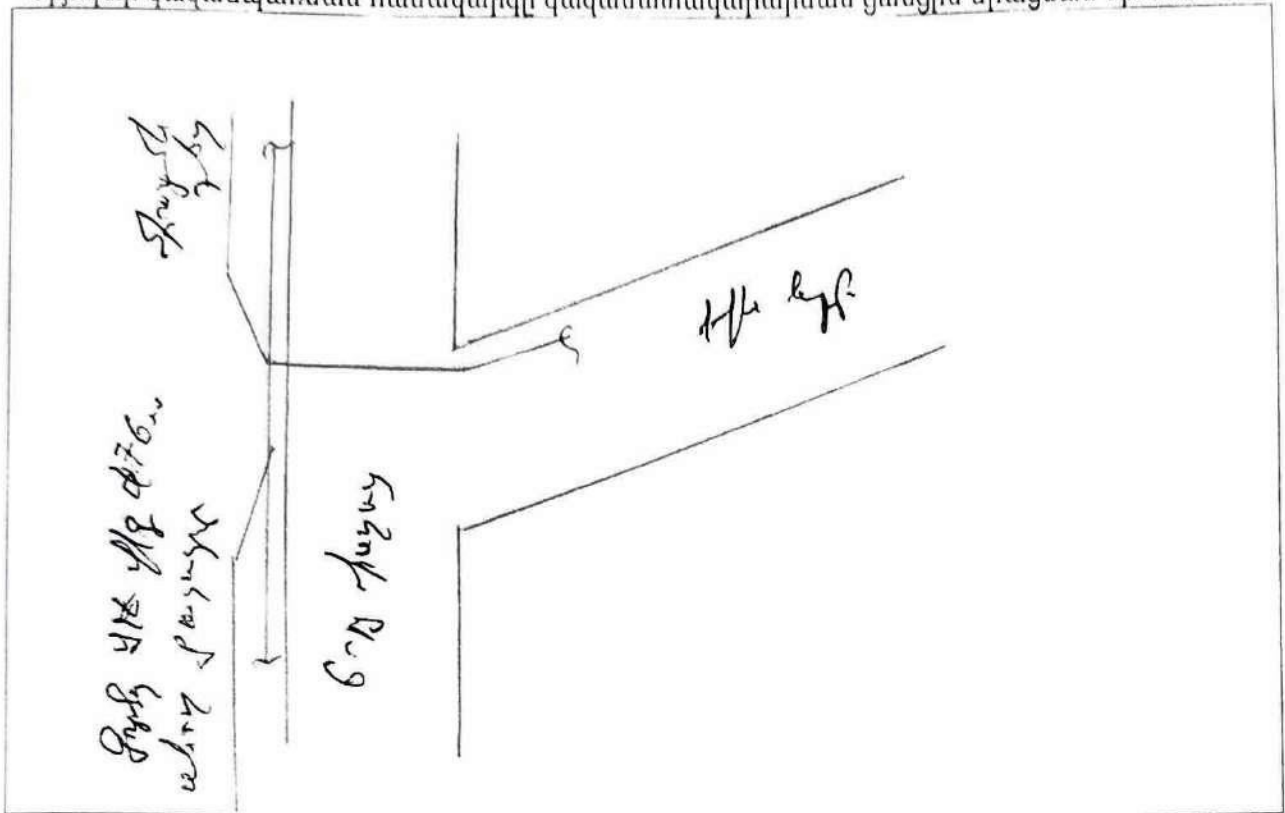

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող զազատարներին զազասպարողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպարողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի զազասպարման համակարգի միացումը զազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

ՇՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց


(ստորագրությունը)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազարյուն Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ

(թ. Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 6-րդ փողոց, 4-րդ փակուղի

2024 թ.


Հաստատում եմ՝
 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ-
 գլխավոր ճարտարագետ
 Ս.ԱԼԵԽԱՆՅԱՆ
 (ստորագրություն) (սևագույն, պնդակոտեր)
 2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ բնակավայր Արևշատ, 6-րդ փողոց, 4-րդ փակուղու գազաֆիկացում
 (օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	40
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	9
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

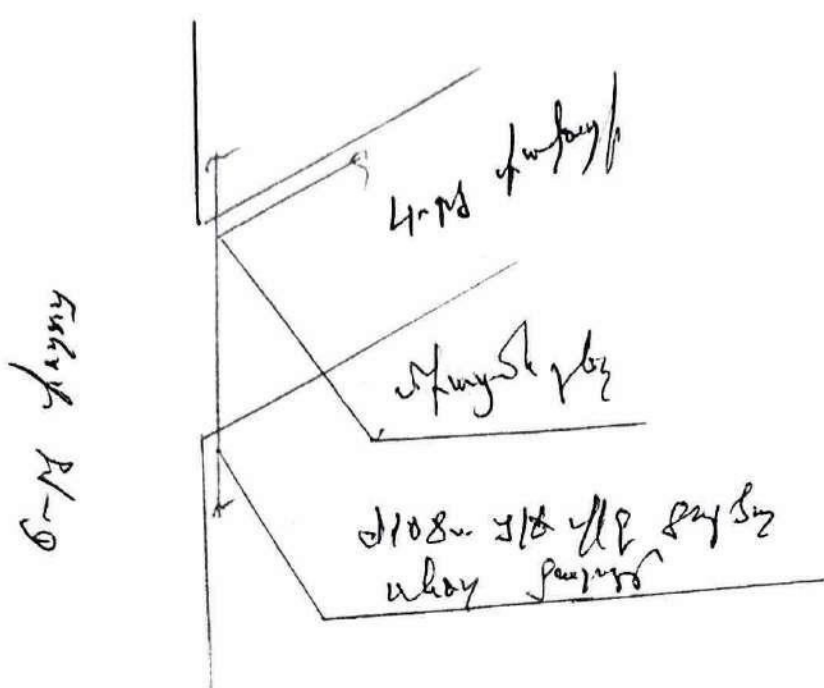

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողներին (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազարտ Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

ՇՏ բաժնի պետ

(ստորագրություն)

Վ. Նազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց

(ստորագրություն)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

«Գազարոն Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(թ. Գյումրի, Չալկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ 8-րդ փողոց

2024 թ .


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ, 8-րդ փողոցի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	8-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	8-րդ փողոց
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-----
Գազաֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	40
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	-----
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

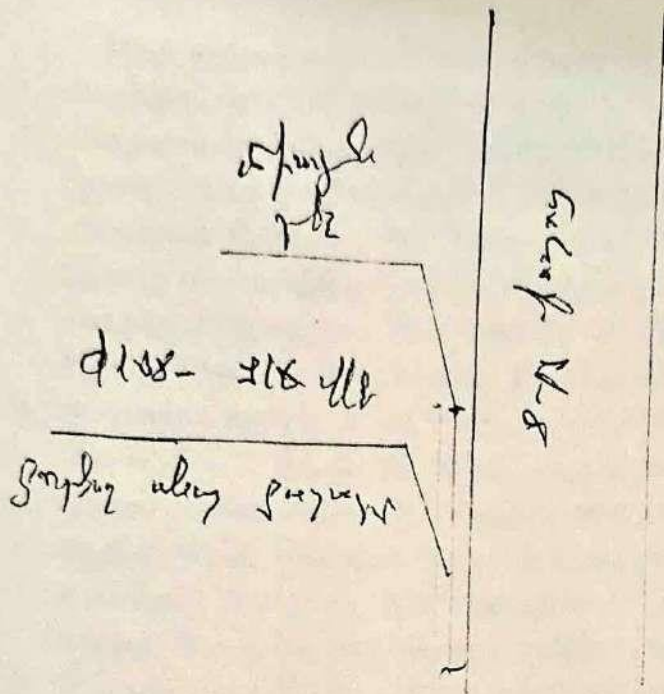

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է Գազայրում Արմենիա ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
- 4.

ՇՏ բաժնի պետ

(ստորագրություն)

Վ. Ղազարյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց

(ստորագրություն)

Ա. Գալստյան
(անունը, ազգանունը)

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Հիմքեր նախագծի մշակման համար

Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն՝

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 24.10.2024թ. N 01-12/2160 գրության
2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024 թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք
3. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 4-րդ նրբանցք
4. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք
5. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի
6. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 3-րդ փողոց
7. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք
8. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք
9. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի
10. Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 4 փակուղի
11. Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 8-րդ փողոց

Օբյեկտի բնութագիր

Նախագծով նախատեսվել է Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի չգազիֆակցած փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում, որի համար կատարվել է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման աշխատանքներ:

Նախագծով նախատեսվում է ԳՕՍՍ 10704-91 Ø108x4.0, Ø89x4.0, Ø76x3.5, Ø57x3.5 և ԳՕՍՍ 50838-09 SDR11.0 Ø90x8.2 ցածր ճնշման գազատարի կառուցում:

Վերգետնյա պողպատյա ԳՕՍՍ 10704-91 խողովակները նախատեսվում է տեղադրել H=1.0-5.0մ բարձրությամբ հենասյուների վրա:

Որպես գազատարների միացման կետ հանդիսանում է առկա ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարները:

Վերատեղադրվող գազատարի վերգետնյա հատվածը շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանելու համար նախատեսված է կրկնակի յուղաներկում:



Գազատարների փորձարկումը

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների կիպության փորձարկում օդով:

Ստորգետնյա գազատարները փորձարկվում են խրամուղում դրանց հավաքակացումից և խողովակի վերին եզրից 0.2մ վրա լիցք կատարելուց կամ խրամուղու լրիվ ետլիցքից հետո:

Կիպության փորձարկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի ճնշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը:

Պոլիէթիլենային և վերգետնյա պողպատյա գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023: Պոլիէթիլենային գազատարների փորձարկման ընդացքում արտաքին օդի ջերմաստիճանը չպետք է լինի -15°C ցածր:

Փորձարկման ընդացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է կրկնվի:

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն ֆիզիկական մեթոդով:

Եզրակացություն

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ 42-01-2023 «Գազաբաշխիչ համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04 «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից:

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի շահագործող կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ:



Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա միջավայրի ախտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023 <<Գազաբաշխիչ համակարգեր>> և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական մեթոդներով:

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները

- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր պահպանություն
- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական թափոնների համար բեռնարկերով հագեցվածություն
- դյուրավառ և քայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված տեղերում
- ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականացում
- բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում

Կազմեց




Վ. Դալոյանյան

«ԳՎԳ» ԻՆՃԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ


Անցել է փորձարկություն

[Signature] 02-12-2024

Ստորագրություն

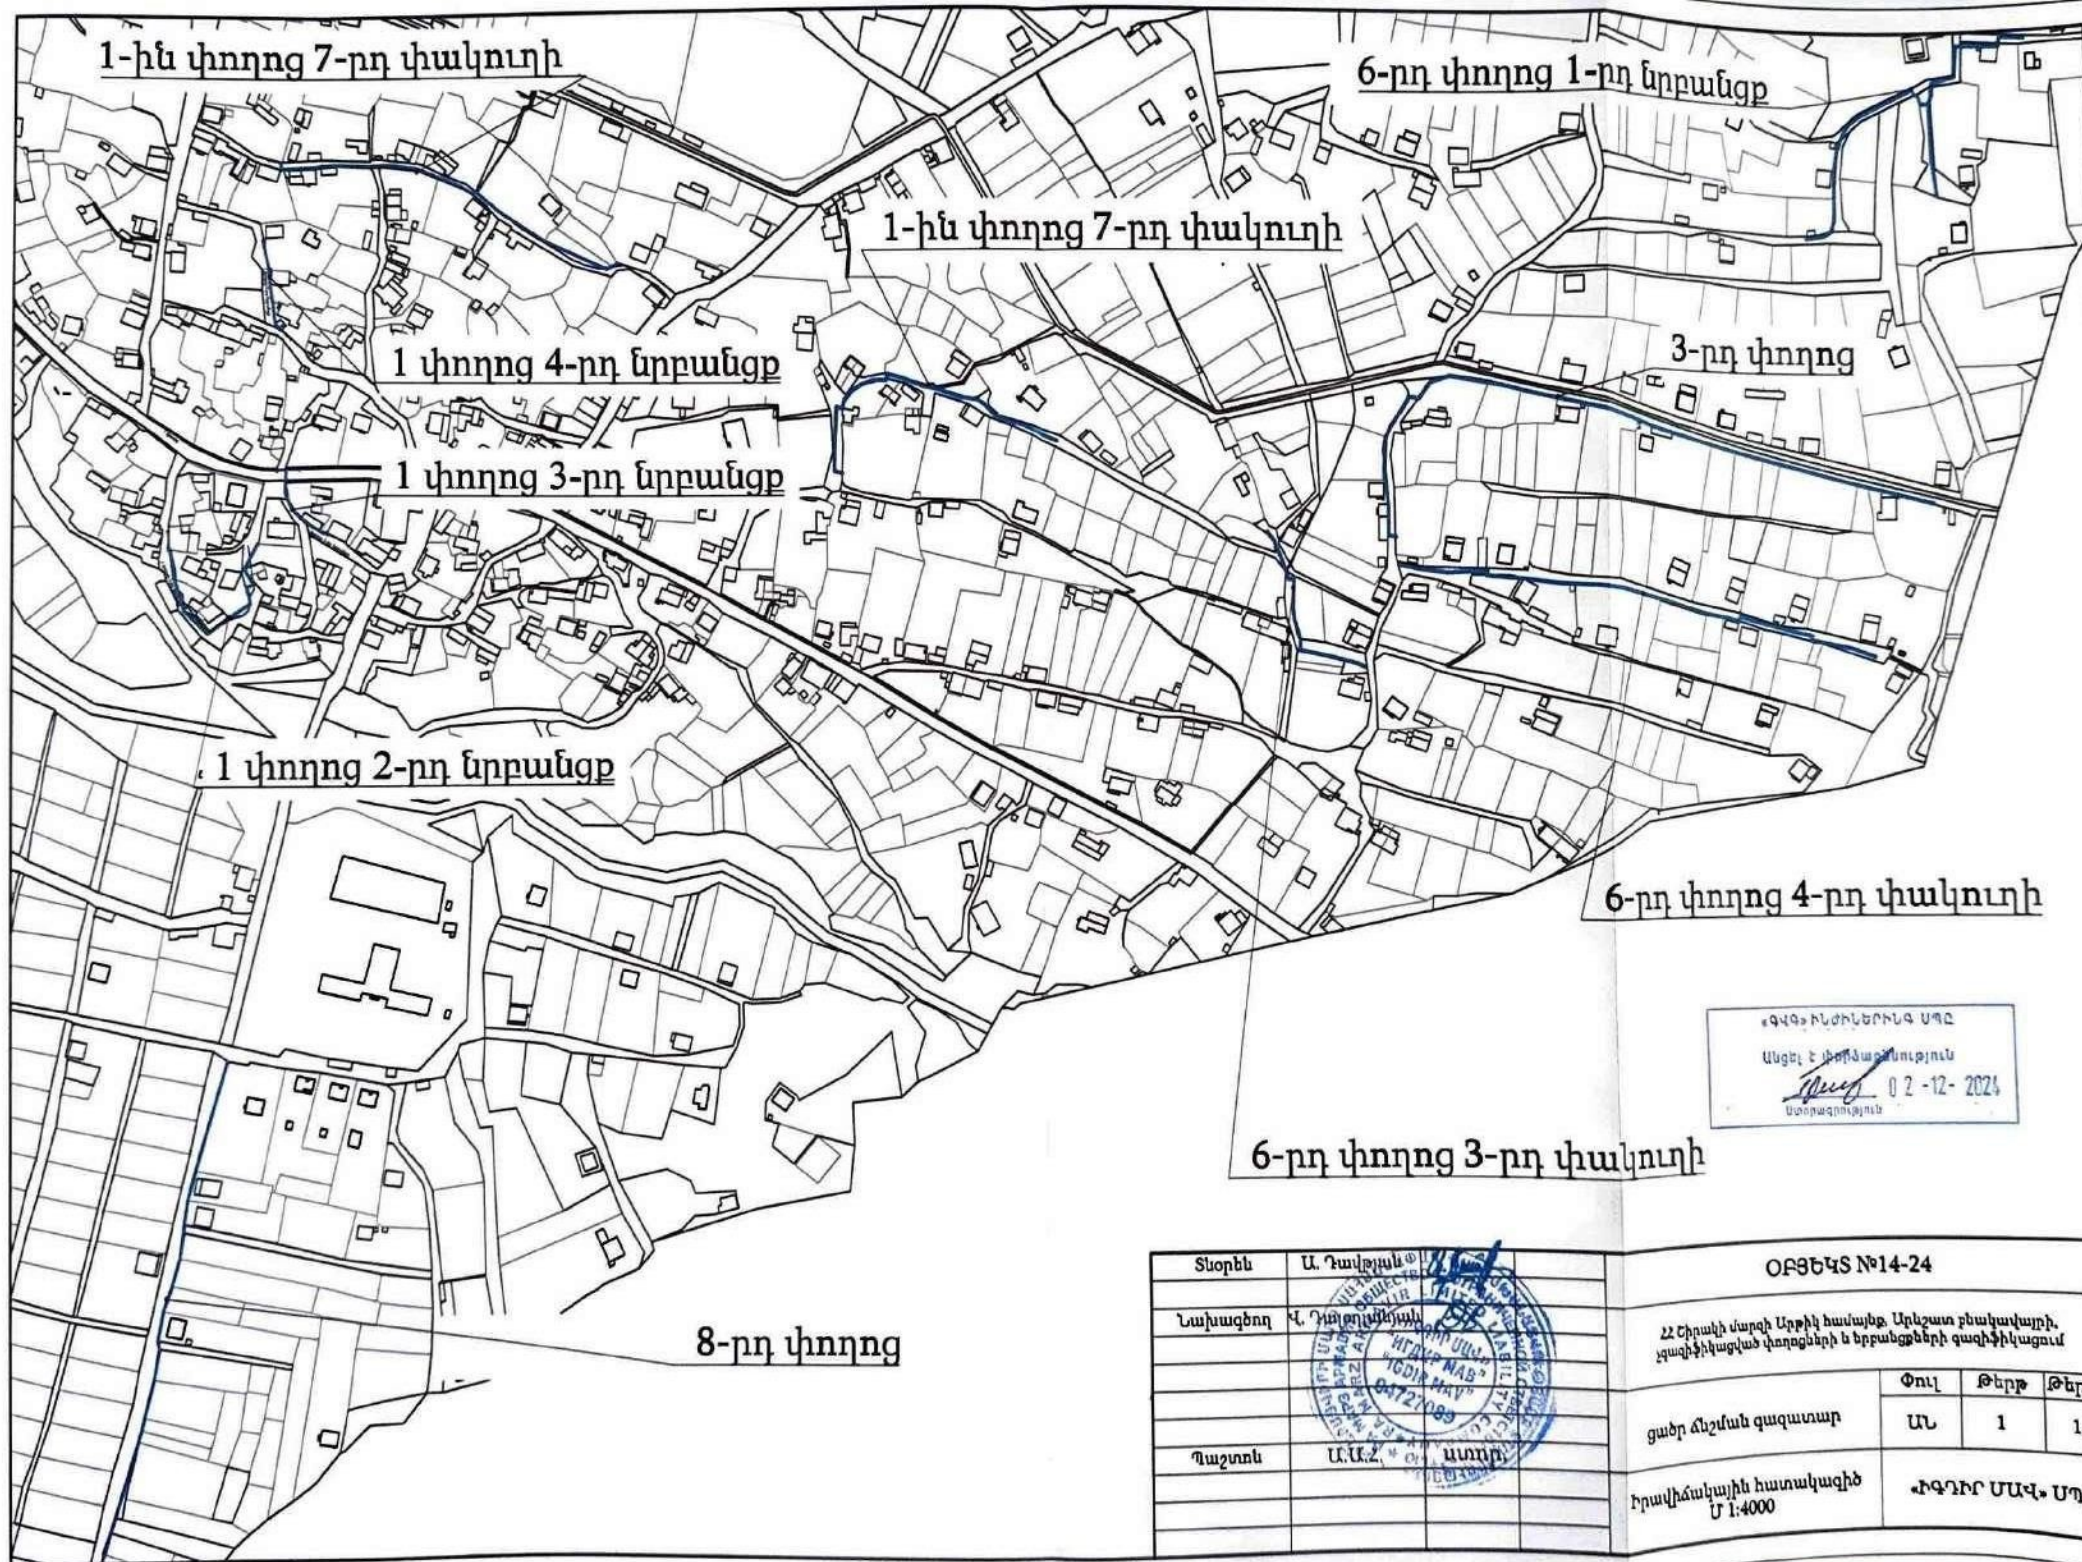

Տնօրեն	Ա. Դավթյան	ՕԲՅԵԿՏ №14-24		
Նախագծող	Վ. Դավթյան	22 Շրջակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում		
Պաշտոն	Ա.Ա.Զ. պատր.	Գազի մուկ	Թերթ	Թերթեր
		Գազի մուկ	1	14
		Իրավահանգիստի հատակագիծ Մ 1:4000		
		«ԴՊՐԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

[illegible]

ՊԿ0+55 բարձ. 4.0մ Ան-2 α90°
անցում 89x6.0-57x4.0 h=4.0
ՊԿ0+64 իջեց. 4.0մ Ան-3 α90°
անցում 89x6.0-57x4.0 h=4.0

ՊԿ0+55+ՊԿ0+64
Ø89x4.0մ,
ԳՕՍ 10704-91

ՊԿ0+40
Անշարժ հենարան-1
ձախ 50 h=1.0մ

ՊԿ0+24
իջեց. 3.0մ

ՊԿ0+07
իջեց. 1.0մ
Ան-1 α90°

ՊԿ0+65
Պաշտպանիչ ցանց
h=1.0մ

ՊԿ0+00+ՊԿ0+55
Ø57x3.5մ,
ԳՕՍ 10704-91

ՊԿ1+91
Անշարժ հենարան-4
ձախ 50 h=1.0մ

ՊԿ1+84+ՊԿ1+92
Ø89x4.0մ,
ԳՕՍ 10704-91

ՊԿ1+32
Պաշտպանիչ ցանց
h=1.0մ, L=5.0մ

ՊԿ1+50 բարձ. 4.0մ
ՊԿ1+57 իջեց. 4.0մ

ՊԿ0+64+ՊԿ1+84
Ø57x3.5մ,
ԳՕՍ 10704-91

ՊԿ1+84 բարձ. 4.0մ Ան-7 α45° անցում 89x6.0-57x4.0 h=4.0
ՊԿ1+92 իջեց. 4.0մ Ան-8 α45° անցում 89x6.0-57x4.0 h=4.0

ՊԿ2+29
Անշարժ հենարան-5
ձախ 50 h=1.0մ

ՊԿ1+92+ՊԿ2+54
Ø57x3.5մ,
ԳՕՍ 10704-91

ՊԿ2+54
խցավախում
Ø57x3.5

ՊԿ1+60
խցավախում
Ø76x3.5 h=2.5մ

ՊԿ1+45
Անշարժ հենարան-2
ձախ 70 h=1.0մ

ՊԿ1+39 բարձ. 2.5մ
ՊԿ1+43 իջեց. 2.5մ

ՊԿ1+14 բարձ. 4.0մ Ան-3 α90°
ՊԿ1+20 իջեց. 2.5մ Ան-4 α90°

ՊԿ0+00+ՊԿ1+60
Ø76x3.5մ,
ԳՕՍ 10704-91

ՊԿ0+80
Անշարժ հենարան-1
ձախ 70 h=1.0մ

ՊԿ0+58 բարձ. 2.5մ Ան-1 α90°
ՊԿ0+66 իջեց. 4.0մ Ան-2 α90°

6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի

ՊԿ0+36
բարձ. 1.5մ

ՊԿ0+07
իջեց. 4.0մ/անցում
89x6-76x5 h=4.0

ՊԿ1+17 բարձ. 4.0մ
ՊԿ1+23 իջեց. 1.0մ

ՊԿ1+98
Անշարժ հենարան-1
ձախ 80 h=1.0մ

ՊԿ0+79 բարձ. 1.5մ
ՊԿ0+81 իջեց. 2.5մ

ՊԿ0+50
իջեց. 1.0մ

ՊԿ0+05 իջեց. 2.0մ
Ան-1 α90°


(6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի)
ՊԿ0+00-Լախագծվող ց/ճ
Ø89x4.0 զազատարի սկիզբ
միացում առկա ձախ 100 h=2.5մ
զազատարին
եռաբաշխիչ 108x4/89x4

ՊԿ0+07+ՊԿ1+60
Ø89x4.0մ,
ԳՕՍ 10704-91

1. Գազատարի մոնտաժն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀԵՄ 42-01-2023 պահանջների:
2. Մուտառարին աշխատանքների մասնակա այլ իրավասուցիվների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախատեսված էր նաև չեղարկվել է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Գազատարը ցամաքափակարանային ցանցի և ոռոգման ջրանցքների հետ հստակ մոնտաժավորվող հողային աշխատանքները կատարել էճորդով:
4. Նախագծերը վերջնական ցանք ճնշման գազատար տեղադրվում է H=1-5.0մ բարձրության վրա, պողպատյալ ՂՊՏՄ 10704-91 089x4, 0,076x3.5 և 05x7.5 խողովակներից
5. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների երեկային ժամը:
6. Համապատասխանում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության համար նախատեսված աղբջանարանի նշանները:

ՀՀԳՔ ՌԵԺԻՍՏՐԻՆԳ ԱԳՁ
Անցել է փորձաքննություն
Բալայ 0.2-12-2024
Ստորագրություն

Տարեկն	Ա. Դավթյան		ՕԲՑԵԿՏ №14-24		
Նախագծող	Վ. Դավթյան		ՀՀ Հրապի տարի Արթիկ խամբար, Արևշատ քնակադարի, չգործիկարանի փորոքերի և նրբանցքերի գաղիկարան		
			ցածր ճնշանի գազատար		
Պաշտոն	Ա.Ա.Զ. ստոր.		1-ին փողոց 7-րդ փակառի, 3-րդ փողոց 6-րդ փողոց 3-րդ փակառի, 6-րդ փողոց 4-րդ փակառի հատակալայնը Խ: 1000		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱԼ	4	14
			«ԳՆԻՐ ՄԱԿ» ՍՊԸ		

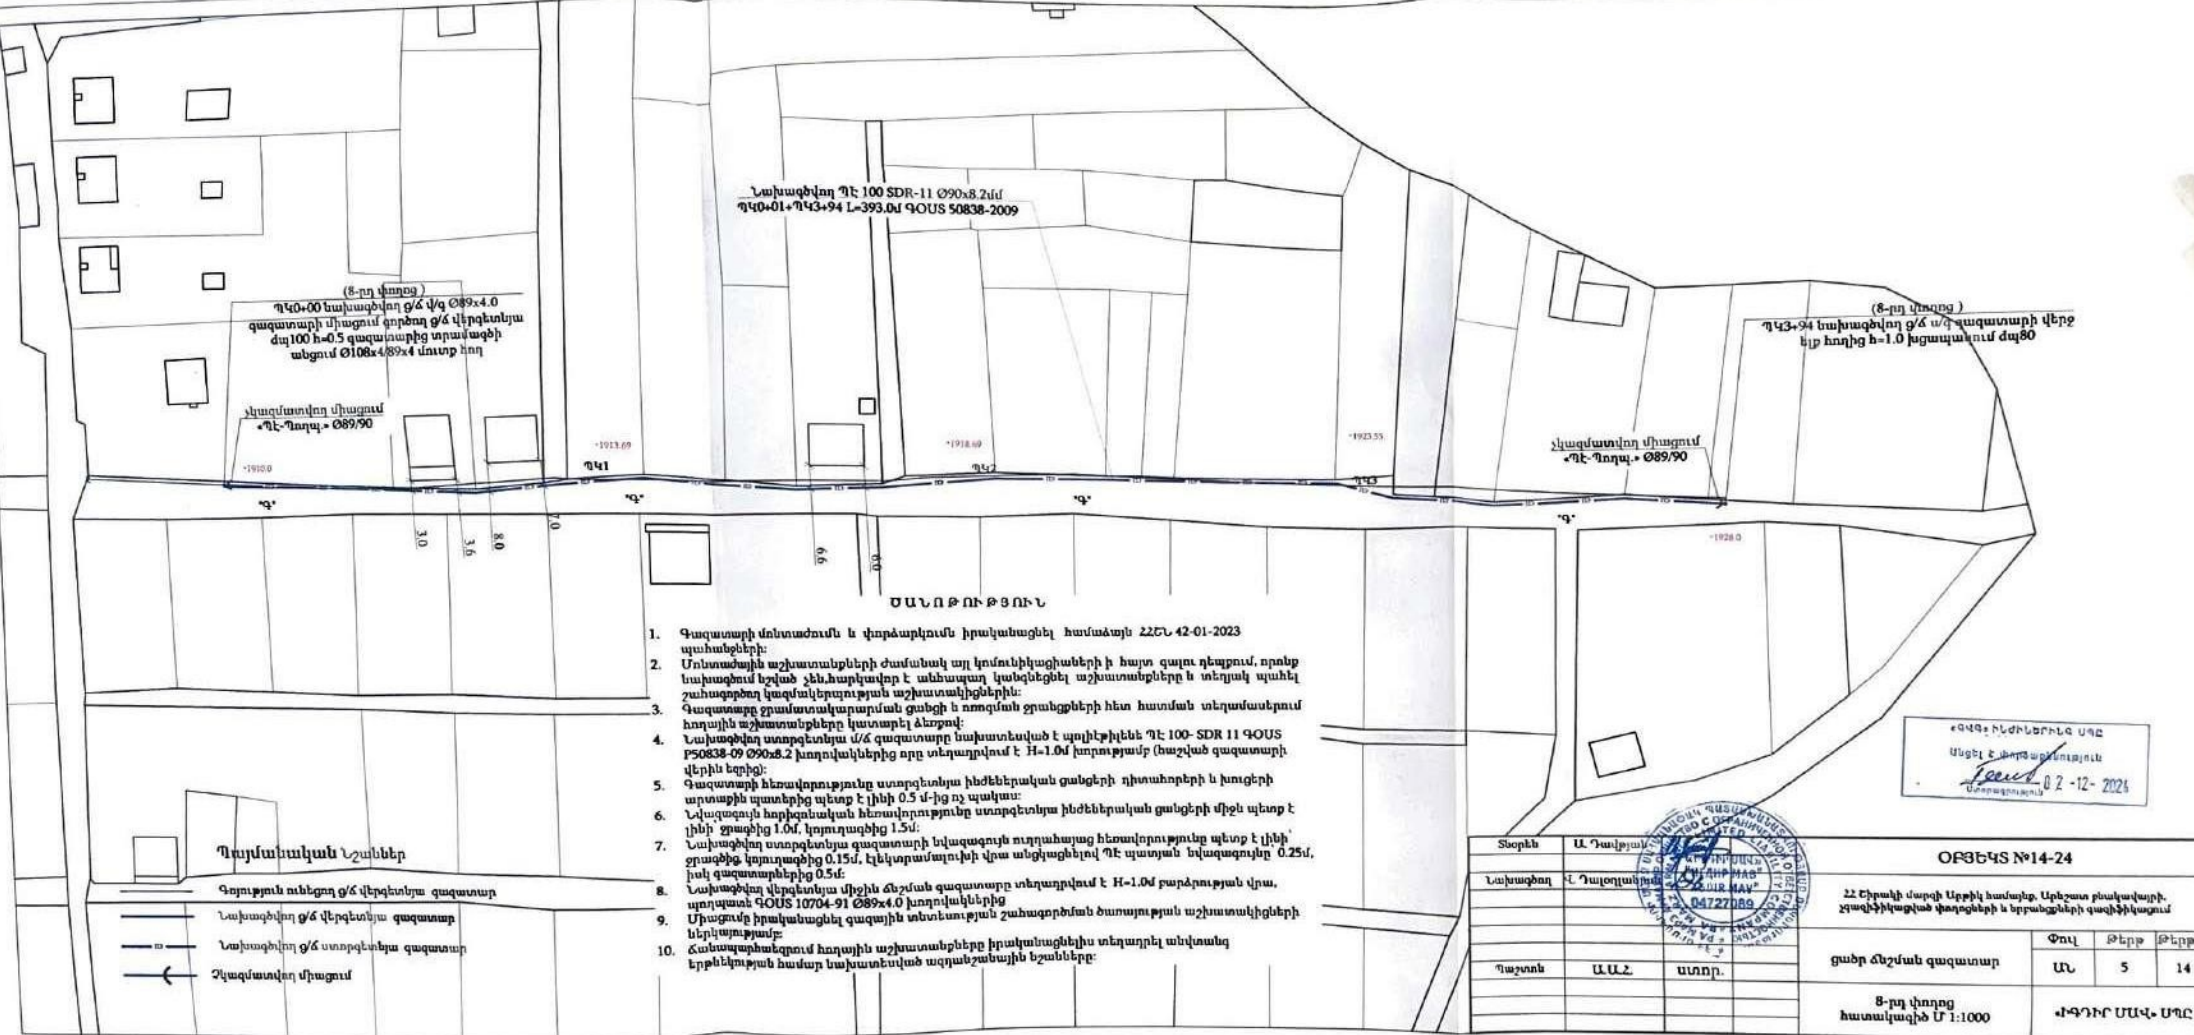

Նախագծվող ՊԷ 100 SDR-11 Ø90x8.2մմ
ՊԿ0+01+ՊԿ3+94 L=393.0մ ԳՕՍՏ 50838-2009

(8-րդ փոփոխություն)
ՊԿ0+00 նախագծվող ց/ճ վ/գ Ø89x4.0
զագաստարի միացում գործող ց/ճ վերջնական
մոլ 100 հ-0.5 զագաստարից տրամագծի
անցում Ø108x4.89x4 մուտք հող

վերականգնող միացում
«ՊԷ-Պողպ.» Ø89/90

(8-րդ փոփոխություն)
ՊԿ3+94 նախագծվող ց/ճ ս/գ զագաստարի վերջ
էջ հողից հ-1.0 խցապահում մզ80

վերականգնող միացում
«ՊԷ-Պողպ.» Ø89/90

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել իսկառնության 22ԵՆ 42-01-2023 պահանջներին:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների և հայտ զայտ դեպքում, որոնք նախատեսվում էրված չեն, հարկավոր է անհապաղ կոմունիկացիաների և տեղակալ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Գազատարը ըստ տեխնիկական ցանցի և ռոտման ջրանցքների հետ համարման տեղամասերում հողային աշխատանքները կատարել հետևյալ:
4. Նախագծվող ստորգետնյա ս/ճ զագաստարը նախատեսված է պոլիէթիլեն ՊԷ 100-SDR 11 ԳՕՍՏ 50838-09 Ø90x8.2 խողովակներից որը տեղադրվում է H=1.0մ խորությամբ (հաշված զագաստարի վերին եզրից):
5. Գազատարի հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի դիտահորերի և խողերի արտաքին պատերից պետք է լինի 0.5 մ-ից ոչ պակաս:
6. Նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև պետք է լինի՝ ջրագծից 1.0մ, կոյուղագծից 1.5մ:
7. Նախագծվող ստորգետնյա զագաստարի նվազագույն ուղղահայաց հեռավորությունը պետք է լինի՝ ջրագծից, կոյուղագծից 0.15մ, էլեկտրամատյուղի վրա անցկացնելով ՊԷ պատյան նվազագույնը 0.25մ, իսկ զագաստարներից 0.5մ:
8. Նախագծվող վերջնական միջին ճնշման զագաստարը տեղադրվում է H=1.0մ բարձրության վրա, պորտան ԳՕՍՏ 10704-91 Ø89x4.0 խողովակներից:
9. Միացումն իրականացնել զագաստարի տեխնիկական շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:
10. Հաստատված ձևերում հաշվարկները կատարված իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության համար նախատեսված աղյուսակային նշանները:


Պայմանական նշաններ

- Գոյություն ունեցող ց/ճ վերջնական զագաստար
- Նախագծվող ց/ճ վերջնական զագաստար
- Նախագծվող ց/ճ ստորգետնյա զագաստար
- Վերականգնող միացում


ԳՐԱԳՆԱԿԱՆ ՆՈՒՄԵՐՈՒՄ ԵՎ ԵՐԱՆՈՒՄ
ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅԻՆ
ՍԵՐԻԱ
02-12-2024




ՕՐՅԵԿՏ №14-24			
Տնօրեն	Ա. Դավթյան	22 Շիրակի մարզի Արթուր համայնք, Արեւատ բնակավայրի, Ջրագնդիկաձագ բնակավայրի և Ներսիսյանների գաղթիկացում	
Նախագծող	Վ. Դավթյան		
Պաշտոն	Ա.Ա.Ն.	Գնդի ճնշման զագաստար	Փուլ
	ստոր.	ԱՆ	5
		8-րդ փոփոխություն հաստատված Մ 1:1000	14
			ՎԳՐՈՒ ՄԱՎ. ՍՊԸ

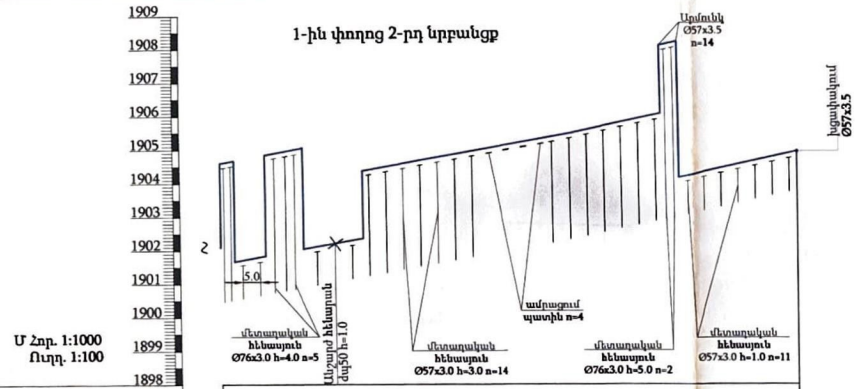

Բնօրինակ-երկրաբանական բնութագիր	1900.59	1900.93	1901.20	1901.35	1902.46	1903.13
Փաստացի հողի նիշը, մ						
Խրամուղու հատակի նիշը, մ						
Գազատարի վերին նիշը, մ						
Խրամուղու խորությունը, մ						
Գազատարի ներքին նիշը, մ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Հենասյուների բարձրությունը, մ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
Թերություն %	100	100	100	100	100	100
Հեռավորություն, մ	4	8	11	9	8	11
Ծցանշում	4	8	11	9	8	11
Գազատարի հատակագիծ	4	8	11	9	8	11

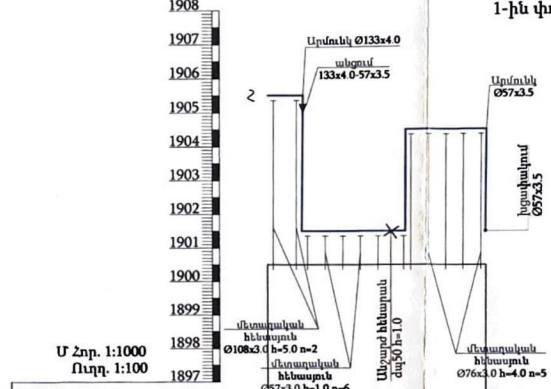

Բնօրինակ-երկրաբանական բնութագիր	1903.49	1903.45	1903.45
Փաստացի հողի նիշը, մ			
Խրամուղու հատակի նիշը, մ			
Գազատարի վերին նիշը, մ			
Խրամուղու խորությունը, մ			
Գազատարի ներքին նիշը, մ	1.0	1.0	1.0
Հենասյուների բարձրությունը, մ	1.0	1.0	1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը	0.0005	0.0005	0.0005
Թերություն %	100	100	100
Հեռավորություն, մ	4	8	11
Ծցանշում	4	8	11
Գազատարի հատակագիծ	4	8	11

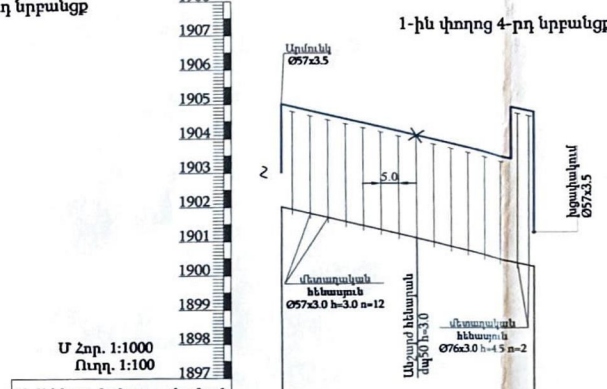


Բնօրինակ-երկրաբանական բնութագիր	1900.24	1900.24	1900.24
Փաստացի հողի նիշը, մ			
Խրամուղու հատակի նիշը, մ			
Գազատարի վերին նիշը, մ			
Խրամուղու խորությունը, մ			
Գազատարի ներքին նիշը, մ	1.0	1.0	1.0
Հենասյուների բարձրությունը, մ	1.0	1.0	1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը	0.0005	0.0005	0.0005
Թերություն %	100	100	100
Հեռավորություն, մ	4	8	11
Ծցանշում	4	8	11
Գազատարի հատակագիծ	4	8	11

4 փողոց 2-րդ նրբանցք

Մ Հոր. 1:1000
Ուղղ. 1:100

Ինժեներա-երկրաբանական բնութագիր
Փաստացի հողի նիշը, մ
Գազատարի վերնի նիշը, մ
Գազատարի ներքինի նիշը, մ
Հենասյուների բարձրությունը, մ
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը
Թերություն % Հեռավորություն, մ
Հեռավորություն, մ
Ցցանշում
Գազատարի հատակագիծ

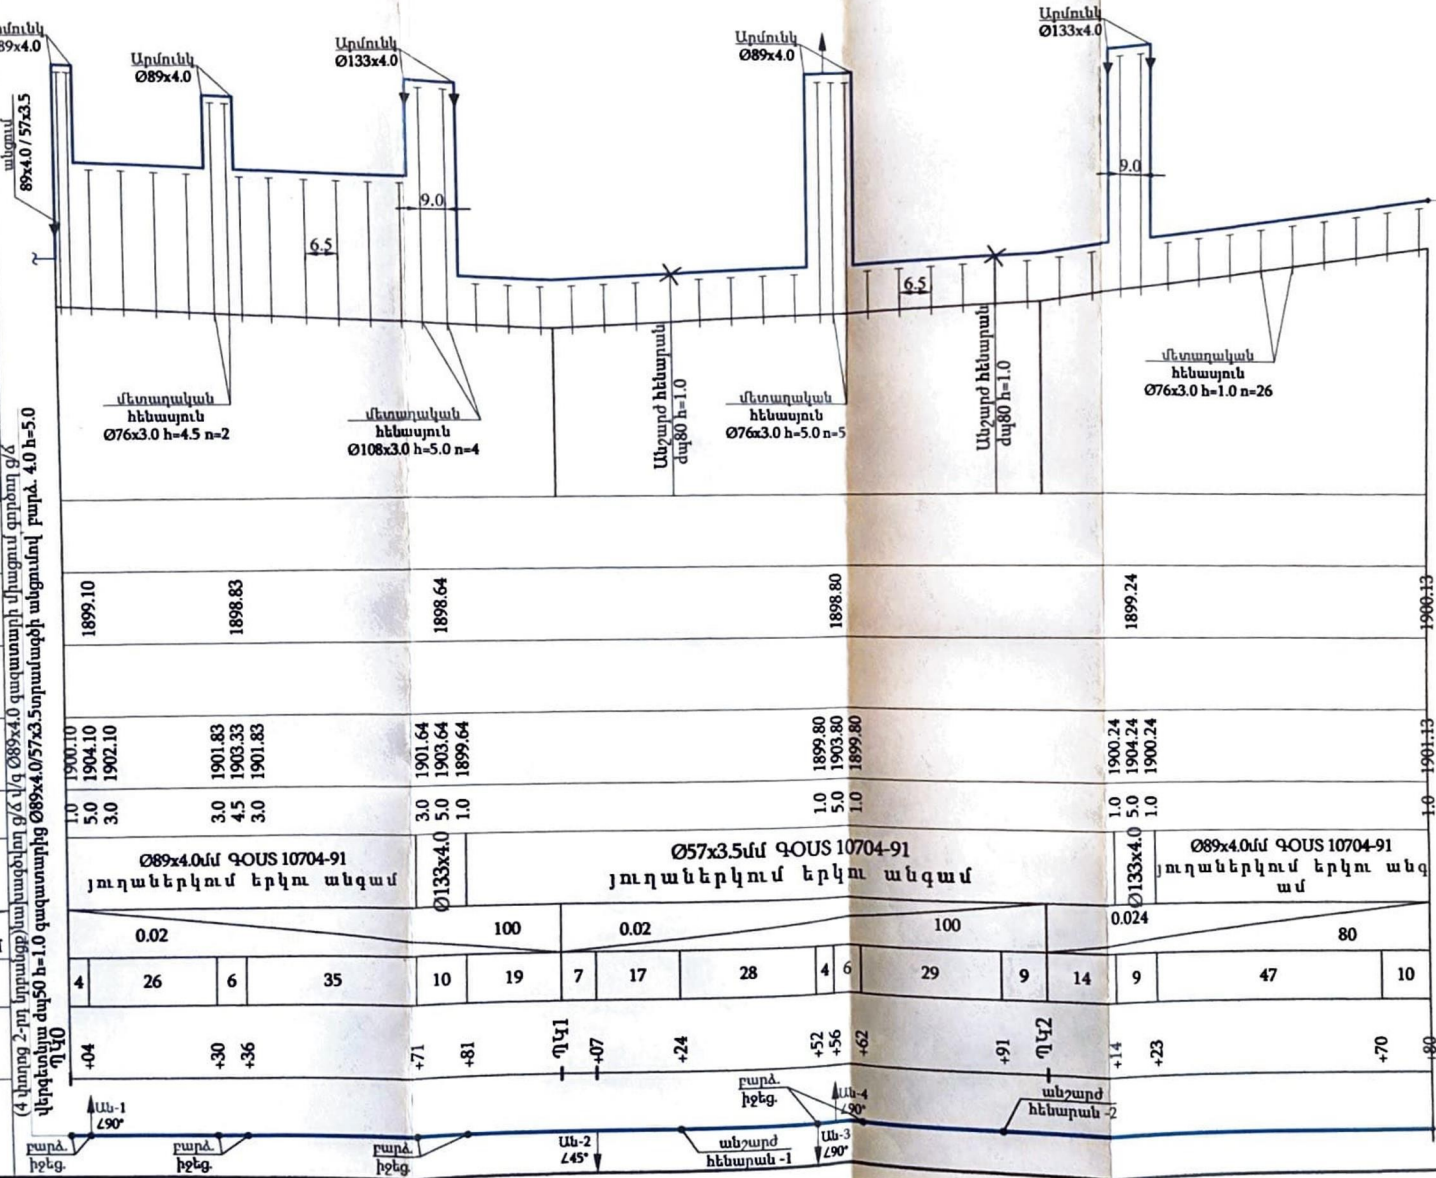


Խցված
Ø89x4.0

«ԳԳԳ» ԻՆՋԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաշննություն
Ստորագրություն
02-12-2024


ՕԲՅԵԿՏ №14-24			
Տարին	Գծերի Փուլ	Թերություն	
Նախագիծ	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	
	Գծերի Փուլ	Թերություն	



4 փողոց 2-րդ նրբանցք

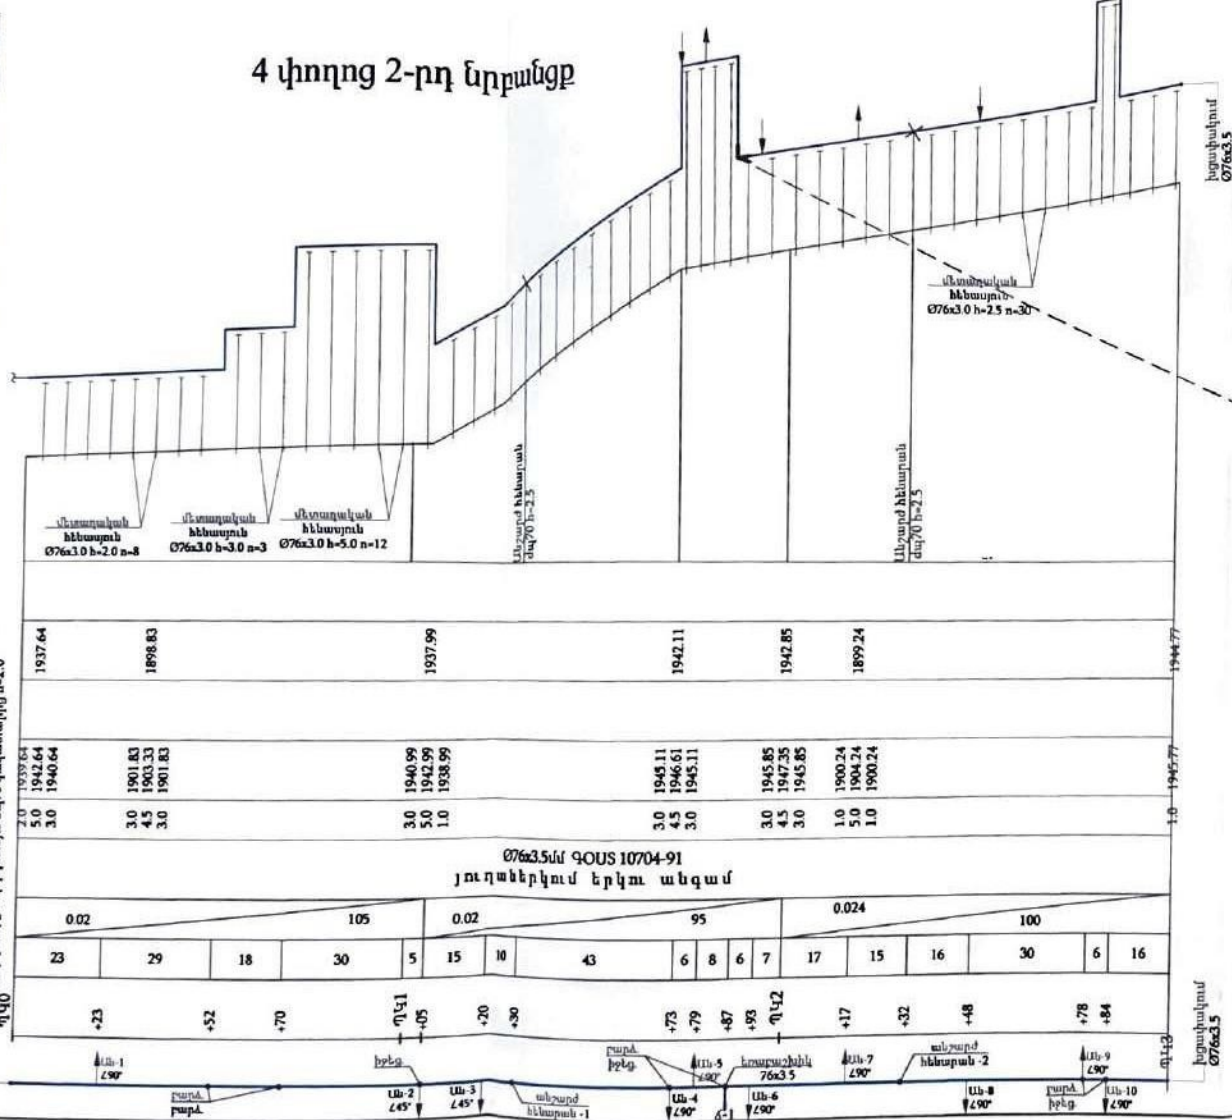

Ճյուղավորում -1
Տարածական գծապատկեր

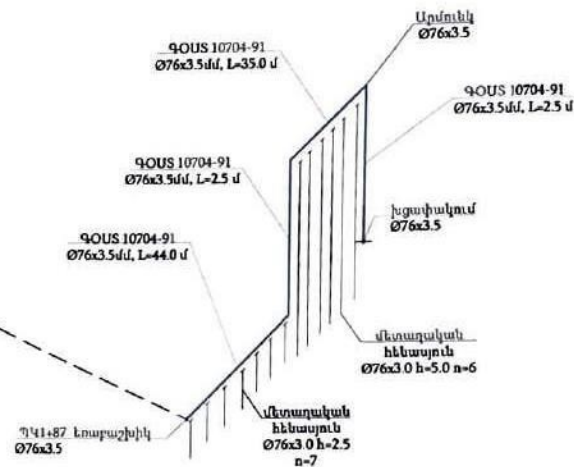

• 949 • ԻՆՏԵԼԵԾԻՆԵ ԿԱՐԵՆԻՆԵ

Ungt: 1 ~~harmat~~ ~~harmat~~


Trans.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE



100



Տարին	Ա. Դավթյան		ՕԲՅԵՏ №14-24								
Լայնագծող	Լ. Դավթյան		ՀՀ Երրանի մարզի Արթուր համայնք, Արշալույս բնակավայրի, չգազնիկացված փողոցների և երթուղիների գազնիկացում								
Պաշտոն	ԱԱՀ		ստորգ.	ցածր ճնշման գազատար	<table><tr><td>Փուլ</td><td>Թերք</td><td>Թերք</td></tr><tr><td>ԱԱ</td><td>7</td><td>14</td></tr></table>	Փուլ	Թերք	Թերք	ԱԱ	7	14
Փուլ	Թերք		Թերք								
ԱԱ	7	14									
			6-րդ փողոց 1-ին երթուղի երկալայնական կտրվածք	ԻԳՂԻՐ ՄԱԿ. ՍՊԸ							

1946
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1331
1330
1329
1328
1327
1326
1325
1324
1323
1322
1321
1320
1319
1318
1317
1316
1315
1314
1313
1312
1311
1310
1309
1308
1307
1306
1305
1304
1303
1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291
1290
1289
1288
1287
1286
1285
1284
1283
1282
1281
1280
1279
1278
1277
1276
1275
1274
1273
1272
1271
1270
1269
1268
1267
1266
1265
1264
1263
12

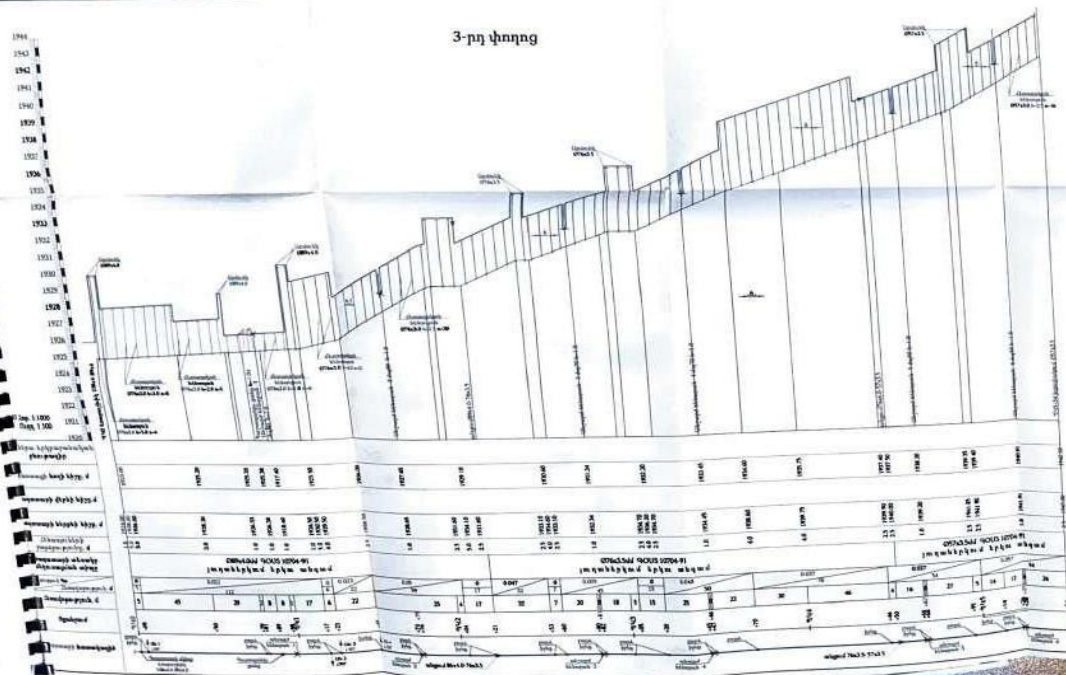



1963	1963
1962	1962
1961	1961
1960	1960
1959	1959
1958	1958
1957	1957
1956	1956
1955	1955
1954	1954
1953	1953
1952	1952
1951	1951
1950	1950
1949	1949
1948	1948
1947	1947
1946	1946
1945	1945
1944	1944
1943	1943
1942	1942
1941	1941
1940	1940
1939	1939
1938	1938
1937	1937
1936	1936
1935	1935
1934	1934
1933	1933
1932	1932
1931	1931
1930	1930
1929	1929
1928	1928
1927	1927
1926	1926
1925	1925
1924	1924
1923	1923
1922	1922
1921	1921
1920	1920
1919	1919
1918	1918
1917	1917
1916	1916
1915	1915
1914	1914
1913	1913
1912	1912
1911	1911
1910	1910
1909	1909
1908	1908
1907	1907
1906	1906
1905	1905
1904	1904
1903	1903
1902	1902
1901	1901
1900	1900
1899	1899
1898	1898
1897	1897
1896	1896
1895	1895
1894	1894
1893	1893
1892	1892
1891	1891
1890	1890
1889	1889
1888	1888
1887	1887
1886	1886
1885	1885
1884	1884
1883	1883
1882	1882
1881	1881
1880	1880
1879	1879
1878	1878
1877	1877
1876	1876
1875	1875
1874	1874
1873	1873
1872	1872
1871	1871
1870	1870
1869	1869
1868	1868
1867	1867
1866	1866
1865	1865
1864	1864
1863	1863
1862	1862
1861	1861
1860	1860
1859	1859
1858	1858
1857	1857
1856	1856
1855	1855
1854	1854
1853	1853
1852	1852
1851	1851
1850	1850
1849	1849
1848	1848
1847	1847
1846	1846
1845	1845
1844	1844
1843	1843
1842	1842
1841	1841
1840	1840
1839	1839
1838	1838
1837	1837
1836	1836
1835	1835
1834	1834
1833	1833
1832	1832
1831	1831
1830	1830
1829	1829
1828	1828
1827	1827
1826	1826
1825	1825
1824	1824
1823	1823
1822	1822
1821	1821
1820	1820
1819	1819
1818	1818
1817	1817
1816	1816
1815	1815
1814	1814
1813	1813
1812	1812
1811	1811
1810	1810
1809	1809
1808	1808
1807	1807
1806	1806
1805	1805
1804	1804
1803	1803
1802	1802
1801	1801
1800	1800
1799	1799
1798	1798
1797	1797
1796	1796
1795	1795
1794	1794
1793	1793
1792	1792
1791	1791
1790	1790
1789	1789
1788	1788
1787	1787
1786	1786

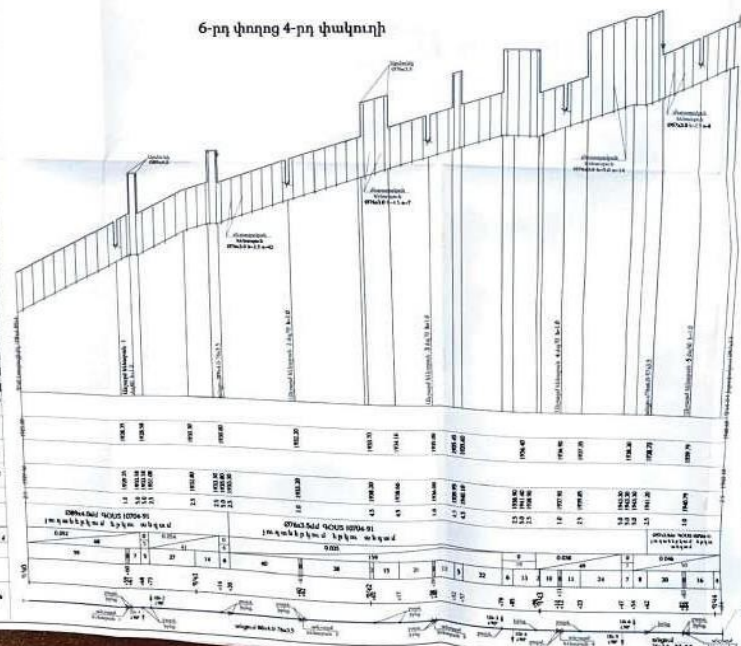[illegible]

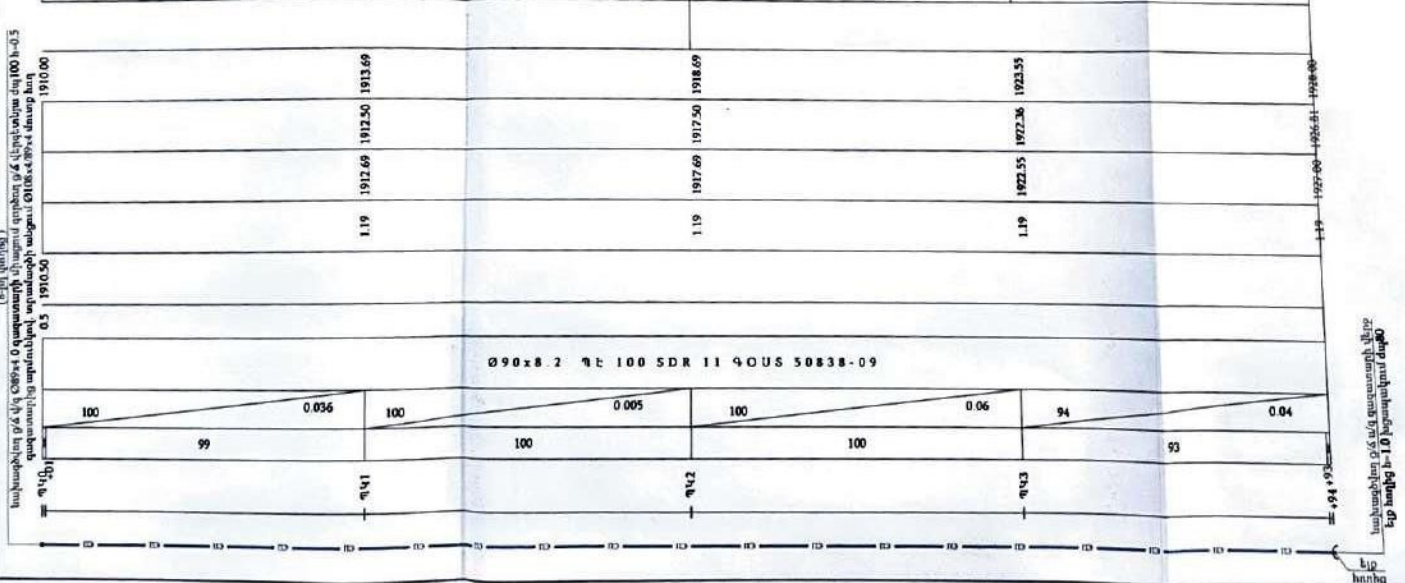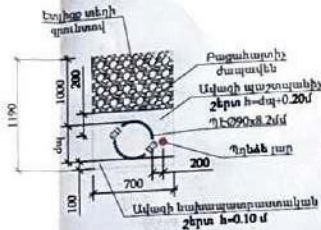

Содержание

[illegible]

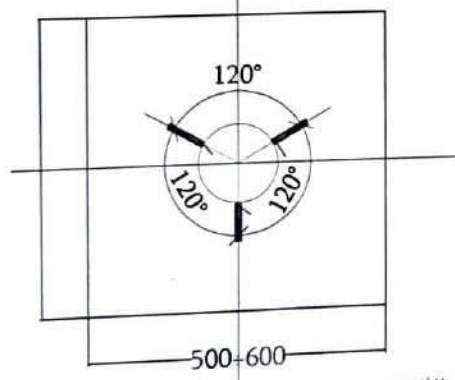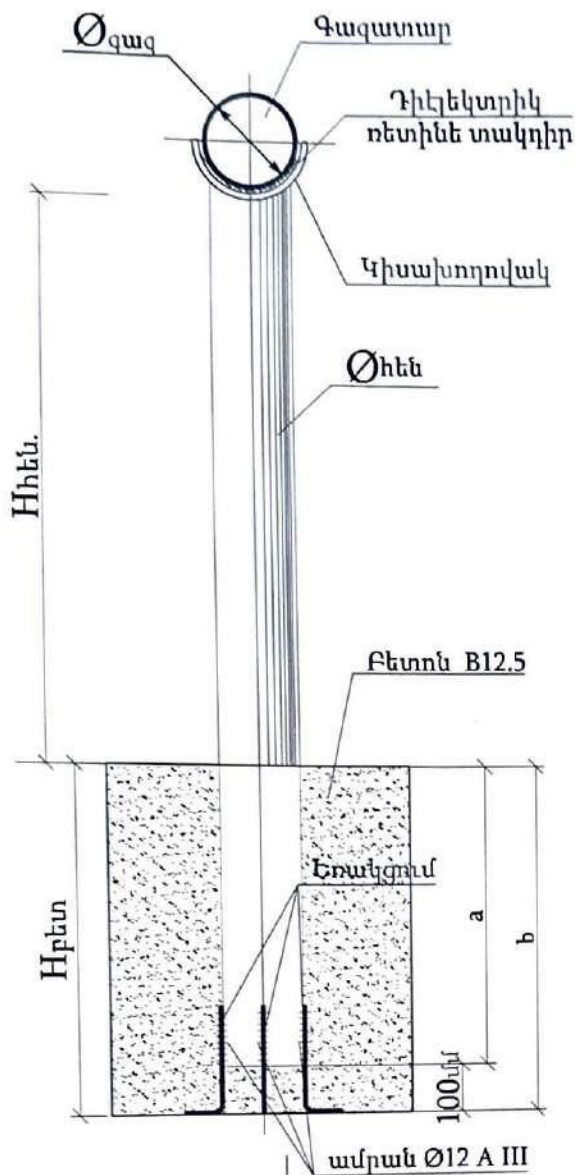

Ամրանի երկարությունը - 3x3000mm
 Ամրանի քաշը 3x 0.267

H	d	150	125	100	80	70	50
5.0	a				1000	1000	
	b				1100	1100	
4.5	a					900	
	b					1000	
4.0	a					800	
	b					900	
3.5	a					600	
	b					700	
3.0	a						
	b						
2.5	a					500	
	b					600	
2.2	a						
	b						
2.0	a						500
	b						600
1.5	a					500	500
	b					600	600
1.2	a						
	b						
1.0	a	«ԳԿԳ» ԻՆՏԵՆՏԻՆԳ ՍՊԸ				500	500
	b	Անցել է փորձաքննություն				600	600
0.5	a	02-12-2023					
	b	Ստորագրություն					

Շարժական հենասյան բետոնի հիմքի չափսերը և ծավալները


հենասյան բարձրությունը (վերգետնյա մաս) H	հենասյան բետոնի հիմքի չափսերը մ	բետոնի ծավալը մ³
5.0	0.6x0.6x1.1(b)	0.4
4.5	0.5x0.5x1.0(b)	0.25
4.0	0.5x0.5x0.9(b)	0.23
3.5	0.5x0.5x0.7(b)	0.18
3.0	0.5x0.5x0.7(b)	0.18
2.5	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
2.2	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
2.0	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
1.5	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
1.2	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
1.0	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
0.5	0.5x0.5x0.6(b)	0.15

ՕԲՅԵԿՏ №14-24


22 Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և երթանցքների գազիֆիկացում

Տնօրեն	Ա. Դավթյան	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Վ. Դալոյանյան	ԱՆ	11	14
Պաշտոն	Ա.Ա.Զ.	ստոր.		
		Գազար ճեշման գազատար		
		Շարժական հենասյուն	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ	


ՃԱԿԱՏ Մ 1:25

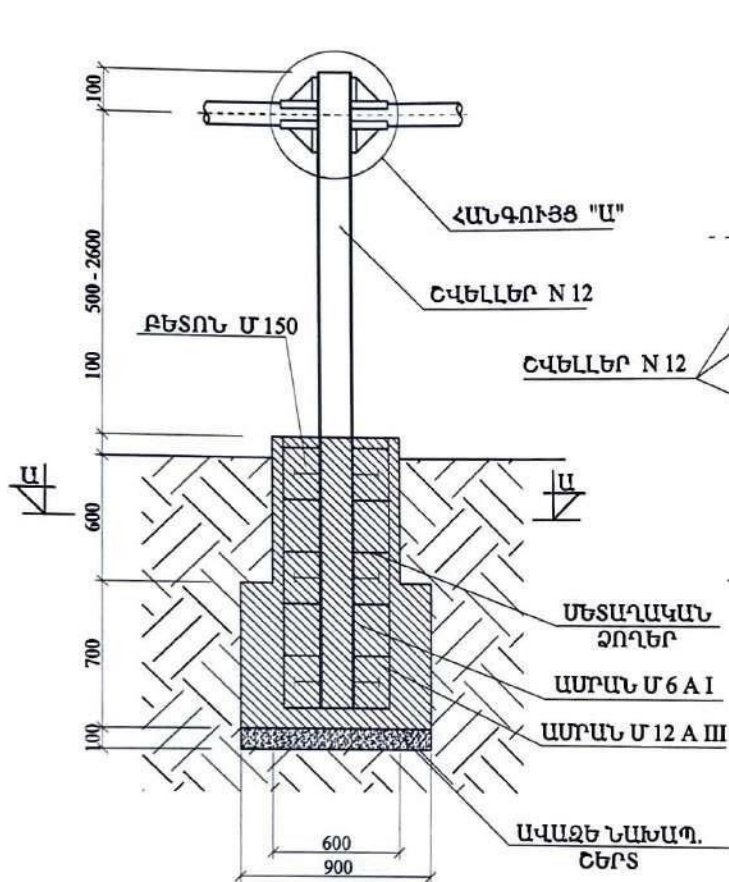

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա

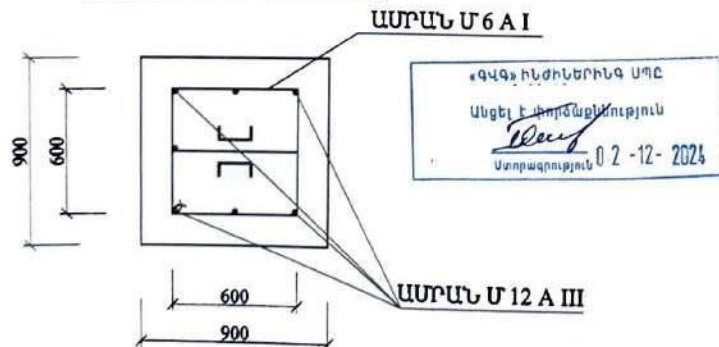



ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա" Մ 1:5

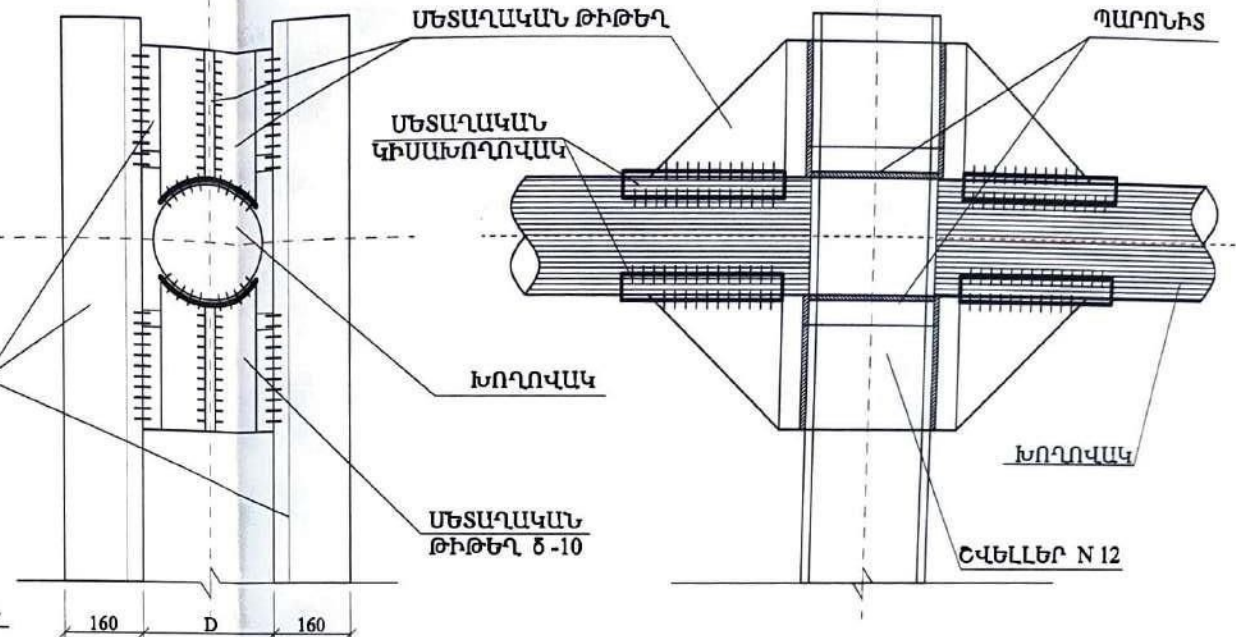

խորանի տրամագիծ	Քանոն մ³	Ամրամ մ/կգ	Պողպատյա քիթեղ, մ²/կգ	Կախախորանի հաստ/կգ	Պարամետր կգ	Գրամ մ²	Անշարժ հենարանի քաշը ըստ բարձրության (կգ)				
							h=0.5մ	h=1.0մ	h=1.5մ	h=2.5մ	h=3.0մ
							շվելներ մ/կգ				
							3.9/41.0	4.9/51.0	5.9/61.4	6.9/71.8	7.9/82.2
ժպ50	0.82	Ø 12 A III 12.4/11.1 Ø 6 A I 13/3.0	0.15 / 0.7	4/1.6	0.164	1.15	57.4	67.4	77.8	88.2	98.6
ժպ70				4/2.2	0.212		58.0	68.0	78.4	88.8	99.2
ժպ80				4/4.2	0.212		60.0	70.0	80.4	90.8	101.2
ժպ100				4/5.2	0.8		61.0	71.0	81.4	91.8	102.2
ժպ125				4/6.4	0.84		62.2	72.2	82.6	93.0	103.4
ժպ150				4/6.9	0.96		62.7	72.7	83.1	93.5	103.9
ժպ200				4/15.8	0.314		71.6	81.6	92.0	102.4	112.8


Տնօրեն	Ա. Դավթյան	ՕԲՅԵՆՏ №14-24			
Նախագիտող	Վ. Դավթյան	22 Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արեւշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և երբանցքների գազիֆիկացում			
Պաշտոն	Ա.Ա.Զ.	ստորգ.	Գազ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	12	14
			Անշարժ հենասյուն		
			ԼԻԳՆԻՐ ՄԱԿ. ՄՊԸ		

Պաշտպանիչ ցանցեր էլ.հաղորդման լարերի անկումից
Մ1:50

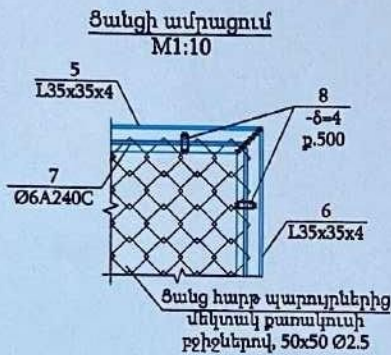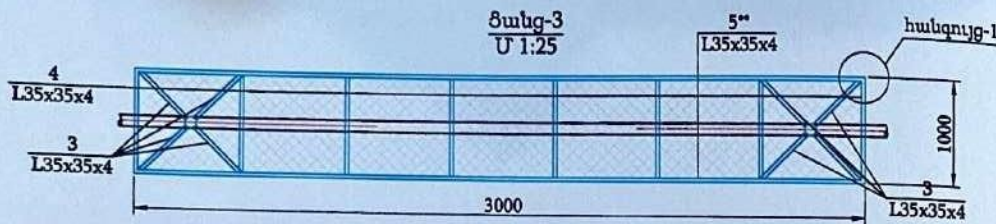

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հա	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Պաշտպանիչ ցանց-3	1		
4	ГОСТ 8509-86	L35x35x4 L= 820	8	1.72	13.78
5*	-/-	L35x35x4 L= 3000	2	6.30	12.60
6	-/-	L35x35x4 L= 1000	4	2.10	8.40
7		Ø 6 A240C ΣL= 16.00	-	0.222	3.55
8	ГОСТ 103-2006	-δ= 4 12 x 60	14	0.023	0.32
	ГОСТ 2715-75	Ցանց 50x50 Ø2.5 3000x1000	1		3.00 մ²
		Մետաղական ցանցերի ներկում			
		գրունտային ԴՓ-021 ներկով, երկտակ			14.50 մ²
		հակակորոզիոն ներկով, երկտակ			14.50 մ²

Կտրվածք 1-1
Մ 1:25

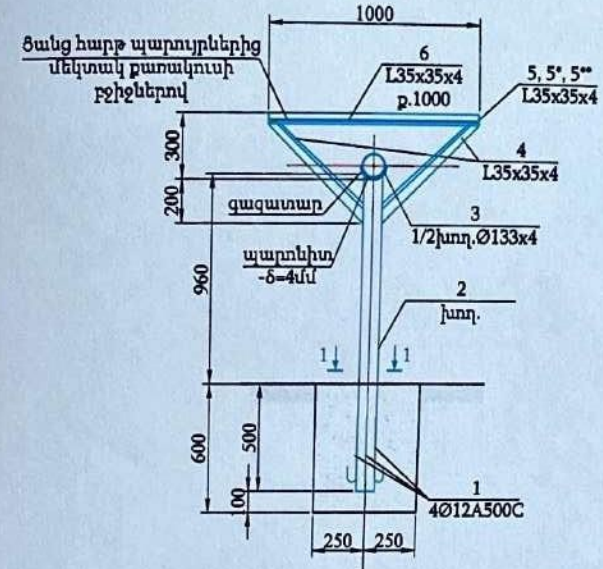

«ԳԿ» ԻՆՇՏԻՏՈՒՆԳ ՍՊԸ

Անցել է խորհարարություն

02-12-2024
Մտորագրություն

Ծանոթություն

- Եռակցումը իրականացնել Յ42 տիպի էլեկտրողներով ըստ ԳՈՍՏ 9467-75:
- Եռակցման կարի բարձրությունը ընդունել եռակցվող տարրերից փոքրի հաստությամբ և ոչ պակաս h=6մմ:
- Ցանց -2-ը իրականացնել առկա հեռախոսների վրա ճշտելով երկարությունը տեղում:

Տնօրեն	Ա. Դավթյան	ՕԲՑԵՎՏ №14-24		
Նախագծող	Վ. Դավթյան	ՀՀ Երևանի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգաղիֆիկացված փողոցների և երթուղիների գաղիֆիկացում		
		ցածր ճնշման զազատար	Փուլ	Թերթ
			ԱՆ	13
Պաշտոն	Ա.Ա.Զ.	ստոր.		
		Պաշտպանիչ ցանց	ԿԳՐՈՐ ՄԱԿ. ՍՊԸ	

Մ 1:50

Նյութերի մասնագիր


№	Անվանում	Շանթություն
1	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ L=2.5մ	ГОСТ 8509-93
2	Շերտապողպատ 4x40մմ	ГОСТ 103-2006
3	Կլոր պողպատ B12	ГОСТ 2590-88

Աշխատանքների ծավալ

№	Անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Շանթություն
	Պաշտպանիչ հողանցում	հատ	6	
1	Նրամուտու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտում	մ³	2.275	6.5x0.7x0.5
2	Նրամուտու ետ լիցք տեղի III կարգի գրունտում	մ³	2.275	
3	Ուղահայաց հողանցիչների տեղադրում անկյունավոր պողպատով	հատ/մ	3 / 7.5	5x50x50
4	Շերտապողպատ	մ	8	4x40
5	Կլոր պողպատ	մ	1.2	B12

Շանթություն

1. Էլեմենտների եռակցումը կատարել ըստ ГОСТ 5264-80-ի 423 ГОСТ 9467-79 էլեկտրոդներով եռակցման կարի հաստությունը 4-5մմ:
2. Ուղահայաց հողանցիչները հողի մեջ տեղադրվում է վիբրացիայի մեթոդով:
3. Եռակցման կարերը կոտրված պաշտպանելու համար պատել քիտումային լաքով:

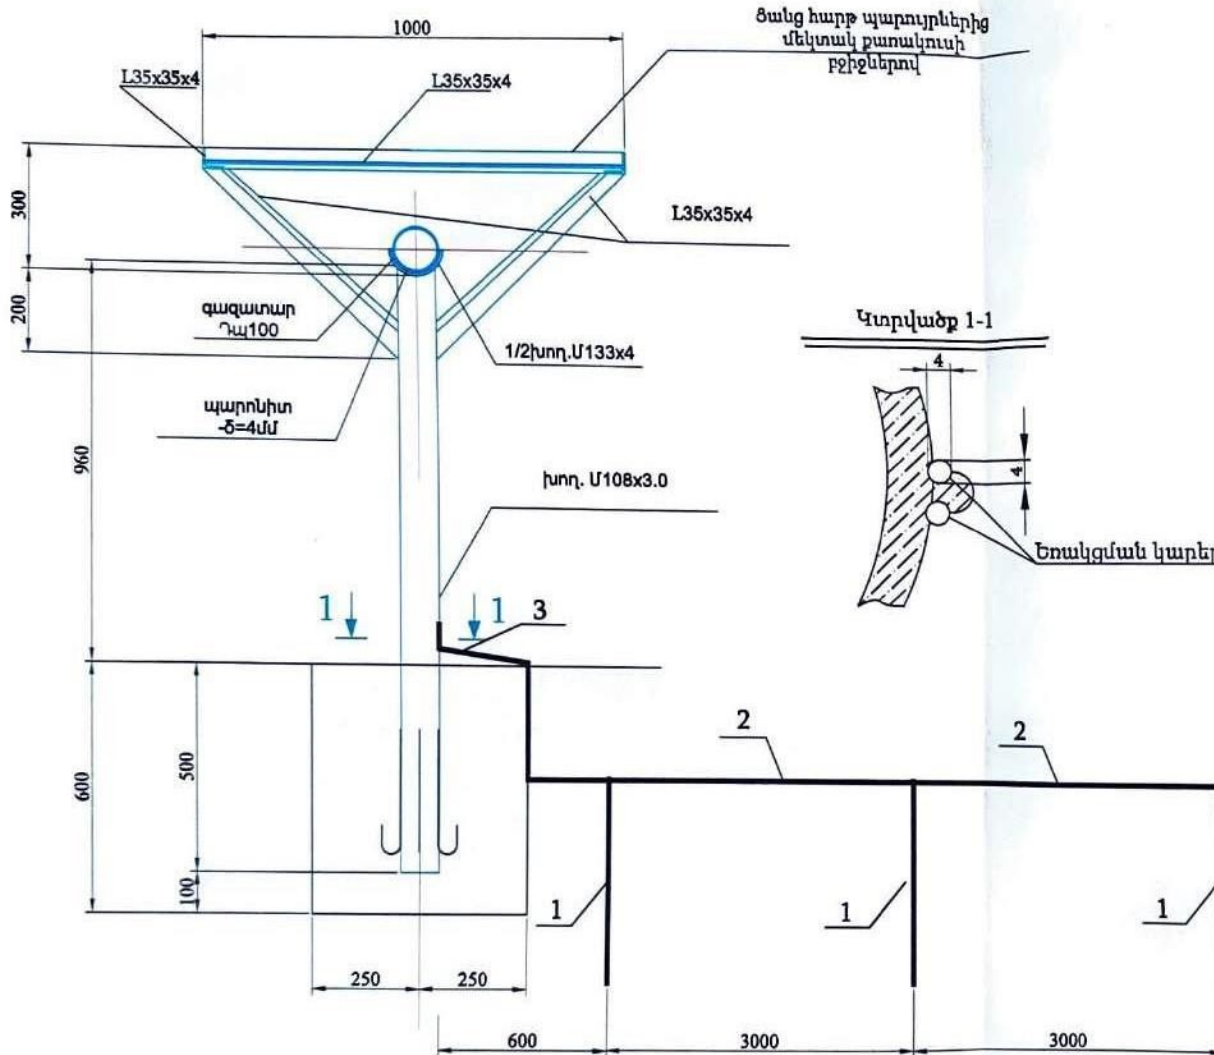

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հողանցման կոնստրուկցիան իրականացվում է հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունակ L 50x50x5, L=2.5 մ) և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող — 40 x 4 մմ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի լկար≥2B, որտեղ՝ B=40 մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ: Հողանցման կոնստրուկցիան տեղադրվում է չափեր և գերազանցի 10 Օհմը տարվա ցանկացած եղանակին: Եթե հողանցման կոնստրուկցիան տեղադրվում է գերազանցում է նշված արժեքներից, ապա անհրաժեշտ է ավելացնել էլեկտրոդների քանակը:

Տնօրեն	Ա. Դավթյան	ՕԲՅԵԿՏ №14-24		
Նախագծող	Լ. Դավթյանյան			
		ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգաղփիկացված փողոցների և նրբանցքների զաղփիկացում		
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.	Փուլ	Թերթ
			ԱՆ	14
			Հողանցման կոնստրուկցիա	ՔԳԴԻՐ ՍԱՎ. ՍՊԸ