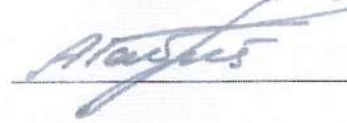


Հաստատում եմ՝  
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  
Գլխավոր տնօրենի տեղակալ -  
Գլխավոր ծարտարագետ

 Ա. Գառրիելյան  
«18» 07.2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Դդմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի  
գազամատակարարում  
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)


| Գործող գազատար                                                                                                    | Ելակետային տվյալներ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • անվանումը                                                                                                       | Դդմաշեն գյուղի N27 ՊԳԿԿ-ն սնող միջին ճնշման վերգետնյա գազատար    |
| • միացման կետը (կետերը)                                                                                           | Ըստ գծապատկերի                                                   |
| • նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում)<br>( $P_{min} - P_{max}$ ) (կգ/սմ <sup>2</sup> ) | 1.3-1.5                                                          |
| • գազատարի տրամագիծը (մմ)                                                                                         | 76                                                               |
| • խողովակի նյութը                                                                                                 | պողպատ                                                           |
| • գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն                         | -                                                                |
| Գազիֆիկացվող Օբյեկտ                                                                                               |                                                                  |
| • օգտագործման նպատակը                                                                                             | կենցաղային                                                       |
| • առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ <sup>3</sup> /ժամ)     | 175                                                              |
| • հեռավորությունը միացման կետից (մ)                                                                               | 500                                                              |
| • գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)                                                         | -                                                                |
| Լրացուցիչ պայմաններ                                                                                               |                                                                  |
| • այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում                                                                       | -                                                                |
| • գործողության ժամկետը                                                                                            | 1 տարի                                                           |
| • Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ                                                          | Գազասպարման ծավալներին համապատասխան ճնշման կարգավորիչի տեղադրում |

Տրամադրման հիմքը՝

- Սևանի ԳԳՄ 11.07.2024թ. № 01-10/518 գրությամբ
- Տեխնիկական պայմանները

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  
ԳԲՅ և ՆԳՀ Շ ու Մ բաժնի պետ

Կազմեց

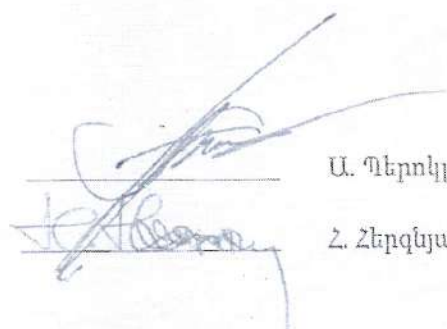 Ա. Պերոկյան  
Հ. Հերզկյան

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  
Սևանի ԳԳՄ  
Ք. Սևան Նալբանդյան 31  
Հեռ. (0261) 2-31-82



## ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի  
Դրմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի գազիֆիկացում

2024թ



Հաստատում եմ  
«Գազայրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  
Սեանի ԳԳՄ  
(անվանումը)

Տնօրենի տեխնիկական գծով տեղակալ



Դ.Ավետիսյան  
(անունը, ազգանունը)

10 07 2024թ.


**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

**22 Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի**  
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

**Դրամաշնի բնակավայրի հոր բնակեցված թաղամասի գազաֆիկացում**

| Գործող գազատար                                                                                                | Ելակետային տվյալներ                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • անվանումը                                                                                                   | Գ.Դրամաշեն, N 27 ՊԳԿԿ-ի սնուղ գազատար                            |
| • միացման կետը (կետերը)                                                                                       | Ըստ նախագծի                                                      |
| • նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ <sup>2</sup> )          | 1.3-1.5                                                          |
| • գազատարի տրամագիծը (մմ)                                                                                     | 76                                                               |
| • խողովակի երկարություն                                                                                       | պողպատ                                                           |
| • գործող գազատարի փոփոխության (վառակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն                     | -                                                                |
| <b>Գազաֆիկացվող Օբյեկտ</b>                                                                                    |                                                                  |
| • օգտագործման նպատակը                                                                                         | կենցաղային                                                       |
| • առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ <sup>3</sup> /ժամ) | 175                                                              |
| • հեռավորությունը միացման կետից (մ)                                                                           | 500                                                              |
| • գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիկով)                                                     | -                                                                |
| <b>Լրացուցիչ պայմաններ</b>                                                                                    |                                                                  |
| • տվյալներն առկա են վառարանի պաշարի նախատեսում                                                                | -                                                                |
| • գործողության ժամկետը                                                                                        | 1 տարի                                                           |
| • Օբյեկտի ստանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ                                                      | Գազապատման ծավալների և համապատասխան ճնշման կարգավորիչի տեղադրում |

Օրյեկտի գազապատման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

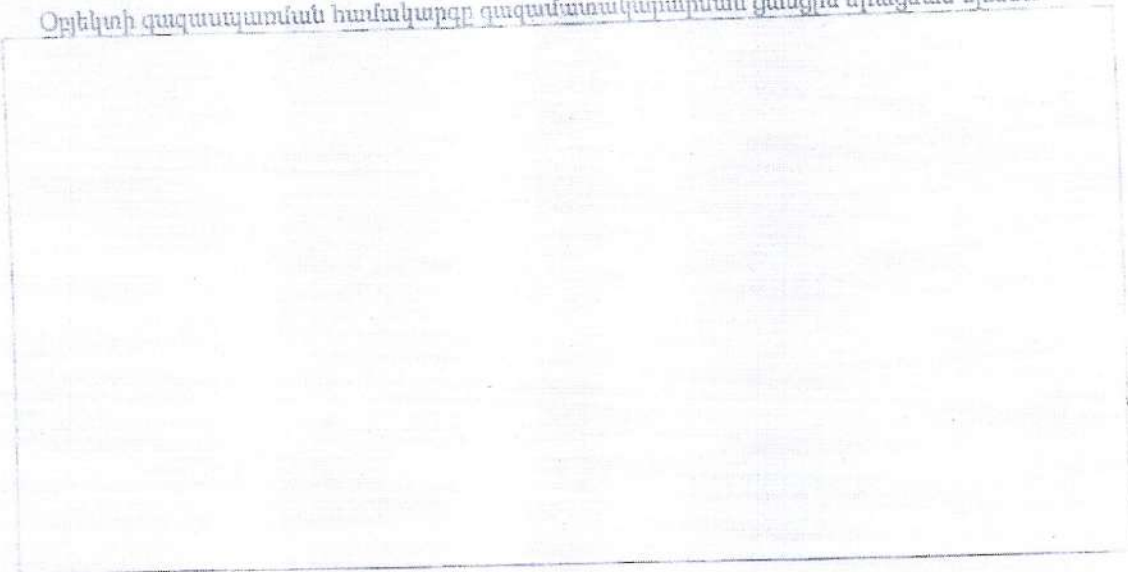

**Ծանոթություն**

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարների գազապատման (Օրյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկման իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության գործարկման թույլտվության անկախորեն դեպքում:
3. Օրյեկտի գազապատման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծափուլային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. Նախագծել և տեղադրել ժամանակակից գործարանային սարքավորումներ:
5. Հաշվառման հանգույց նախագծել և տեղադրել բնական գազի առավելագույն և նվազագույն ծախսերին համապատասխան բարձր ճշտության դաս ունեցող հաշվիչ և ճշտիչ:
6. Գազատարի տեխնոլոգիական հնարավորություններից ելնելով, այլ սպառողների միացման թույլտվության իրավասությունը պատկանում է Սևանի ԳԳՄ-ին առանց սեփականատիրոջ համաձայնության:
7. Ծին-մոնտաժային աշխատանքները սկսել նախագիծը իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
8. Հրամանով նշանակել գազի տնտեսության պատասխանատու անձ 24-ժամյա կարգվածքով և ներկայացնել Սևանի ԳԳՄ:
9. Նախագծերը ներկայացնել պարտադիր գազի մատուցման աշխուժատ անջատմամբ հսկման համակարգով:

ԾՏ բաժնի պետ

Կազմեց

սպեցիալիզացիա

(ստորագրություն)

Հ. Հովսեփյան  
(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

Ա. Հովհաննիսյան  
(անուն)