# «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-Ի ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԾԱԿԱՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

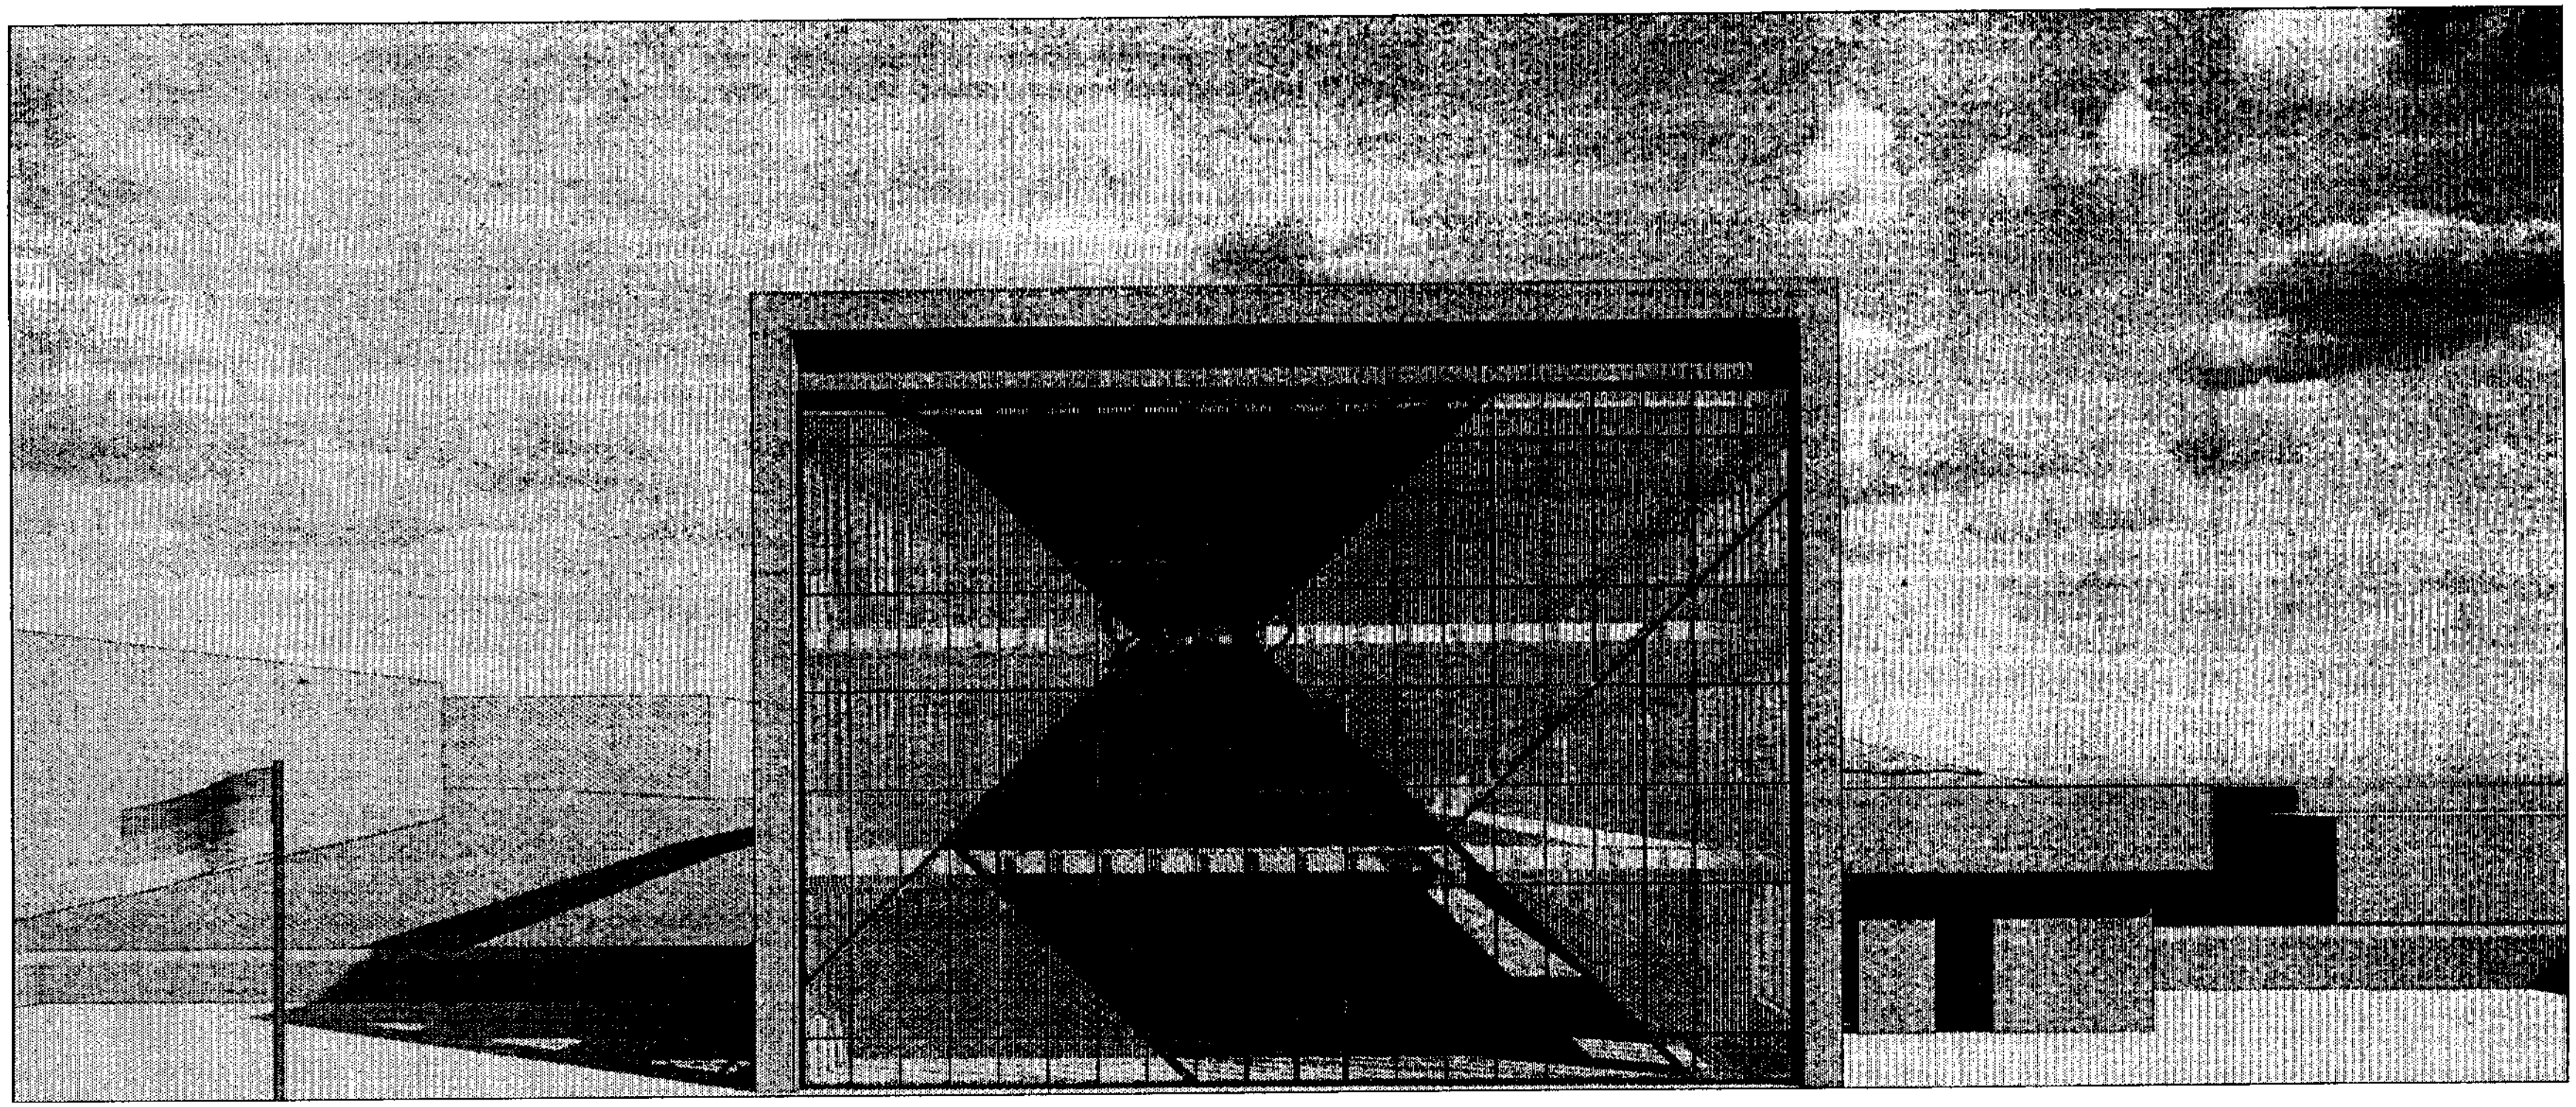

Պատվիրատու՝ ՀԱԷԿ
Կատարող՝ <<Ինժիներական համակարգեր>> ՍՊԸ

Երևան 2024

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ ադմինիստրատիվ մասնաշենքի գլխավոր ճակատի նշված հատվածի վերանորոգման էսքիզային նախագիծը կատարվել է պատվիրատույի առաջադրանքներին և պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև ՀՀ սահմանված նորմերին համապատասխան:

Տեխնիկական լուծումները որոնք կատարված են աշխատանքային գծագրերում համապատասխանում են օրենքների և նորմերի պահանջներին, որոնք գործում են ՀՀ տարածքում:

Ճակատի դիտարկող հատվածի գաբարիտային չափսերն են՝ 16 մ երկարություն, 10.7 մ բարձրությունը:

Գլխավոր ճակատի երկրորդից չորրորդ հարկերում ապամոնտաժվել է ամբողջ գոյություն ունեցող պատուհանները և պանելային սալերը: Փոխարենը նախագծվել է ճակատի ամբողջ երկայնքով և բարձրությամբ վիտրաժային պատուհաններ:: Պրոֆիլների մեջտեղում ամրացված է ՀԱԷԿ-ի տարբերանշանը, որը լուսավորվում է:

Տվյալ նախագիծը ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճակատի առաջին հարկը չի ընդգրկում, Վերանորոգմանը ենթակա է միայն Գլխավոր ճակատի երկրորդից չորրորդ հարկերը:

Վերոնշյալ բոլոր հատվածները նախագծվել են որակապես բարձր նյութերով, բոլոր շինարարական աշխատանքները կազմակերպված են անվտանգության կանոններին համապատասխան:

Նախագծում Գլխավոր ճակատի վիտրաժային կոնստուկցիայի կառուցման համար ընտրվել է F50 տիպի ալյումինե պրոֆիլներ: Վիտրաժների ապակիները երկտակ են և ունեն 6 մմ հաստություն, ապակիների տիպը - կարծրացրած/կոփած:

Բացվող ֆասադային փեղկերի քանակը - 8 հատ: Երկփեղկ դռան չափսը - 2900x1500 մմ:

| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ՊԱՐԱՄԵՏՐ<br>ПАРАМЕТР |
|---|---|
| Օգտագործված նյութեր | Պրոֆիլ F50 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6 , ГОСТ 22233-200: Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 6 մմ, կարծրա - ցրած/կոփած , Ապակու գույնը - մոխրագույն |
| Վիտրաժային պրոֆիլների պատվածք | Փոշեներկված RAL 7016 |

**Մինչ համաձայն նախագծի աշխատանքների կատարումը, անհրաժեշտ է պրոֆիլները, ապակիների գույնը և Արտաքին պատերի երեսպատման Ալյուկաբոնդ դեկորատիվ ալյումինե թիթեղների գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:**

## Пояснение

Армавирская область РА, г. Ереван Мецамор, эскизный проект ремонта указанного участка главного фасада административного корпуса ААЭС, был выполнен в соответствии с задачами и требованиями заказчика, а также в соответствии с установленными нормами РА.

Технические решения, представленные на рабочих чертежах, соответствуют требованиям законов и норм, действующих на территории Армении. Габаритные размеры смотровой площадки фасада: длина 16 м, высота 10,7 м.

На втором-четвертом этажах главного фасада были демонтированы все существующие окна и панели. вместо этого были спроектированы витражи по всей длине и высоте фасада.: логотип ААЭС, который загорается посередине профилей.

Данный проект не охватывает первый этаж главного фасада Армянской АЭС, ремонту подлежат только этажи со второго по четвертый главного фасада.

Все вышеперечисленные секции были спроектированы из высококачественных материалов, все строительные работы организованы в соответствии с правилами безопасности:

В проекте для строительства витражной конструкции главного фасада были выбраны алюминиевые профили типа F50. витражи двухсторонние и имеют толщину 6 мм, тип стекла-закаленный.

Количество открывающихся фасадных створок-8 штук. Размер двустворчатой двери - 2900x1500 мм:

| Էջ | Անվանացանկ |
|---|---|
| | Կազմ |
| 1 | Բացատրագիր |
| 2 | Ներկա իրավիճակի չափագրություն և ուսումնասիրություն |
| 3 | Ճակատի կոնստրուկցիաներ և հանգույցներ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | [signature] | Վ. Ստեփանյան | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի վարչական մասնաշենքի ճակատի վերանորոգման նախագիծ | | | |
| ՆԳԾ՝ | [signature] | Կ. Թոփլաղալցյան | | ՓՈՒԼ | ԷՋ | ԷՋԵՐ |
| Ճարտարապետ՝ | [signature] | Կ. Թոփլաղալցյան | | | | |
| | | | ՀԱԷԿ | | 2 | 4 |
| | | | ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | <<Ինժեներական Համակարգեր>> ՍՊԸ | | |



Գլխավոր ճակատի լուսանկար

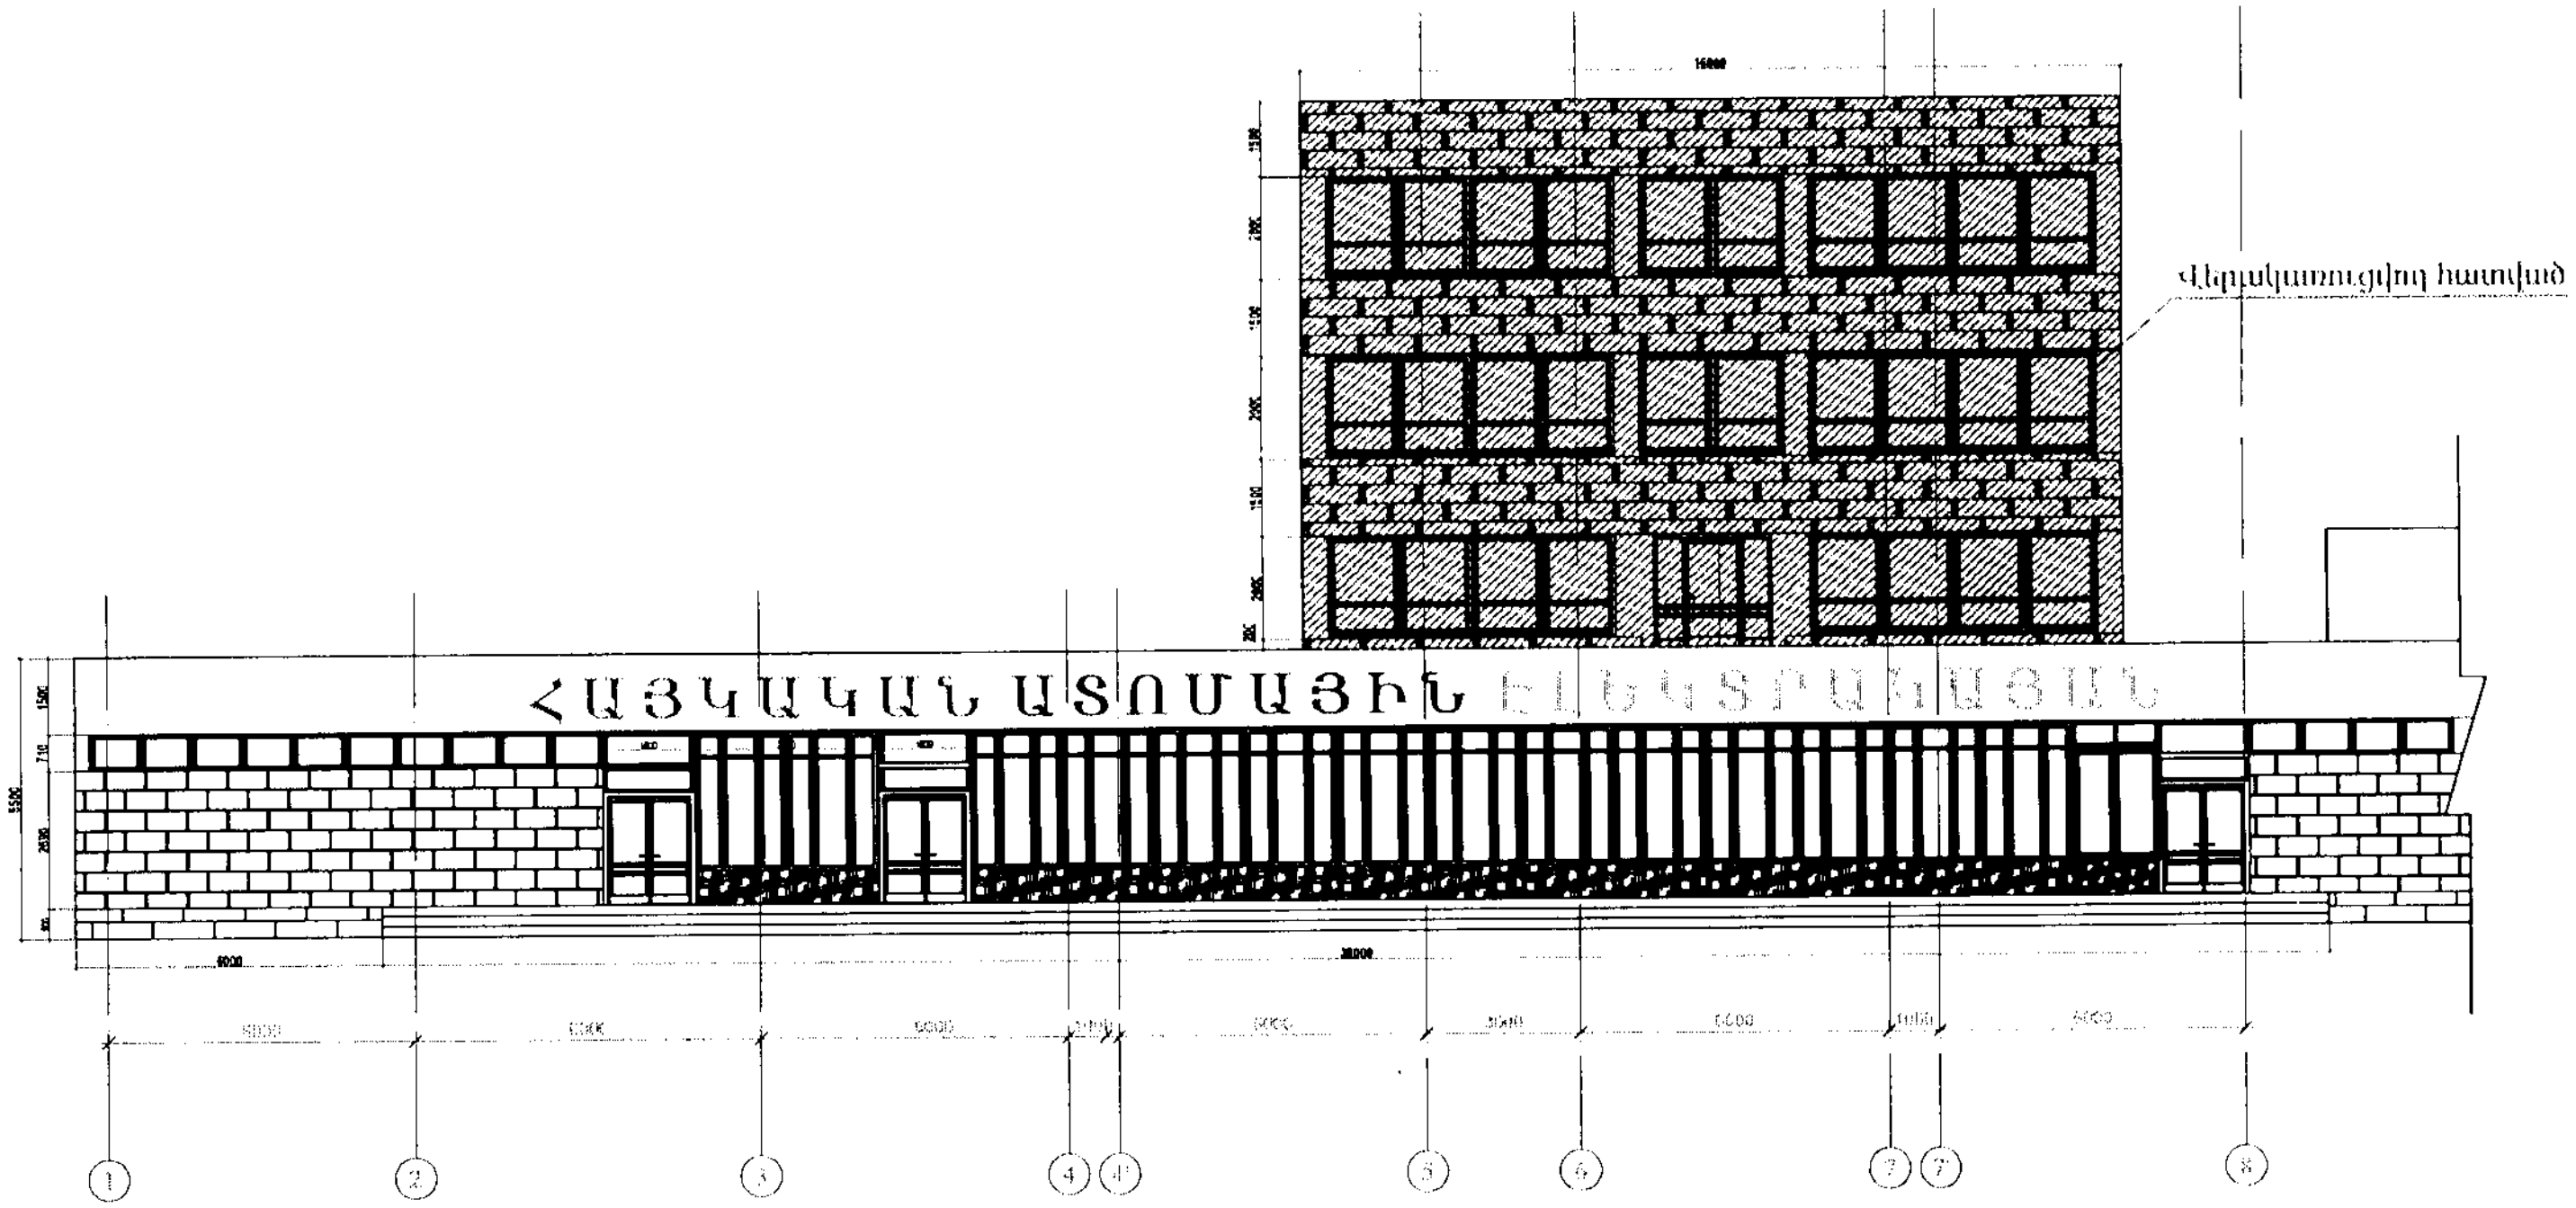




Գլխավոր ճակատի լուսանկար



Գլխավոր ճակատի լուսանկար



Գլխավոր ճակատի լուսանկար

### Ծանոթություն

Չափագրությունը հիմնված է ՀԱԷԿ-ի կողմից տրամադրված եակետային գծագրերի վրա: Հստակ չափագրված են պատուհանների՝ բացվածքներն ու բարձրությունները, սյուների առանցքային հեռավորությունները, առաստաղների և հենանների բարձրությունները:
Ներկա իրավիճակի չափագրության ընթացքում հնարավոր են չափային տարբերություններ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | [signature] | Վ. Ստեփանյան | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի վարչական մասնաշենքի ճակատի վերանորոգման նախագիծ | | | |
| ՆԳՃ | [signature] | Կ. Թոփլաղալցյան | | ՓՈՒԼ | ԷՋ | ԷՋԵՐ |
| Ճարտարապետ՝ | [signature] | Կ. Թոփլաղալցյան | | | | |
| | | | ՀԱԷԿ | | 3 | 4 |
| | | | Ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն և չափագրություն | <<Ինժեներական Համակարգեր>> ՍՊԸ | | |
| | | | | | | |

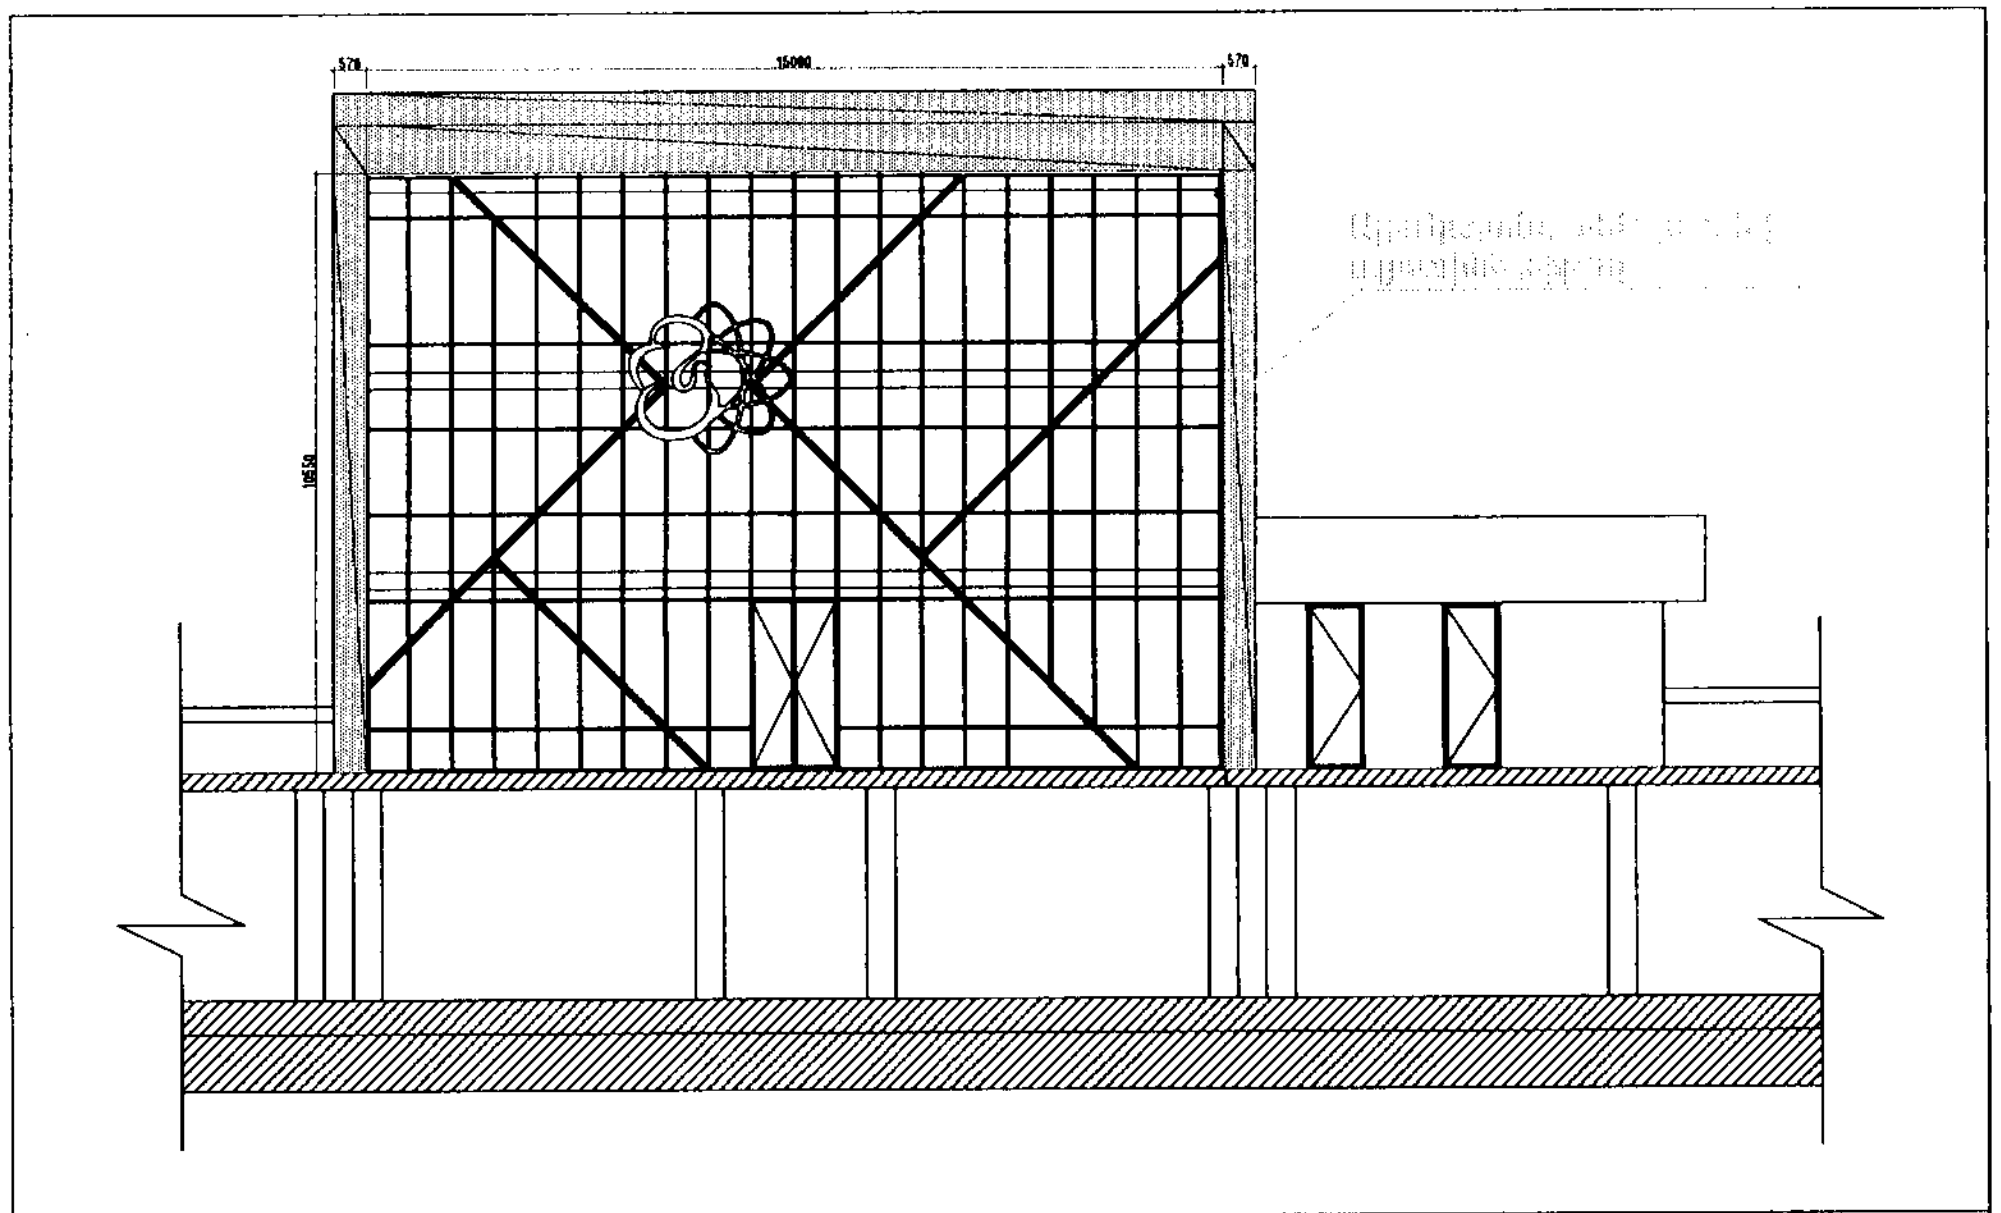

Կտրվածք 1-1

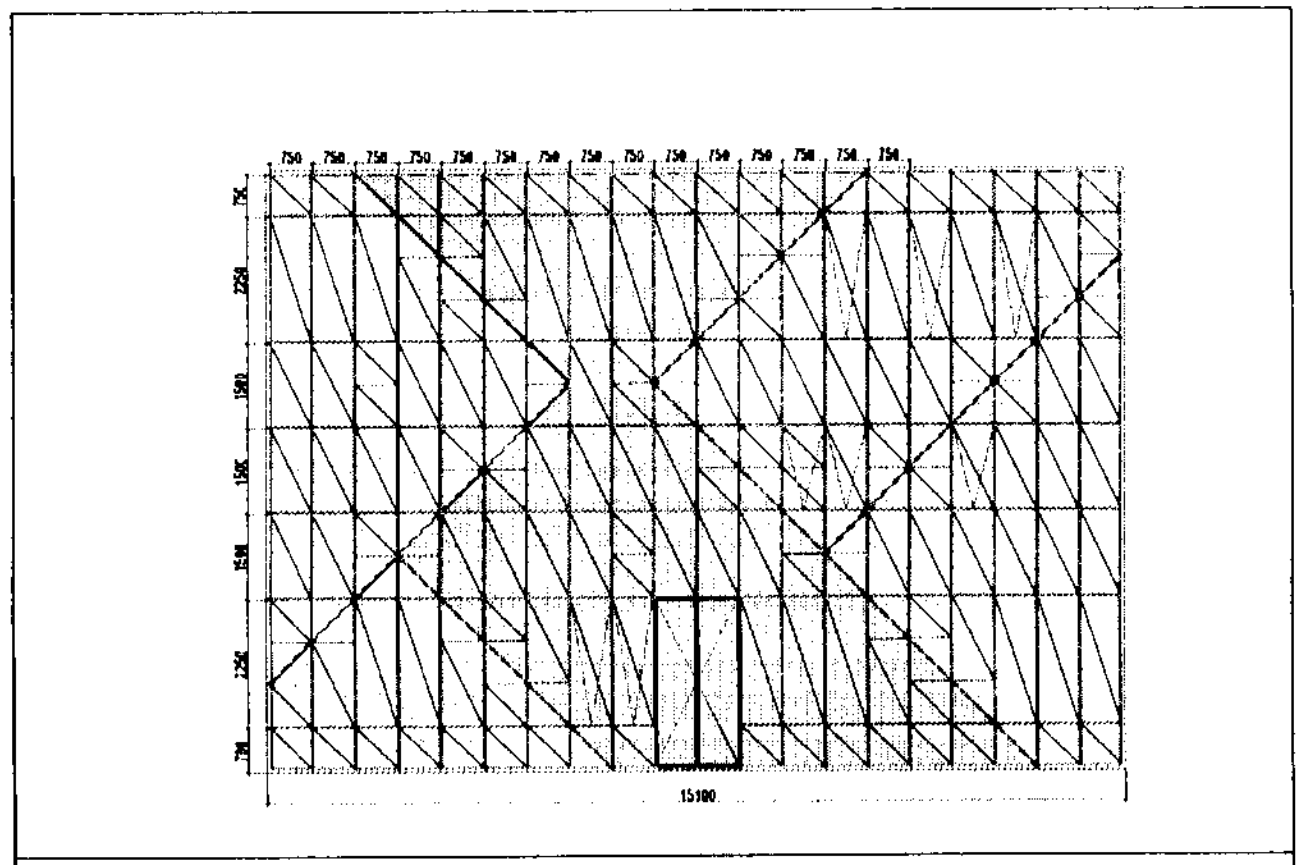

Վիտրաժային կոնստրուկցիայի մանրապատում

Ալյումինե պրոֆիլի ամրացման տարբերակներ

Описание: 1
Кол-во: 1 Шт.
Система: AluminTechno F50 Стандарт Площадь: 158.25 м²
Цвет:

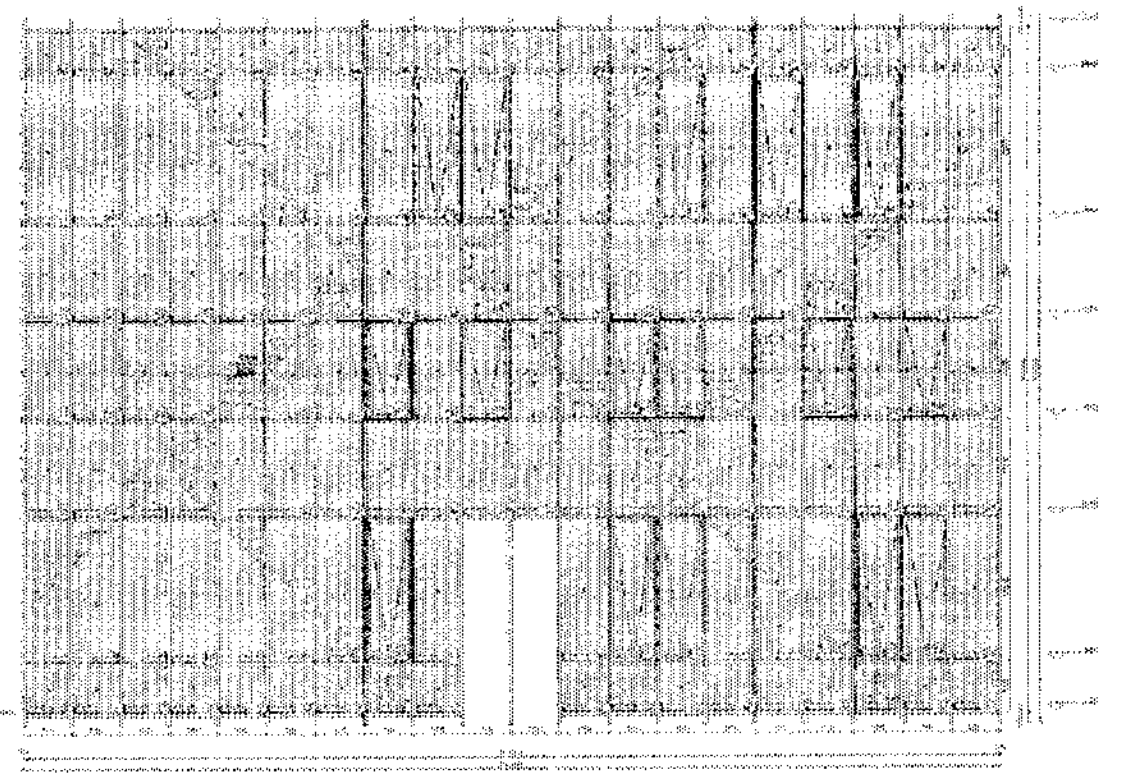

Վիտրաժային կոնստրուկցիայի հաշվարկային մոդել

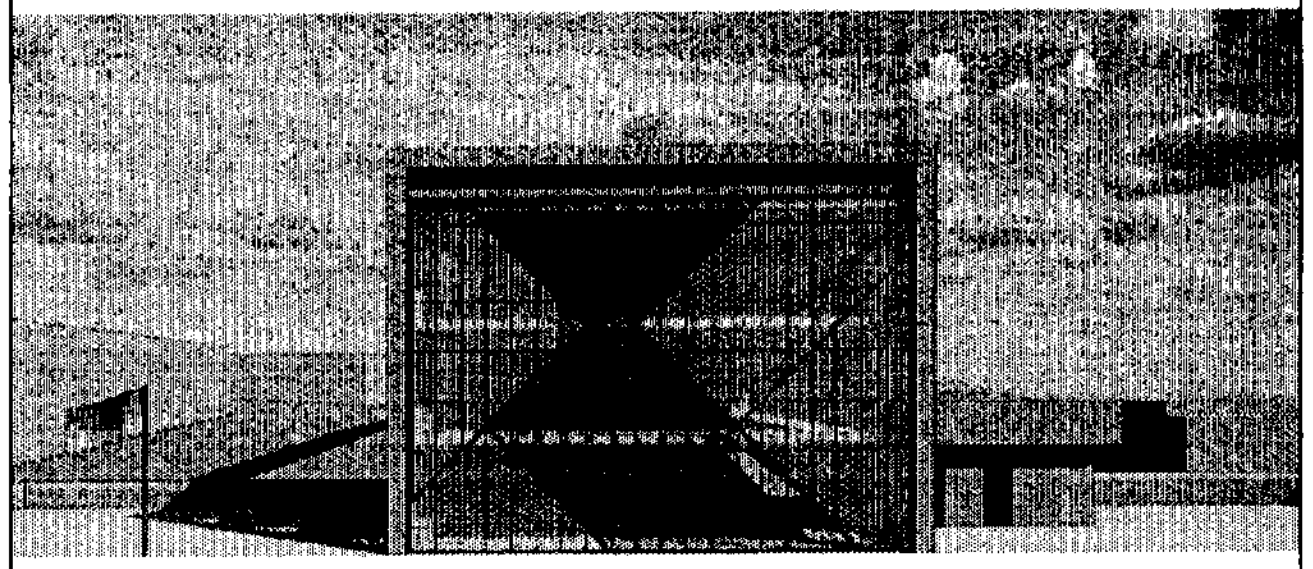

Առաջարկվող վիտրաժային կոնստրուկցիայի վիզուալիզացիա

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | Վ. Ստեփանյան | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի վարչական մասնաշենքի ճակատի վերանորոգման նախագիծ | | | |
| ՆԳՃ՝ | | Կ. Թոփլաղալցյան | | ՓՈՒԼ | ԷՋ | ԷՋԵՐ |
| Ճարտարապետ՝ | | Կ. Թոփլաղալցյան | | | | |
| | | | ՀԱԷԿ | | 4 | 4 |
| | | | Ճակատի կոնստրուկցիաներ և հանգույցներ | <<Ինժեներական Համակարգեր>> ՍՊԸ | | |