


ՀԻՄՆԱԿԱՆ Գ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈԹԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Գազամատակարարման ընդհանուր տվյալներ	
2	Գազամատակարարման հատակագիծ	
3	Գազամատակարարման սխեմա	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Շենքի կաթսաների գազամատակարարման նախագիծը մշակված է համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04<<ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ՀԱՍՆԱԿԱՐԳԵՐ>> նորմերի և կանոնների: Գազատարը տեղադրվում է իկրզեմնյա մետաղական խողովակներից:Գազատար խողովակները մոնտաժումից հետո երկշերտ ներկվում են արտաքին մակերևույթների համար նախատեսված հակակոռոզիոն ներկով: Խողովակների մոնտաժումը կոսկանագիում է առաջնորդվելով ՇՆՀ IV-12.101-04<< ԳԱԶԱԲԱՇԽՈՒՄՆ ՀԱՍՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ>>ՀՀՇՆ ձեռնարկով: Միացման կետըկատարվում է տեխնիկական պայմանի համաձայն:Գազի սպառումը հաշվերու և համար տեղադրվում է պահպանով հաշվիչ հանգույց: Շենքի գազի պահանջը կազմում է 16 մ³/ժամ: Տեղադրվող կաթսաները համապրկված են ալկոտնտո կառավարվող արկիչներով:Կաթսաների տեղադրման սենյակում նախատեսված է տեղադրել CO գազի սարքանշանային սարք ,որը միացված է գազի մուտքի վրա տեղադրվող պահպանիչփականին: CO գազի թույլատրելի բաժնեչափի գերազանցման դեպքում փականը փակում է գազի մուտքը:

ՊԱՅՄԱՆԱՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

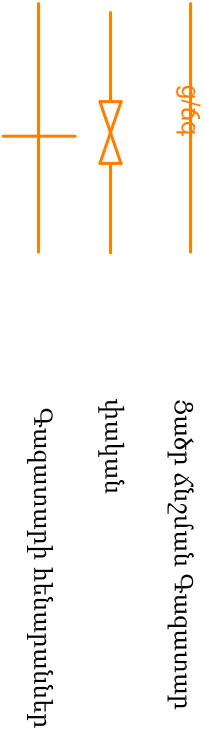

N N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԸ	ԶԱՓՄԱՆՔԱՆԱԿ ՄԻԱԿԱՌ	
1	Պողպատե գազատար խողովակ	d=57x3.5	զմ	130
2	Պողպատե գազատար խողովակ	d=25x2.5	զմ	5
3	Պահարանով ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով, էլեկտրոնային ճշտիչով	GSA-16	կ-տ	1
4	Պողպատե գազատար խողովակը միացում գոյություն ունեցող խողովակին d=25 /d=159		հատ	1
5	Պողպատե գազատար խողովակի միացման ձևակեր մասեր (անկյուն)		կգ	30
6	Պողպատե գազատար խողովակների փչանաքրում		զմ	135
7	Պողպատե գազատար խողովակների պննմատիկ փորձարկում		զմ	135
8	Պողպատե գազատար խողովակների և հենարանների երկշերտ ներկում արտաքին մակերևույթների համար նախատեսված հակակոռոզիոն ներկով		մ²	45
9	հենարանների վրա տեղադրվող կիսախողովակներ		կգ	7
10	հենարաններ մետաղական խողովակներից	d=108x3.5	մ/կգ	30/291
11	հենարաններ մետաղական խողովակներից	d=57x3	մ/կգ	35/161
12	հենարանների տեղադրման համար գրունտի փորում		մ³	8.5
13	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում		մ³	3
14	Բետոնե հիմքեր հենարանների համար	B15	մ³	4.5
15	սաբան հիմքերի և հաշվիչ հանգույցի համար	Փ12AIII	կգ	15
16	Բետոնե հիմքերի ի տակ լձձալազր շերտ		մ³	1
17	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր		մ²	0.7
18	Գեղային փական	Փ50	հատ	2
19	մետաղական տարրեր խողովակների ամրակապման իւամար		կգ	50
ԿԱԾՄԱՆԵՐԻ ԳԱԶԱՄՆԱԿԱԲԱՐՈՒՄ				
1	Պողպատե գազատար խողովակ	Փ50	զմ	5
2	Պողպատե գազատար խողովակ	Փ25	զմ	5
3	Պահպանիչ փական	Փ50	հատ	1
4	գնդային փական	Փ25	հատ	2
5	Ազրանշանային սարք		հատ	1
6	Պողպատե գազատար խողովակների երկշերտ ներկում		մ²	2
7	մետաղական պատյան	Փ100,1=500	հատ	1
8	խողովաների փորձարկում		զմ	10
9	խողովաները փչանաքրում		զմ	10

Տնօրեն	Հ. Գաապարյան	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Լճափի մամկնապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում				
Հարտարարական	Ա. Հակոբյան	Գազամատակարարման ընդհանուր տվյալներ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	
				ԱՆ	Գ-1	
«ԹԵԳՈՒՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ17082		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ			3	

