

«Գազարոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Լոռու ԳԳՄ

ք. Վանաձոր, Չուխաջյան 2/2-3/2, (0322)29693



ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրի 5-րդ փողոցի 2 հասցեի
վարչական շենքի գազաֆիկացում

06-069-0089-0002

2025թ.



Հաստատում եմ՝

«Գազարոս Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու ԳԳՄ

(անվանումը)

Տնօրենի տեղակալ գլխավոր ճարտարագետ

Հ. Թադևոսյան

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

« 2025թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրի 5-րդ փողոցի 2 հասցեի վարչական շենքի գազաֆիկացման

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
անվանումը	Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրը սնուցող վ/գ գազատար
միացման կետը (կետերը)	Նայել օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեման
նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ²)	0.025-0.03
գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
խողովակի նյութը	պողպատ
գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	
օգտագործման նպատակը	ոչ կենցաղային
առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ³/ժամ)	4.06
հեռավորությունը միացման կետից (մ)	30
գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	Ըստ գազասպառման ծախսերի
Լրացուցիչ պայմաններ	
այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	Նախատեսել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնավորություն
գործողության ժամկետը	մեկ տարի
Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	-

Հաստատում եմ՝
«Գազարոմ Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու ԳԳՄ
(անվանումը)
տնօրենի տեղակալ՝ գլխավոր ճարտարագետ
Հ. Թադևոսյան
(անունը, ազգանունը)
2025թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրի 5-րդ փողոցի 2 հասցեի
վարչական շենքի գազաֆիկացման

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Ճոճկան բնակավայրը սնուցող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	նայել օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեման
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ ²)	0.025--0.03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վեռակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-
Գազի ֆիկացվող Օբյեկտ	
• օգտագործման նպատակը	ոչ կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ ³ /ժամ)	4.06
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	30
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	Ըստ գազասպառման ծախսերի
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	Նախատեսել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնավորություն
• գործողության ժամկետը	մեկ տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	-

Տրամադրման հիմքը՝
Լոռու ԳԳՄ 20.11. 2025թ.
(անվանումը)
Տեխնիկական պայմանները
ՇՏ բաժնի պետ

No 29-01-02/3206 գրությունը

(ստորագրությունը)

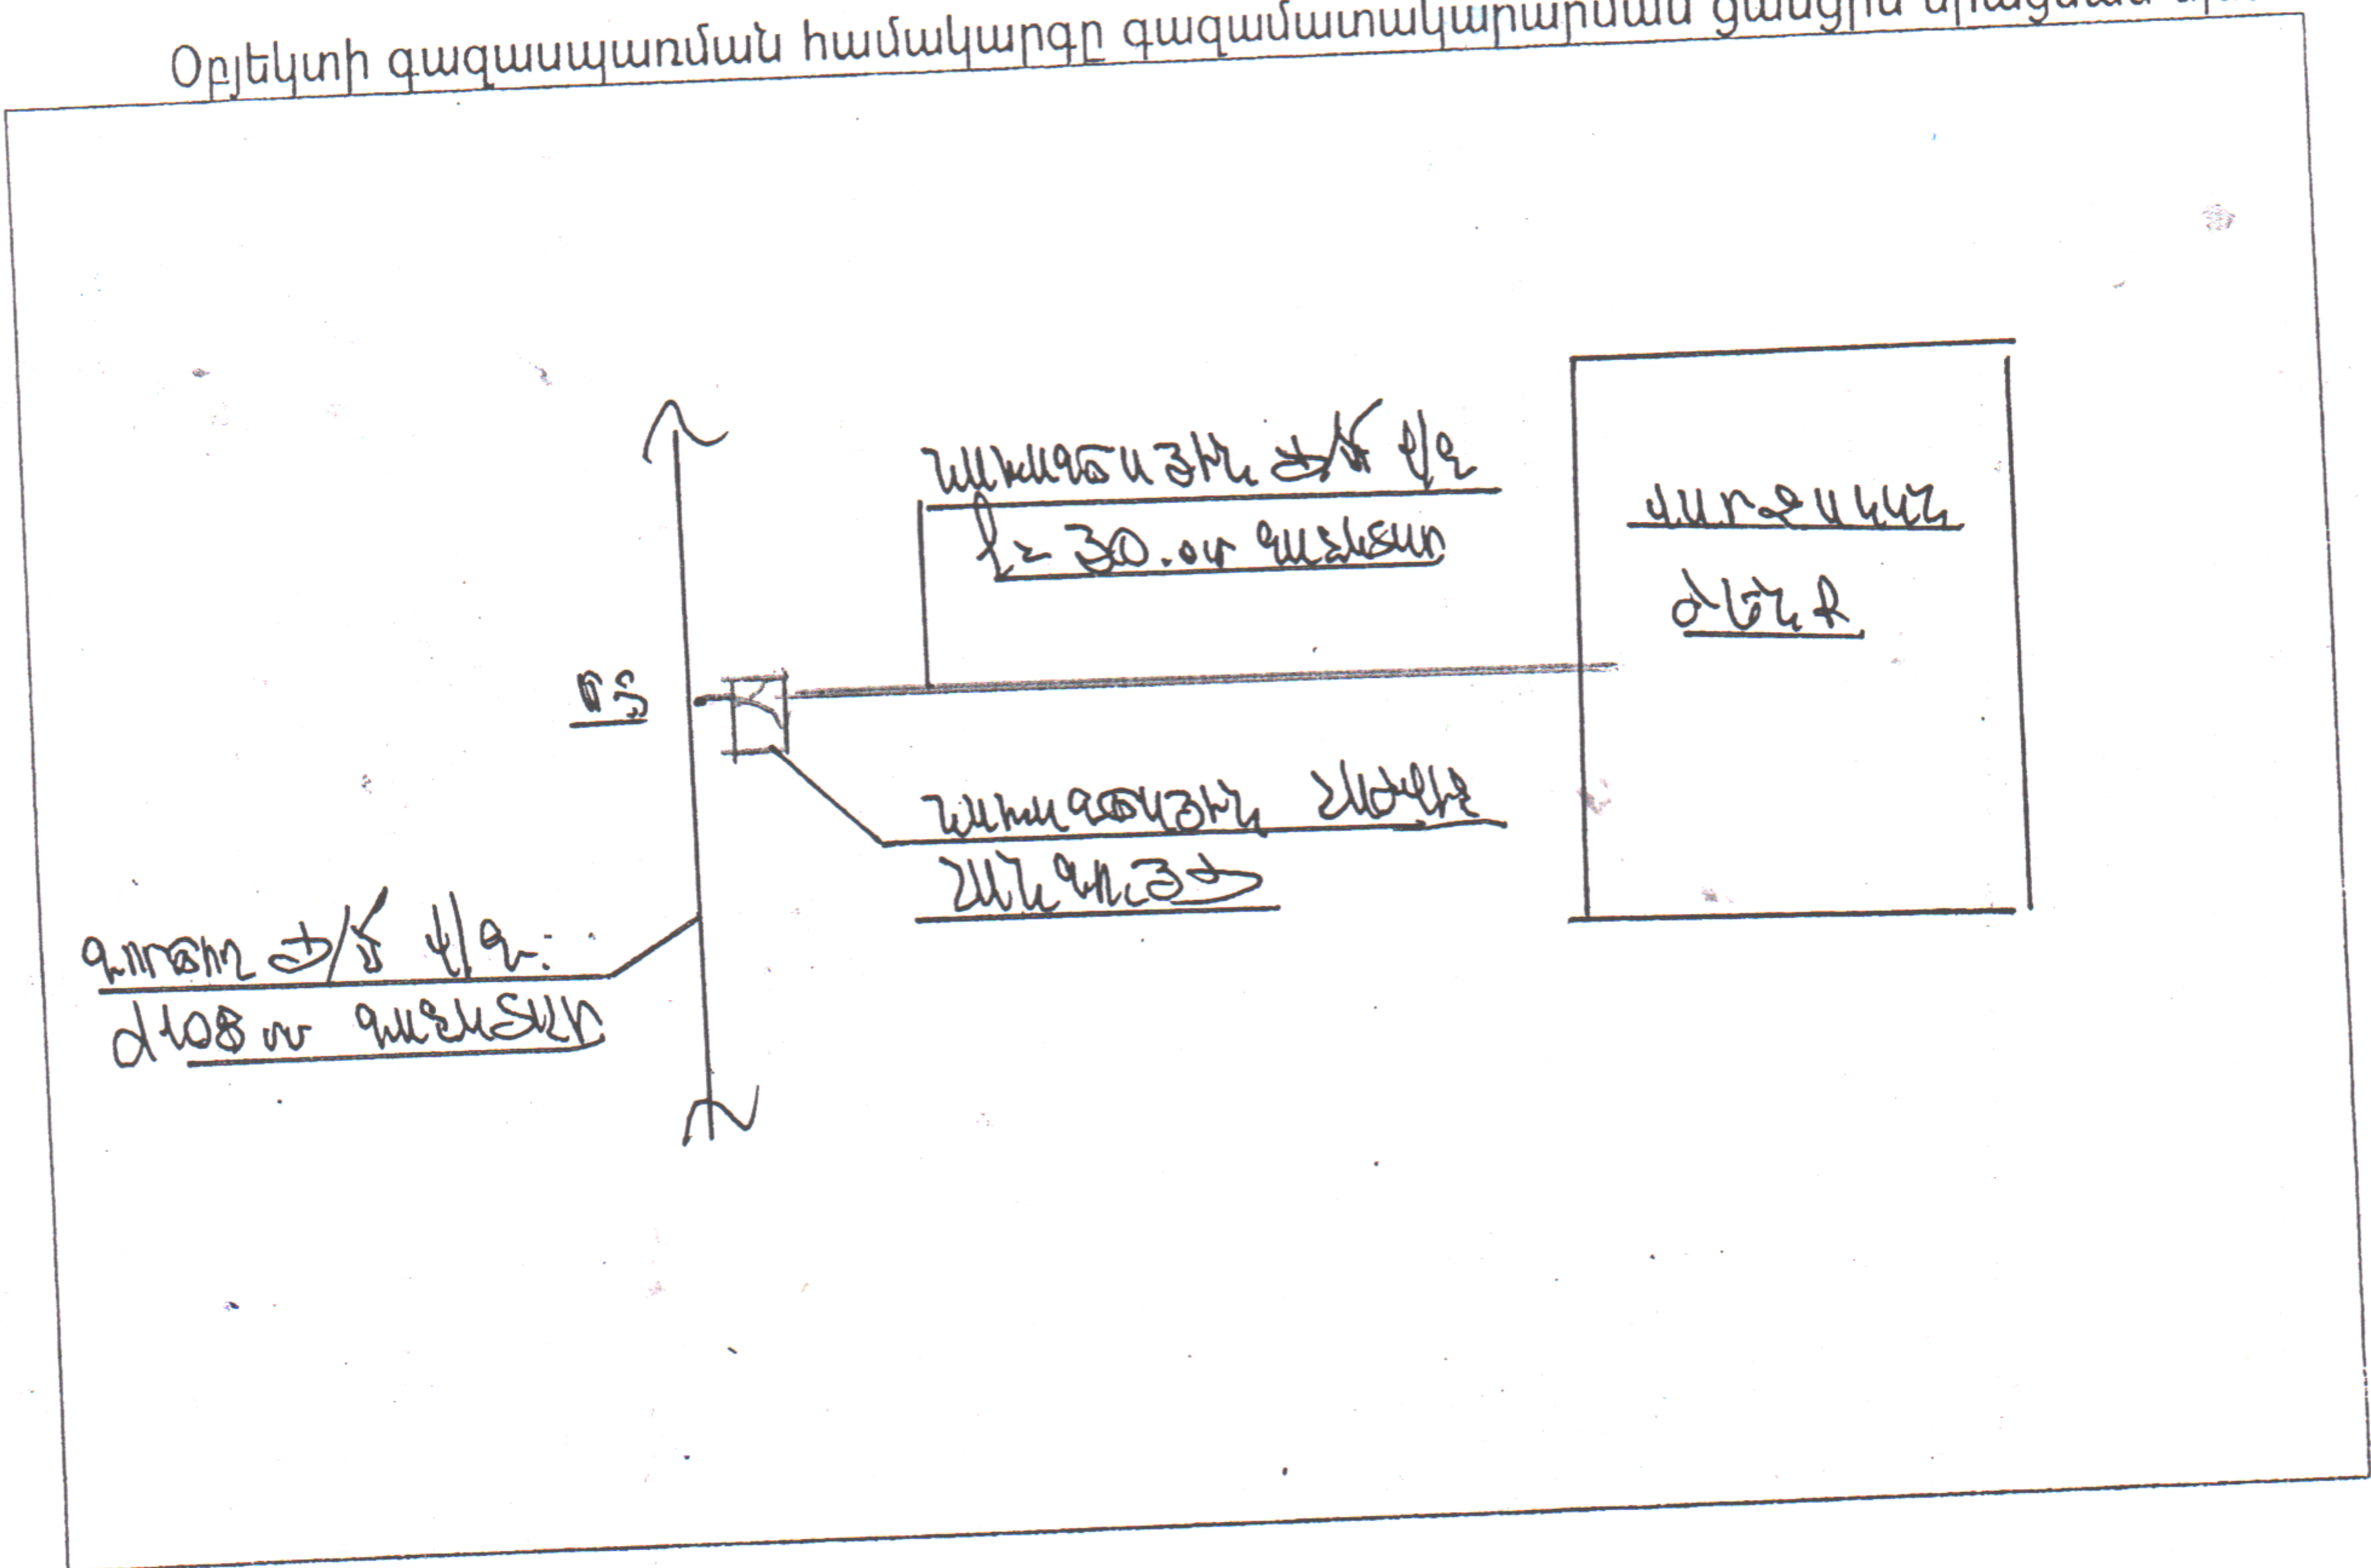
Վ. Պապինյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց Թումանյանի ՏՏ պետի տեղակալ

(ստորագրությունը)

Ա. Իսրայելյան
(անունը, ազգանունը)

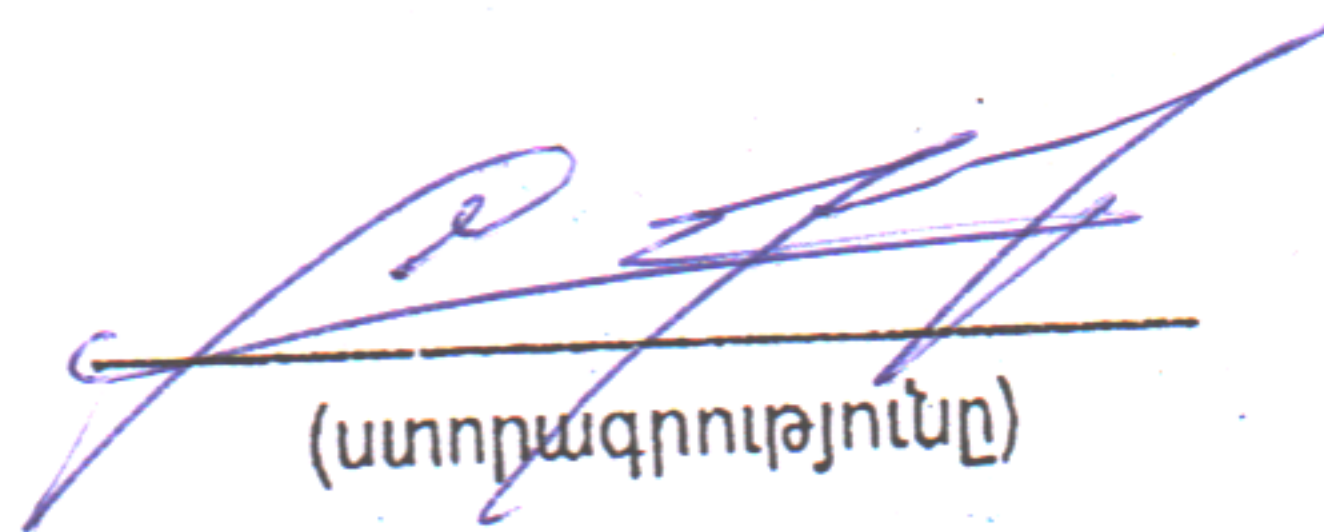
Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա



Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____

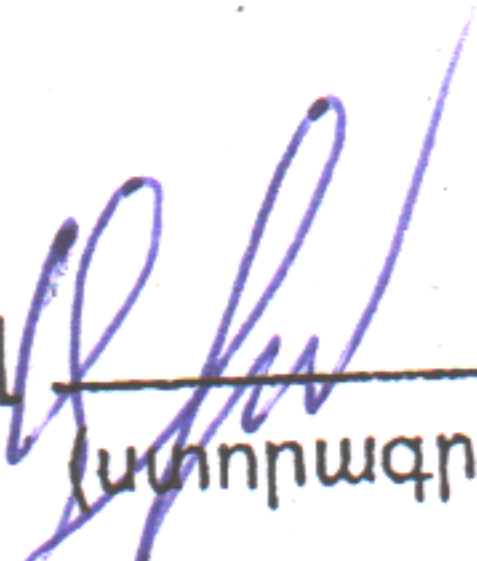
ՕՏ բաժնի պետ


(ստորագրությունը)

Վ. ՊԵՏԻՆՅԱՆ
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց Թ.ՄԱՆՅԱՆԻ

ՏՏ պետի տեխնիկական գծով տեղակալ


(ստորագրությունը) Վ.ԽՈՒՅԵԼՅԱՆ
(անունը, ազգանունը)

Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ
գազաֆիկացվող օբյեկտում գազասպառող սարքավորումների

NN	Սարքավորումների		Այրիչի				Գազասպառ ունան օրեկան ծախսը (ժամ)	Գազի ծախսը (մ³)						Անհրաժեշտ ճնշումը (կգ/սմ²)
								Փանակը (հատ)		Տիպը	Քանակը (հատ)	Ժամային ծախսը (մ3)		
	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}								
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
1	Ջեռուցման կաթսա	1	ՋԿ	1	2.86	1.43	24	2.86	1.43	68.64	34.32	2059.2	1029.6	0.03
2	Գազօջախ	1	ԳՕԿ	1	1.2	0.6	8	1.2	0.6	9.6	4.8	288	144	0.03

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Տնօրենի տնօրակալ
գլխավոր ծառտարագետ
(ստորագրություն)
Հ.Բաղդասարյան
(անունը, ազգանունը)
ՀՏ բանկի պետ
(ստորագրություն)
Վ. Պապինյան
(անունը, ազգանունը)

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավար
(ստորագրություն)
Կ Տ
Դ. Ղուկասյան
(անունը, ազգանունը)
«___» _____ 2025թ.

«20» _____ 2025թ.