



ԷԼԵԿՇԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԴԵԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ
ԹԻՎ 11 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

<< ԷԼԵԿՇԻՆ >> ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԴԵԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ
ԹԻՎ 11 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՊԱՏՎԵՐ՝ ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԾԶԲ - 24/06

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000538

ՀԱՄԱԶՄԱՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆ

ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԻՆՆԱԿԱՐԱՆ ԱՆԴԵԱՍՅԱՆ



<<ԷԼԵԿՇԻՆ>> ՍՊԸ ՏՆ

Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.



ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

Բ. ՎԱՆԱԶՈՐ 2024թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000538, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության ընագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-05, «ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Փ., 9-1

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 05.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGA7-9BA7-58C6-B3D6

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

«ԶԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝

_____ Է. Բաղդասարյան

“__03__” __05__ 2024թ

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի Աղեյան փողոցի թիվ 11 հասցեում գտնվող
բազմաբնակարան բնակելի շենքի և տանիքի տեխնիկական վիճակի, հետագա
շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության
վերաբերյալ:

Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն Մեղրիի համայնքապետարանի,
«Ազարակի պղնձամուխբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի և «ԶԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի միջև
2024թ ապրիլի 25-ին կնքված N 02 պայմանագրի: Եզրակացություն տալու
նպատակով «ԶԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կողմից (Շենքերի և շինությունների
տեխնիկական վիճակի հետազննության Պետ. լիցենզիա N15554 տրված 30.10.2012թ.)
կատարվել է Մեղրի քաղաքի Աղեյան փողոցի թիվ 11 հասցեում գտնվող
բազմաբնակարան բնակելի շենքի ակնադիտական հետազննություն, չափազանցում և
լուսանկարման աշխատանքներ:

**Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները**

Աղեյան փողոցի թիվ 11 հասցեում գտնվող շենքը, 5 հարկանի, տեխնիկական
հարկով, երեք շքամուտքերով, բազմաբնակարան բնակելի շենք է (տես նկ.1):
Կառուցվել է 1980-ական թվականներին 111 սերիայի տիպային նախագծով,
տեղադրված է հարթեցված տեղանքում: Շենքի առաջին հարկի նիշը բոլոր

Էջ 1 ընդամենը 6 էջից

ճակատներում բարձր է սալվածքից 0.70-1.00մ-ով: Հատակագծում ունի ուղղանկյունաձև ուրվագիծ: Շինությունն ունի մոտ **12.0x58.0մ** հատակագծային եզրաչափեր: Գլխավոր և կողային ճակատներում իրականացված է 1.7մ լայնությամբ բաց տնտեսական պատշգամբներ, իսկ հետին ճակատի կողմից՝ 0.90մ լայնությամբ բաց կարկառով պատշգամբներ: Տնտեսական պատշգամբները տարիների ընթացքում բնակիչների կողմից ինքնակամ վերակառուցվել են փակ տնտեսական պատշգամբների: Տիպային հարկի բարձրությունը 2.70մ է (դիտարկվել է հատակից ծածկի ստորին նիշ բարձրությունը): Տեխնիկական հարկի բարձրությունը 1.70մ է:



Նկ.2 Շենքի ճակատների տեսքեր

Շենքի կոնստրուկտիվ լուծումները

Շենքի կոնստրուկտիվ լուծումը կարկասային է: Հիմնակմախքն իրականացված է ԻԻՍ-04 սերիայի հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից: Սյուների առանցքային հեռավորությունները լայնական ու երկայնական ուղղությամբ 6.0մ են:

Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերն ունեն հետևյալ բնութագրերը.

- հիմքերը սյուների տակ կետային են, իսկ արտաքին պարփակող ինքնակրող պատերի տակ՝ ժապավենային:
- հավաքովի երկաթբետոնե սյուներն ունեն 30x30սմ չափերի քառակուսի լայնական հատույթ: Կրող պարզունակներն ունեն տավրածի լայնական հատույթի ներքին գոտիով: Հատույթի բարձրությունը 52սմ է, իսկ լայնությունը գոտիի ներքևու 40սմ: Կապող պարզունակները իրականացվել են միաձույլ երկաթբետոնով նախատեսվել են ծածկերի սալերի հաստությամբ՝ սալերի մարմնում և ունեն 22սմ հաստություն:

- Շենքի պարփակող պատերն իրականացված են հավաքովի ե/բ մեկ հարկի բարձրությամբ ե/բ պանելներով, որոնք երեսապատված են տուֆաքարերի սրբատաշ սալիկներով: Պատերի պատվանդանային մասն իրականացվել է խամքաքրետոնով և դրսի կողմից երեսապատված սրբատաշ բազալտաքարերով:
- Միջհարկային ծածկերն ու վերնածածկն իրականացված են հավաքովի ե/բ կլորանցքավոր սալերով:
- Սանդուղքներն իրականացված են հավաքովի ե/բ աստիճանաքայլերից ու հարթակներից:
- Միջնորմներն իրականացված են պեմզոքետոնե ճամ հաստությամբ մանրասալերից, մասամբ էլ 20սմ հաստությամբ բլոկներից:
- Տանիքը հարթ է, ներքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ: Ծածկույթն իրականացված է գլանափաթեթային նյութերից (իզոգամ):
- Սալվածքն ասֆալտքետոնից է:

Հետազննության արդյունքում պարզվել է.

1. Շենքը կառուցվել է մինչև 1988թ. ավերիչ երկրաշարժը, ուստի ակնհայտ է, որ շենքի կոնստրուկտիվ լուծումներում կան անհամապատասխանություններ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04- շիննորմերի պահանջների հետ: Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում հայտնաբերվել են նաև հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները. մասնավորապես՝


1.1 Ապահովված չէ նորմերի 96 կետի թիվ 1 ենթակետը, այն է՝ ծածկերի սալերի միջև կարաններում նախատեսվում է իրականացնել ամրանային հիմնակմախք և լցնել մանրահատիկ բետոնով կամ ցեմենտային ու պոլիմերցեմենտային շաղախով, ինչի հետևանքով ապահովված չէ հավաքովի ե/բ ծածկերի միաձուլությունը, ուստի ծածկերը չեն կարող ծառայել որպես հորիզոնական հարթության մեջ կոշտ և միաձույլ սկավառակներ և չեն կարող ապահովել կրող ուղղաձիգ կոնստրուկցիաների համատեղ աշխատանքն երկրաշարժային ազդեցությունների ժամանակ:

1.2 Բազմամյա տարիների շահագործման ընթացքում շենքի բաց տնտեսական պատշգամբները բնակիչների կողմից լցաշարվել են և վերափոխվել են փակ

տնտեսական պատշգամբների: Դրանց մի մասը լցաշարվել են 20սմ, իսկ որոշները 10սմ հաստությամբ պեմզոլիտներով:

1.3 Տանիքածածկույթում առկա են բազմաթիվ զգալի և ուժեղ վնասվածքներ: Գլանափաթեթային տանիքանյութը բազմամյա տարիների շահագործման ընթացքում ենթարկվել է ֆիզիկական մաշվածության, կորցրել պաշտպանիչ հատկությունները: Շատ տեղերում տանիքածածկույթն անջատվել է ծածկի սալերից: Բացակայում են նաև որոշ ծխատարների պաշտպանիչ թիթեղյա դետալները (տես նկ. 1.3.1): Նշված բոլոր թերությունների հետևանքով մթնոլորտային տեղումների ջրերը պարբերաբար ներթափանցել են շենքի տարբեր հատվածամասեր՝ տեխնիկական հարկի, բնակելի տարածքների ինչպես նաև միջանցքների մակերեսներ՝ առաջացնելով տարբեր բնույթի և չափի վնասվածքներ (տես նկ. 1.3.2):

1.4 Տեխնիկական հարկում առկա է զգալի շինարարական և կենցաղային աղբ:

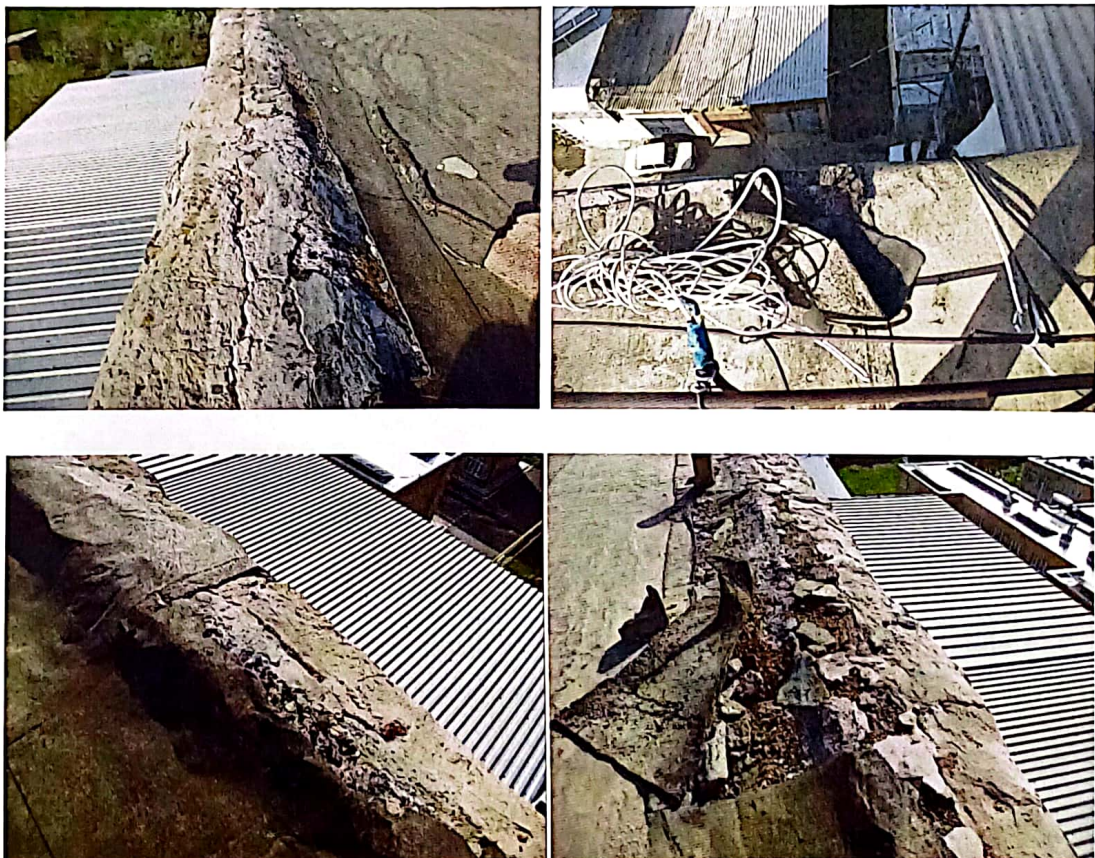


Էջ 4 ընդամենը 6 էջից



Նկ.1.3.1 Տանիքածածկույթում վնասվածների տեսքեր



Նկ.1.3.2 Բնակելի տարածքներում և միջանցքներում վնասվածքների տեսքեր

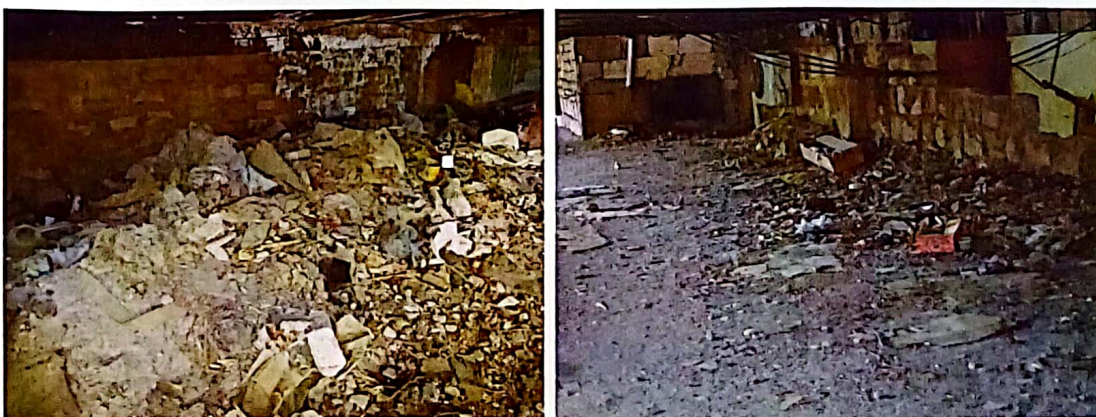

Նկ.1.4 Տեխնիկական հարկում աղբի տեսքեր

Էջ 5 ընդամենը 6 էջից

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.

1. Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրավորման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումների» Մեղրի քաղաքի Աղեյան փողոցի թիվ 11 հասցեում գտնվող շենքի տեխնիկական վիճակն ընդհանուր առմամբ գնահատվում է բավարար (երկրորդ աստիճան), այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց պահանջում են որոշ կապիտալ նորոգում, որն ամենաանհրաժեշտն է տվյալ պահին:

2. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 23.10.2014թ. թիվ 957-Ա հրամանով հաստատված «Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի (աստիճանի) գնահատման մեթոդական ցուցումների»՝ Մեղրի քաղաքի Աղեյան փողոցի թիվ 11 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակը (շենքի վարքը երկրաշարժի դեպքում) գնահատվում է միջին, այն է՝ երբ օբյեկտի տարածքում 8-9 բալ և ավելի բարձր ըստ MSK-64 սանդղակի (գետնի սպասվելիք առավելագույն արագացումը՝ $A_{max}=0.3g$) հնարավոր երկրաշարժի ժամանակ շենքի կոնստրուկցիաներում կարող են առաջանալ զգալի վնասվածքներ, վնասվածքի աստիճանը 3-րդ՝ համաձայն ՀՀՇՆ 20.04- նորմերի աղյուսակ 24-ի:

3. Հարթ տանիքի ծածկույթի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է «անբավարար» (երկրորդ աստիճան), այն է՝ շահագործումը հնարավոր է նորոգումից հետո:

4. Ելնելով շենքի տանիքածածկույթի փաստացի տեխնիկական վիճակից, առաջարկվում է ամբողջությամբ փոխարինել տանիքածածկույթը նոր ծածկույթով: Նորոգել տանիքի կազմակերպված ջրահեռացման համակարգը, վերականգնել անվտանգության համար նախատեսված պարսպող ցանցերը:

5. Տանիքածածկույթի նորոգման աշխատանքներն իրականացնել ժամանակակից շինանյութերով, սահմանված կարգով, մշակված և հաստատված նախագծերի հիման վրա:

Կատարող՝

«ԶԵՓՑՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի առաջատար մասնագետ

Հ.Հարությունյան

Լրացուցիչ պահանջներ

1. ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Մեղրի քաղաքի Ադելյան փողոցի թիվ 11 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնող շինարարական կազմակերպության կողմից անհրաժեշտ է ներկայացնել “Քաղաքաշինական բնագավառում բնակելի, հասարակական և արտադրական” ցանկացած ոլորտի շինարարության իրականացման լիցենզի
2. “Աշխատանքային ռեսուրսներ” որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ մասնակցի աշխատակազմում պետք ընգրկված լինի՝ առնվազն մեկ աշխատակից, որը պետք է ունենա բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, ինժեներ-շինարարի որակավորում, ինչպես նաև մասնագիտական առնվազն մեկ տարվա փորձառություն համանման աշխատանքների քաղաքացիական շինարարություն ոլորտում;
3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է համալրված լինի մասնագետներով՝ հարդարող, թիթեղագործ, հյուսն և այլն
4. “Տեխնիկական միջոցներ” որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է թվով մեկ հատ՝ բեռնատար ինքնաթափ ավտոմեքենա, ավտոկռունկ
5. Անհրաժեշտ են նաև հետևյալ սարքեր-սարքավորումները մեխանիկական պտուտակահան, հարթաչափ, մետաղահատ մկրատ
6. Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի տեսակն է՝ շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական
7. Շինարարության ընթացքում օգտագործվող շինանյութերի տեխնիկական բնութագրերը և երաշխիքային ժամկետները /տես աղյուսակներ 1 և 2/
8. Շինարարության տևողությունը՝ 7 ամիս
9. Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Մեղրի քաղաքի Ադեյան փողոցի թիվ 11
բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների համար
օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Աղյուսակ 1


N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1.	Իզոգամ	3 տարի
2.	Գունավոր ցինկապատ թիթեղ	3 տարի
3.	Ց/ավազային շաղախ	3 տարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Մեղրի քաղաքի Ադեյան փողոցի թիվ 11
բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների
կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի

Աղյուսակ 2

N	Անվանում	Չափ- ման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4
1.	Իզոգամ	քմ	0.39մմ հաս.
2.	Ց/շաղախ	խմ	B 12.5 մարկա
3.	Գունավոր ցինկապատ թիթեղ	քմ	Նվազագույնը 0.5 մմ հաստության

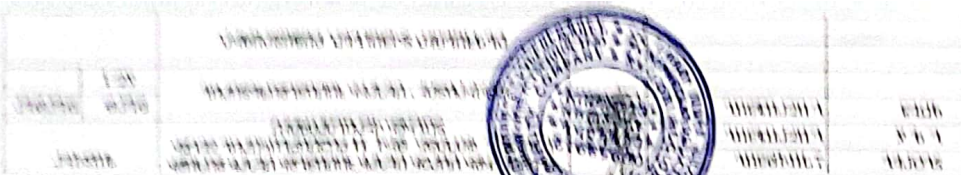

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Գործընկերությունը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածին՝ «Հայաստանի Հանրապետություն պարզապես մեկն է»:

My web

[illegible]

- [illegible]



ՄԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱՆԵՐԻ ԻՍՏՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

3. ԶԻՆՈՒՐԻ ՓԻՍՏՈՒԹԱՆ ԵՍՍ ԻՍԼԱՄԱԳԻՄՍ ՏԱԶԻԿԱ 4 ՓՈԽՈՐԻՈՒԿԱ ՇՏԱԶԻ ԵՎՈՒՄԻԿՈՒՄՆ ԿՅՎՐՈՍ
ԹՎՐՈՆ ԹՄՆԸ ԻՆՏԱՍԵՐՈՒՄԸ ԴՅՈՒՅԻ ԻՍԾԵԿԻՄՈՒՄԸ ԴՄԵԿԻՄՈՒՄԸ 4 ՄԱՍԿՈՒՄԸ ԵՎՐԱԿԱ ԹՎՐՈՆ

המחיר הממוצע של המוצר הנמכר הוא 100 ש"ח, והמחיר הממוצע של המוצר הנרכש הוא 50 ש"ח. המחיר הממוצע של המוצר הנמכר הוא 100 ש"ח, והמחיר הממוצע של המוצר הנרכש הוא 50 ש"ח.


ԵՐԵՎԱՆ

[illegible]

ԿՂՈՑ ՎՃԱՍՆՈՋՆ ԴՎԵՈՒՄՆԵՐՈՒԿՆԵՐ



ՏԱԼԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԿԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐՈՒՄ 1:100

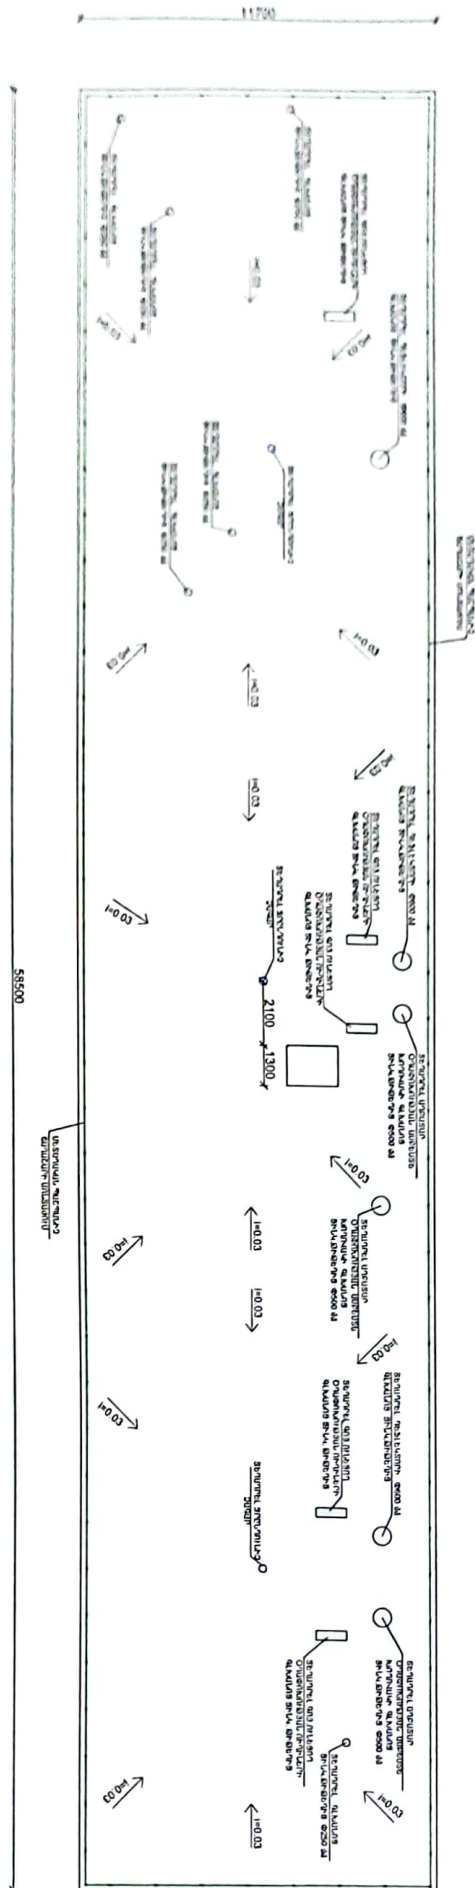


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԼԻԳՐԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

20. 11. 2024.




ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ
ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ	ՏԱԼԻՔ


ՀԱՆՈՒՅՑ 3-1

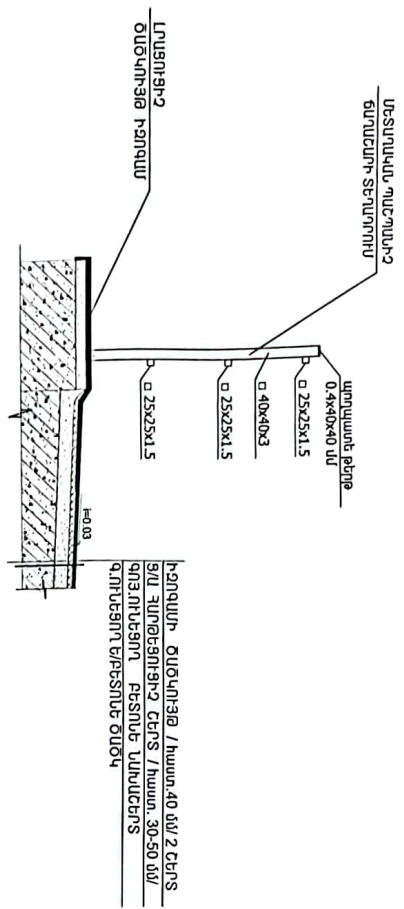

ՀԱՆՈՒՅՑ 1-1

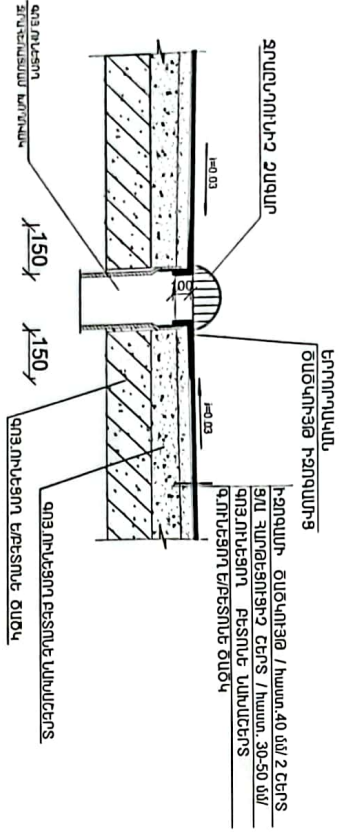

ՀԱՆՈՒՅՑ - 2

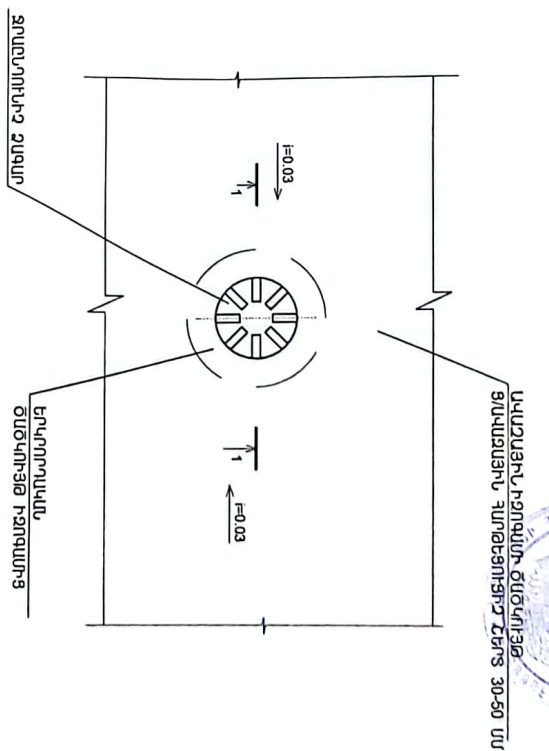


ՀԱՆՈՒՅՑ 1-1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՅԱՐԱՆ
20.11.2014


ՏՆՈՐԵՆ	ՀԱՆՈՒՅՑ 3-1	ՀԱՆՈՒՅՑ 1-1	ՀԱՆՈՒՅՑ - 2
Ն.Գ.Ը	Ն.Գ.Ը	Ն.Գ.Ը	Ն.Գ.Ը
ԳՐԵՑ	ԳՐԵՑ	ԳՐԵՑ	ԳՐԵՑ




ՕՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ԾԱՅԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԾ

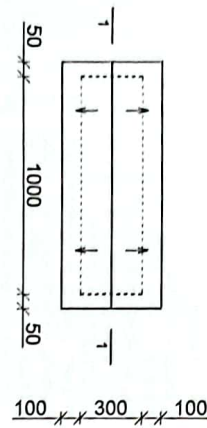


ՊԱՏՀԱՆԻԶԱԿԱՆԱՐԻ ՏԵՄԵ

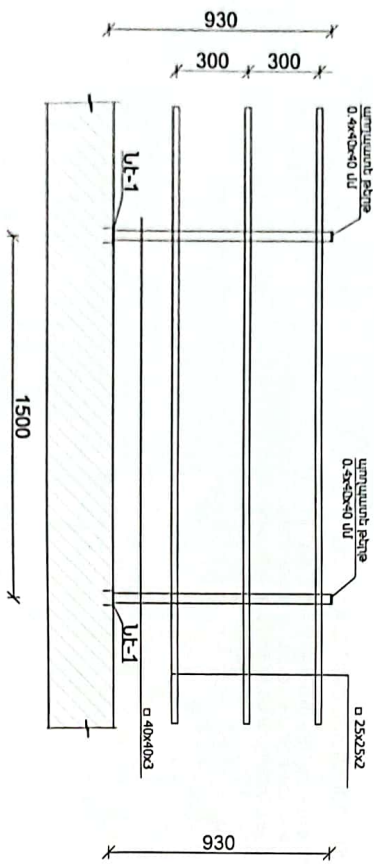

ՆԵՐՈՒՐԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ ԱՎ-1

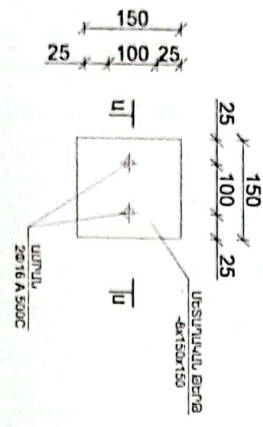


ԿՏՐԱՎԱԾՔ Ա-Ա

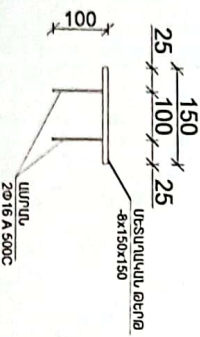

ԿՏՐԱՎԱԾՔ 1-1

ՕՐԱՄԻՈՒ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ՎԵՐԱԴՐՈՒՄ
ՏՈՒՆԻՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ / ԴԱՄԱՆ - 0.55 մ /
ԲԵՐԵՐՈՒՄ / ԴԱՄԱՆ - 0.55 մ /

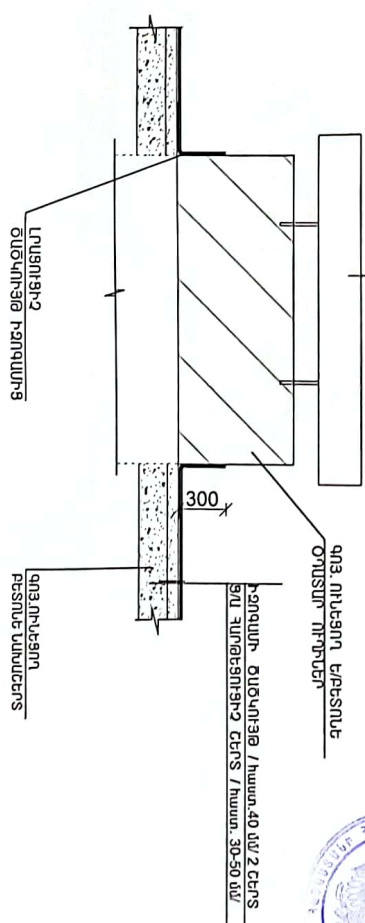

ՀԱՐԵ ՏՈՒՆԻՐԻ ՊԱՏՀԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ

1. ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ
2. ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ
3. ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ
4. ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ

ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՈՐՈՒՆԻՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ԾԱՅԿԱՆԱԿԱՆԱՐԻ ՎՈՐԱԴՐՈՒՄ

ՏՈՒՆԻՐ	ԼՈՒՆԱԿԱՆԱՐԻ	ՊԱՏՀԱՆԱԿԱՆԱՐԻ
Ն. Վ. Կ.	Ն. Վ. Վ. Վ.	Ն. Վ. Վ. Վ.
9056	9056	9056



1.	5. ԱՎԱԾԱՆՈՐ ՀԱՐՈՇՁՈՒՄԻ ՀԵՐՏԻ ԿԱԹՈՒՑՈՒՄ	30-50 սմ	- 680.0 μ^2
2.	ՏՄԱԽԻ ՇԵՄՈՒՐՅՈՒ ԿԱԹՈՒՑՈՒՄ / իսառ.	3,9 սմ/ 2 ՀԵՐՏ ԽՈՇԱՍՏԱՐԻ /Երկիրող շէրտը ավազալին /	- 760.0 μ^2
3.	ՏՄԱԽԻ ՇԵՄՈՒՐՅՈՒ ԿԱԹՈՒՑՈՒՄ ԽՈՇԱՍՏԱՐԻ / իսառ	3,9 սմ/ /ԼՐԱՑՈՒՄԻ ՀԵՐՏ/	- 80.0 μ^2
4.	ՏՄԱԽԻ ՄՈՐՈՒ ՇԵՄՈՒՐՅՈՒ ԿԱԹՈՒՑՈՒՄ / իսառ.	3,9 սմ/ 2 ՀԵՐՏ ԽՈՇԱՍՏԱՐԻ /Երկիրող շէրտը ավազալին /	- 3.0 μ^2
5.	ԿՈՒՇՈՒ ԸՍՏԱՆՅՈՒՅ		-763.00 μ^2
6.	ՏՄԱԽԻ ՊՈՐՈՒՍՏ ԴՈՒՍՏԱՆԻ ՏԵԾԱԳՈՐԾ		- 138.0 գծմ
7.	ՇՄԱՐՆԵՐԻ ՏԵԾԱԳՈՐԾՆԵՐ ԵՐՔԻՐԻ ՋՐԱՇՅՈՒՄԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿՆԵՐԻ ԿՐՆ		-3 իսառ
8.	ՕՐԱՏԱՐ ՈՒՐՈՒՆԵՐԻ ԳԻՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԱԿԱՐԻ /ԿԱՆՈՒ/ ՔՐԻՍԿԱՐՄԱՆ ԹՈՒՄԵՐԻՑ	/ իսառ.- 0.5 սմ/	- 3.3 μ^2
9.	ՕՐԱՏԱՐ ՈՒՐՈՒՆԵՐԻ ԳԻՆՈՒՑՈՒՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԿՐԻՍԿԱՐՄԱՆ ԿԱԹՈՒՑՈՒՄ	40x40x3 L ըմր.-=18.0 մ	-67.9 կգ
10.	ԵՐՏԱՐՈՐՈՐԱՆ / իսառ 2.0 սմ. /սլմ.50.0 սմ/	L ըմր. = 39.0 մ	- 30.6 կգ
11.	ԴՅՈՒՄԸ ՄԵՆ		-48 իսառ
12.	ՕՐԱՏԱՐ ՈՒՐՈՒՆԵՐԻ ԳԻՆՈՒՑՈՒՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԿՐԻՍԿԱՐՄԱՆ ՋՐԱՇՅՈՒՄԱՆ /Երկր ազգալ/		- 6.8 μ^2
13.	ԽՈՇԱՆՏՈՐԱՆԻ ԼՐԱՇՅԱՐԱՆԻ ԻՎ ԽՈՐՈՒՎԱԿՆԵՐԻ ԳԻՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԱԿԱՐՄԱՆ /ԿԱՆՈՒ/ ՔՐԻՍԿԱՐՄԱՆ ԹՈՒՄԵՐԻՑ	/ իսառ.- 0.5 սմ/	-7.2 μ^2



1.	სასაქონლო ბუღალტრის დამატებითი განმარტება	-740,0 უ ²
2.	ბუღალტრული აღრიცხვის წესები	-680,0 უ ²
3.	ბუღალტრული აღრიცხვის წესების დანართი	78,4 უ ³

[illegible]

