

ք. Երևան

<<<< կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով>> ՊՄ ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար՝ Գ.Պետրոսյանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գործում է կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ա.Հակոբյանի (այսուհետ՝ Կատարող), որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին.

I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն Պայմանագրով Կատարողը պարտավորվում է իրականացնել տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն (այսուհետ՝ Ծառայություն) և տալ փորձագիտական եզրակացություն՝ Պատվիրատուի կողմից շահագործվող հետևյալ

N	Օբյեկտի անվանումը	Օբյեկտի գտնվելու վայրը	Փորձաքնն. անվ.	ԱՎՕ-ի N	Տվյալներ	Գործարանային N	Քանակը	Արժեքը. ընդամենը (դրամ)	Փորձագետ
1.	Կաթսայատուն	ք.Երևան Գևորգ Քոչարի փող., 21ա շենք	Տեխնիկական	3/1-0010	100կվտ	4	1	69020	Վ.Նուրոյան
Ընդամենը								69020	

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ(ներ)ի (այսուհետ՝ ԱՎՕ) կամ շահագործվող ԱՎՕ-ի նախագծային փաստաթղթերի, տեխնիկական անվտանգության վկայագրի, շահագործման համար նախապատրաստվող ԱՎՕ-ի նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ ծառայության համար:

1.2. Կատարողն իր որոշմամբ նշանակում է սույն Պայմանագրի 1.1. կետով սահմանված Ծառայության մատուցումն ապահովող փորձագետ կամ փորձագիտական խումբ (այսուհետ՝ Փորձագետ), որը պատասխանատվություն է կրում իր կողմից տրված եզրակացության հավաստիության համար:

1.3. Կատարողը Ծառայության մատուցումը սկսում է սույն Պայմանագրի 3.1. կետով սահմանված գումարը 3.2. կետով սահմանված կարգով իր հաշվարկային հաշվին մուտքագրվելուց հետո և Ծառայության մատուցումն ավարտում է գումարը ստանալու պահից սկսած <<5>> աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.4. Ծառայության իրականացման դիմաց վճարի չափը, վճարման կարգը և ձևը որոշվում են սույն Պայմանագրով և չեն կարող կախվածության մեջ դրվել Պատվիրատուի այնպիսի պահանջներից, որոնք կարող են ազդել Ծառայության իրականացման արդյունքում Պատվիրատուին տրամադրվող եզրակացության բովանդակության վրա:

1.5. Ծառայության իրականացումը Կատարողի կողմից ավարտված, իսկ սույն Պայմանագիրը կատարված է համարվում փորձագիտական եզրակացությունն ու հաշիվ ապրանքագիրը Պատվիրատուին ներկայացնելու պահից:

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Կատարողը պարտավոր է՝

2.1.1. Ծառայությունը մատուցել տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրությանը համապատասխան՝ պատշաճ որակով, Պայմանագրով սահմանված ժամկետում:

2.1.2. Ծառայության մատուցման ավարտից հետո եզրակացության մեկ օրինակը հանձնել Պատվիրատուին:

2.1.3. Հսկողության իրականացման ընթացքում ապահովել իր աշխատակիցների (փորձագետների) կողմից ստացված ցանկացած տեղեկատվության գաղտնիության պահպանումը՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները:

2.2. Կատարողն իրավունք ունի՝

2.2.1. Ծառայության մատուցման ընթացքում պահանջել «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված Պատվիրատուի տեխնիկական անվտանգության ծառայությանն առնչվող փաստաթղթերը (հրամաններ, պայմանագրեր և այլն):

2.2.2. Սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետի ընթացքում անարգել մուտք գործել սույն Պայմանագրի 1.1. կետում թվարկված օբյեկտ(ներ)ի գտնվելու վայրի տարածք, շենքեր, շինություններ:

2.3. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.3.1. Ծառայության մատուցման համար Կատարողին վճարել սույն պայմանագրի 3.1. կետում նշված գնին համապատասխան գումար՝ 3.2. կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում:

2.3.2. Ծառայության մատուցման ընթացքում Փորձագետին տրամադրել սույն Պայմանագրի 2.2.1. կետով սահմանված ապահանջվող փաստաթղթերը:

2.3.3. Ծառայության մատուցման ընթացքում Փորձագետին թույլատրել անարգել մուտք գործել սույն Պայմանագրի 1.1. կետում թվարկված օբյեկտ(ներ)ի գտնվելու վայրի տարածք, շենքեր, շինություններ:

2.4. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.4.1. Ծառայության մատուցման ընթացքում, Ծառայության մատուցմանը մասնակից դարձնել՝ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված իր տեխնիկական անվտանգության ծառայությանը:

III. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Սույն Պայմանագրի գինը կազմում է՝ 69020 (վաթսուն ինը հազար քսան դրամ) ՀՀ դրամ, այդ թվում Ծառայության մատուցման արժեքը՝ 57516 դրամ, ԱԱՀ-ն՝ 11504 դրամ:

3.2. Պատվիրատուն սույն Պայմանագրի 3.1. կետով սահմանված գումարը վճարում է Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով՝ Պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.3. Պատվիրատուի կողմից սույն Պայմանագրի 3.1. կետով սահմանված գումարը սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում չվճարելու դեպքում սույն Պայմանագիրը համարվում է լուծված, իսկ Պատվիրատուի գործողությունները համարվում են պայմանագրային պարտավորություններից հրաժարում:

3.4. Սույն Պայմանագրի յուրաքանչյուր կողմ Պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելու դեպքում, պարտավոր է սույն Պայմանագրի 3.1. կետով սահմանված գնի 10%-ը վճարել մյուս կողմին՝ Պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելուն հաջորդող երեք օրվա ընթացքում:

IV. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

4.1. Սույն Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու դեպքում կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը և այլն, որոնք անհնար են դարձնում սույն Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

V. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

5.1. Սույն Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով՝ իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ դատական կարգով:

VI. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

6.1. Սույն Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր, ստորագրված և կնքված են կողմերի, կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչների կողմից: Սույն Պայմանագրի հավելվածները դրա անբաժանելի մասն են:

6.2. Սույն Պայմանագիրը կնքված է 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

VII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
<p align="center"><< կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով >> ՊՄ</p> <p>Հասցեն՝ ք. Երևան Գևորգ Քոչարի փող., 21ա շենք</p> <p>ՀՎՀՀ՝ 01548306</p> <p>Բանկ՝ ԱԶԳ ԳԺ.</p> <p>Հ/Հ՝ 90001174035</p> <p>Աշխատակազմի ղեկավար (կաշտոն) (ստորագրություն, Կ.Տ)</p> <p align="right">Գ. Պետրոսյան (անուն, ազգանուն)</p>	<p align="center">«Տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ</p> <p>Հասցեն՝ ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան Կիկյան 1 շենք 31</p> <p>ՀՎՀՀ՝ 08433549</p> <p>Բանկ՝ «Ավրա Բանկ» ԲԲԸ</p> <p>Հ/Հ՝ 220593337979000 դրամային</p> <p>Տնօրեն Ա. Հակոբյան (ստորագրություն)</p> <p align="right">Email: texnikakan_armtangutyun@mail.ru հեռախոսահամար՝ 374-93-44-43-45</p>



N°015/1-025



Մասնաճյուղի անվտանգության փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավար - Գրախանյան

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ N° 263

ք. Երևան

«11» 12. 2025թ

Սույն եզրակացությունը կազմվել է «Տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ Վահրամ Նուրոյանի կողմից:

Փորձագետ – Վահրամ Միքայելի Նուրոյան

Կրթությունը – բարձրագույն

Մասնագիտությունը – փորձագետ. ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների կաթսայատեղակայանքների և վերելակների ոլորտում



Փորձագետի վկայական -- N°004, տրված 25.11.2025թ.

Աշխատանքային ստաժ – 10 տարի

Աշխատանքի գտնվելու վայրը – Հայաստանի Հանրապետություն ք.Երևան Կիևյան 1 շենք 31

Բջջ. (+374)-98-88-66-69

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի, «ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով» ՊՄ-ի աշխատակազմի ղեկավարի և «Տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ի տնօրենի միջև «10» 12. 2025 թվականին կնքված N.263 պայմանագրի՝ «10» 12. 2025 թվականից մինչև «11» 12. 2025 թվականը «Տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ Վահրամ Նուրոյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց «ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով» ՊՄ-ի կողմից շահագործվող ք. Երևան Գևորգ Քոչարի 21ա հասցեում գտնվող կաթսայատուն արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

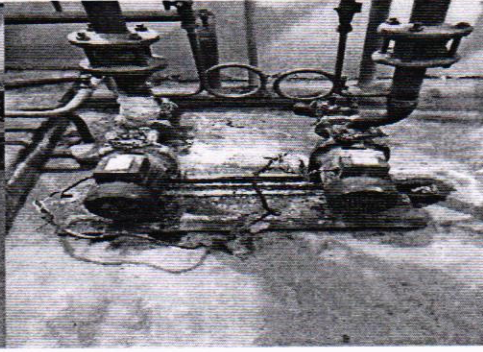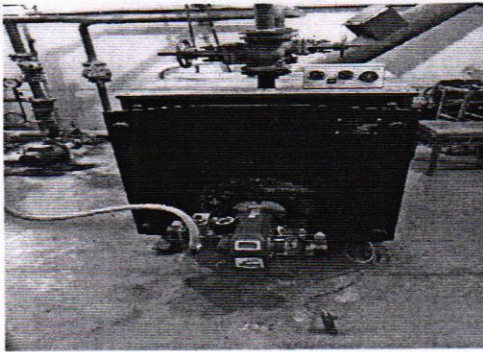

Նկար 1

Նկար 2

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը՝

Կաթսայատուն – ջրատաքացուցիչ կաթսաներ

Ջրատաքացուցիչ կաթսա – ԱՏԱ 100կվտ

Փորձարանային - N^o4

Օգտագործվող վառելիքը - բնական գազ

Նոմինալ հզորությունը – 100կվտ

Աշխատանքային ճնշումը - 0,4ՄՊա

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են՝

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը՝

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը **համապատասխանում է** «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015 թվականի N594-Ն հրամանի պահանջներին:


Հրահանգներ - հաստատված 19.11.2015 թվականին, որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյան - կազմված է 19.11.2015 թվականին, վերջին հրահանգավորումը կատարվել է 07.11.2025 թվականին, որը **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտեր - կաթսայի փորձարկումը իրականացվել է անվտանգ շահագործման պատասխանատու անձի մասնակցությամբ, որի արդյունքում 07.11.2025 թվականին կազմվել է հիդրավլիկ փորձարկման ակտը թույլատրվել է կաթսաների հետագա շահագործումը, որը **համապատասխանում**

է տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Շենքերը և շինությունները – (առանձին կաթսայատուն, օդափոխություն, լուսավորություն, էլ. հողանցում)

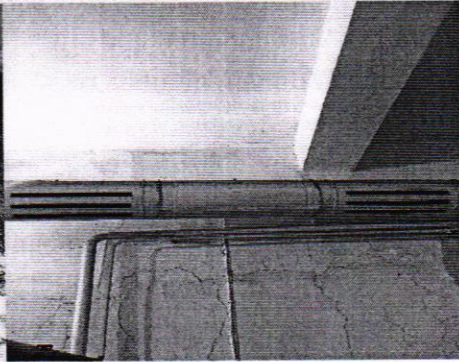


Նկար 3

Նկար 4

որոնք **համապատասխանում են** ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Շոգու՝ մինչև 0,07 ՄՊա ավելցուկային ճնշմանը շոգեկաթսաների, ջրի՝ մինչև 388կցերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի ու անվտանգ շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 540-Ն որոշման հավելվածով սահմանված պահանջներին:

Տեխնոլոգիական սարքավորումները - (կաթսաների ավտոմատ կառավարման համակարգ, հնոց և այլն) որոնք **համապատասխանում են** ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Շոգու՝ մինչև 0,07 ՄՊա ավելցուկային ճնշմանը շոգեկաթսաների, ջրի՝ մինչև 388կ ջերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի ու անվտանգ շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 540-Ն որոշման հավելվածով սահմանված պահանջներին:

Տեխնիկական միջոցները - (չափիչ-ստուգիչ սարքեր, մանոմետր, ապահովիչ կափյուրներ և այլն) որոնք **համապատասխանում են** ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Շոգու՝ մինչև 0,07 ՄՊա ավելցուկային ճնշմանը շոգեկաթսաների, ջրի՝ մինչև 388կ ջերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի ու անվտանգ շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 540-Ն որոշման հավելվածով սահմանված պահանջներին:

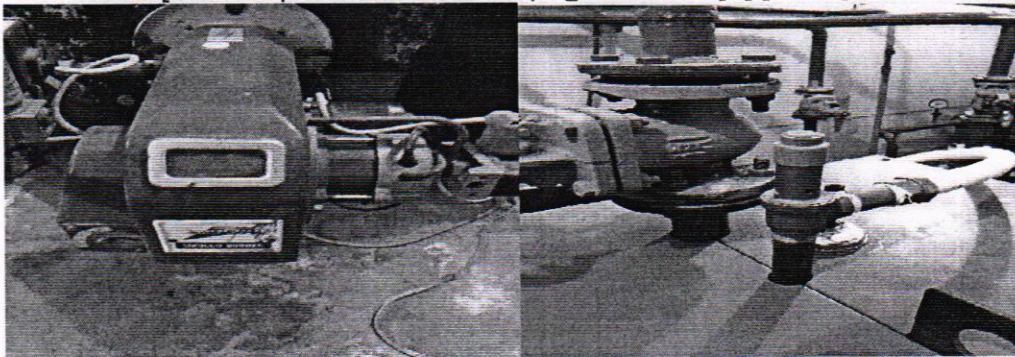

Նկար 5

Նկար 6

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը անցել են համապատասխան որակավորում վկայական N°002796 տրված 17.10.2023 թվականին ուժի մեջ է մինչև 17.10.2026 թվականը:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ուսումնասիրությունների արդյունքները՝ պարզվեց, որ «ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով» ՊՄ-ի կողմից շահագործվող ք. Երևան Գևորգ Քոչարի 21ա **հասցեում գտնվող** կաթսայատուն


ԱՎՕ 3/1-0010

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝

1. Պատասխանատու անձի վկայականի պատճեն:

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի

փորձագետ  Վահրամ Նուրոյան. Վկայական N°004